

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 09-06-2025

Echipa de evaluare: GI PRO ȘTEFĂNEȘTI, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionutbalanel@mail.ru, 069543039

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Lunga (Floresti)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV-18/43 (școala primară)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.858405 ,	
Longitudinea:	28.224978	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 127 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)64 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	270 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	64 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	220 cm
Lățimea rampei:	84 cm
Rampa este din:	Gresie
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 88 .
Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	Nu

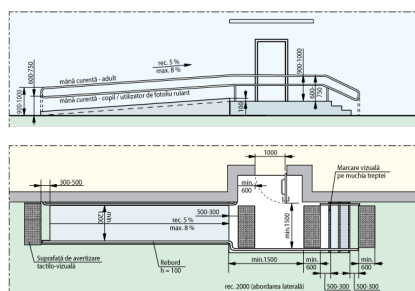


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

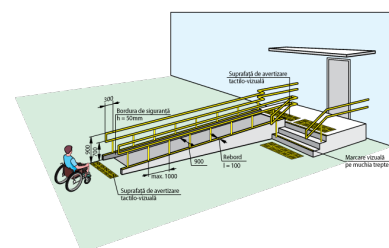
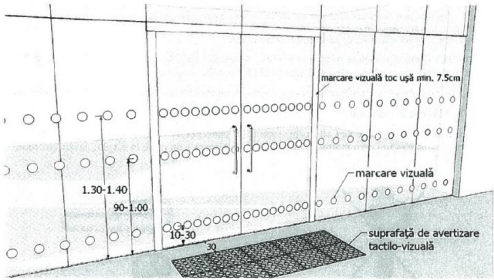


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrare în clădire

Categorii	Indicatori	Date colectate
Uși		
	Există o singură intrare comună:	Da
	Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
	La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
	Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 65 cm + 71 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 8 + 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 126 cm , 155 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm Prag 2 cu înălțimea: 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
  Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate		

Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Nu
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	122 cm , nu există buzunare la coridoare Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Da , 3 trepte , înălțimea:30 cm
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Nu
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

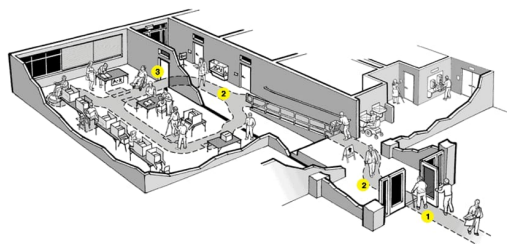

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa cabină WC, lățime:

56 cm
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior
Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

111 cm x 100 cm
Standard: minim 160 x 180 cm

Prag ușa cabină WC:

Prag cu înălțimea: 8 cm
Standard: maxim 2 cm

Tipul vasului WC:

Pe podea

Vasul WC are bare de suport:

Nu

Mecanismul de scurgere a apei este:

Integrat în vasul WC

Lavuar/chiuveță:

Da , înălțimea de: 83 cm
Standard: h - 85 cm

Este spațiu liber sub lavoar:

Nu

Este uscător de mâini:

Nu

Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:

Da , la înălțimea de: 150 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

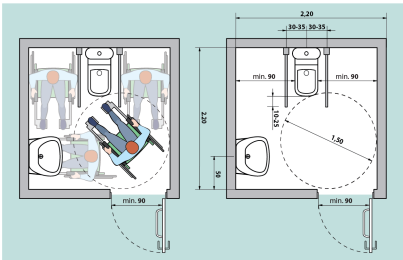


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

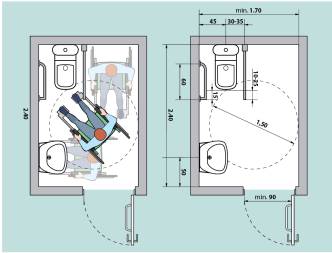


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



9:33

My location

N

Latitude

47.858405

N 47°51'30.25656"

Longitude

28.224978

E 28°13'29.92152"

Altitude

97 m a.s.l

Coordinates accuracy

20 m

Location age

00:00:06

Number of satellites

0/0

TEMU


Temu

Google Play

INSTALAȚI

My location



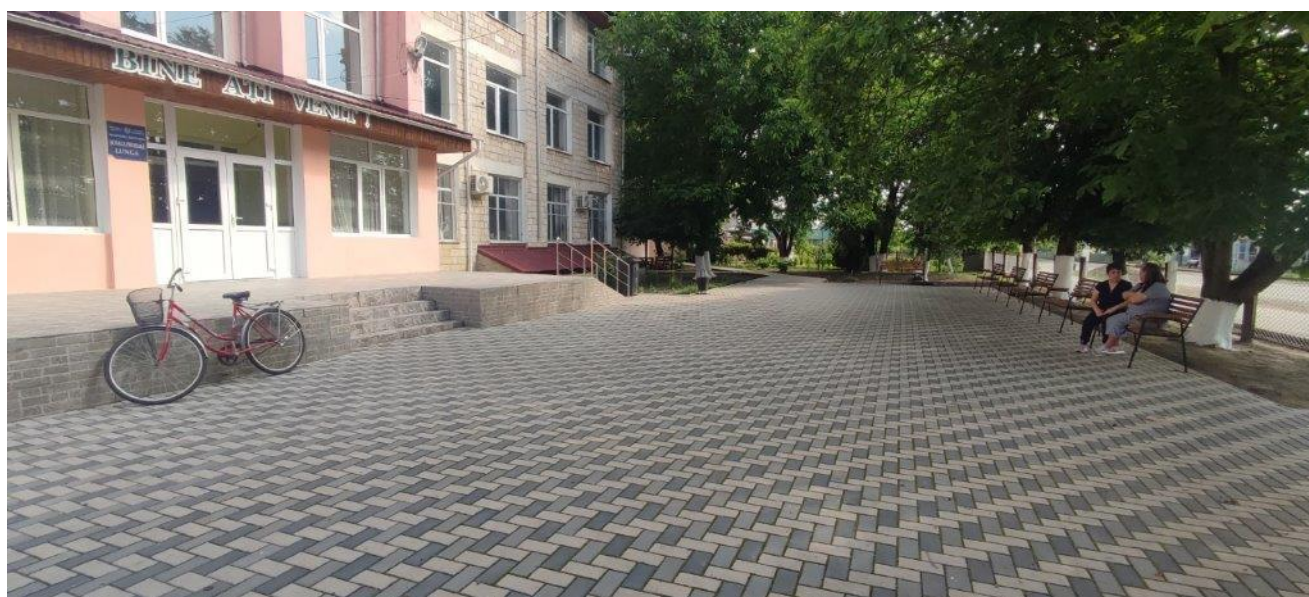

Galerie - Intrare în clădire













Galerie - Coridoare

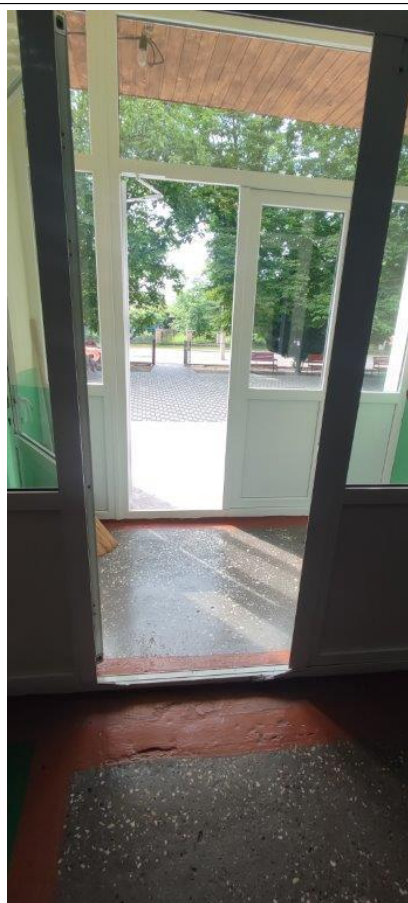

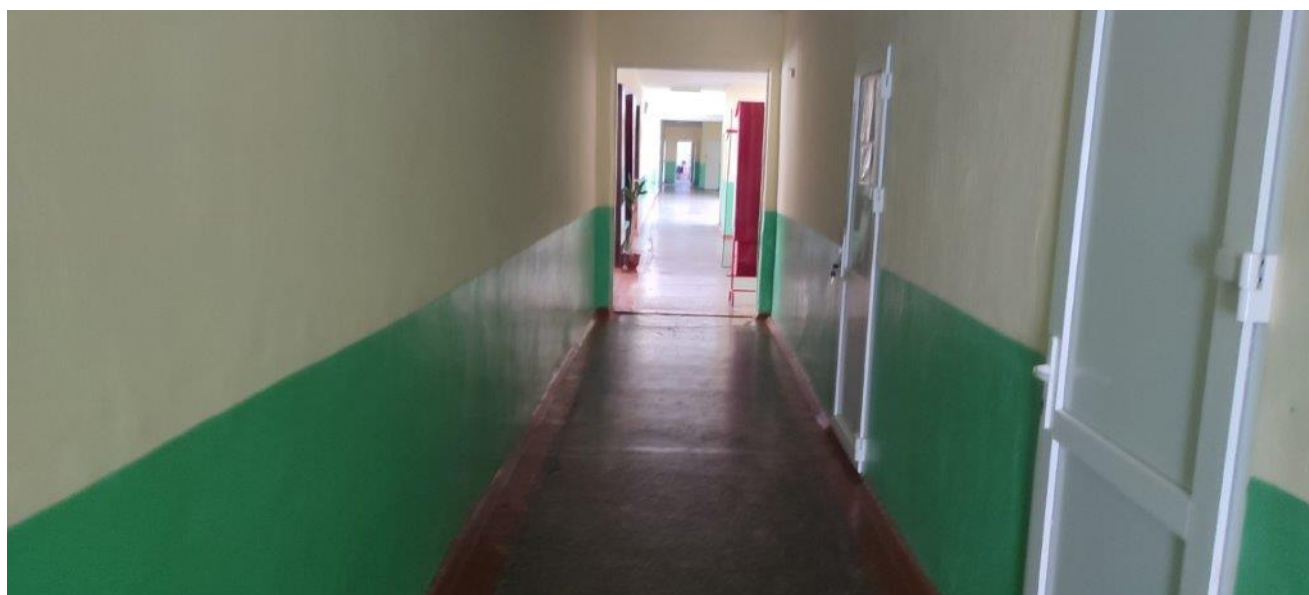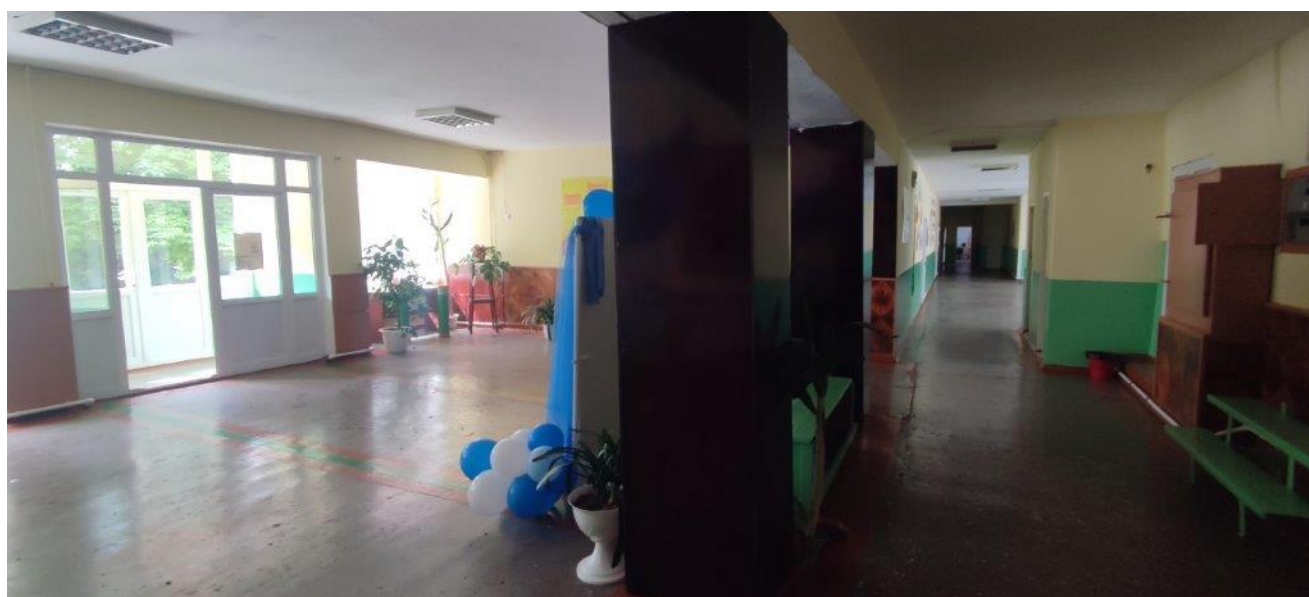





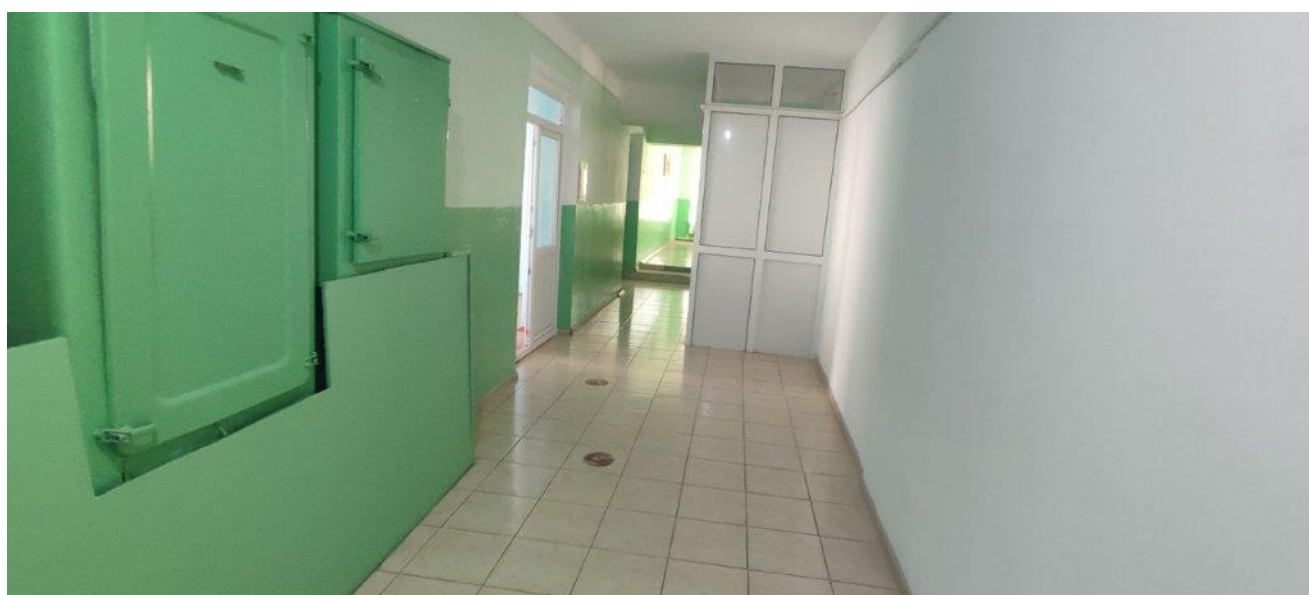





Galerie - Grup sanitar



