

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **09-06-2025**

Echipa de evaluare: **Ruducan Vadim, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ruducanv@gmail.com, +37369377210**

| Categorii            | Indicatori           | Date colectate |
|----------------------|----------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Batir (Cimislia)     |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                    |                |
| Instituția:          | BESV-11/15(Primarie) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                 |                |
| Latitudinea:         | 46.578131 ,          |                |
| Longitudinea:        | 28.997825            |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt     |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative |
| Trotuare:                                                      | Nu         |
| Poartă intrare:                                                | Nu         |
| Prag poartă:                                                   | Nu         |
| Borduri:                                                       | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu         |
| Nivel:                                                         | Orizontal  |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

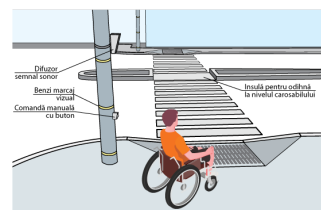


Fig. IV.14.4 Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

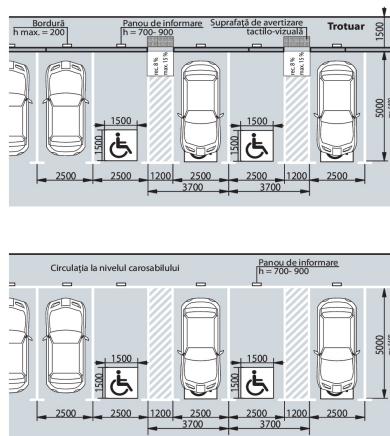


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Da                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Nu                                                                               |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 140 cm x 150 cm                                                                  |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |

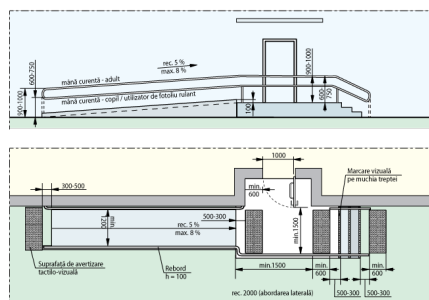


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

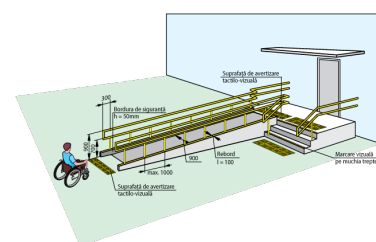
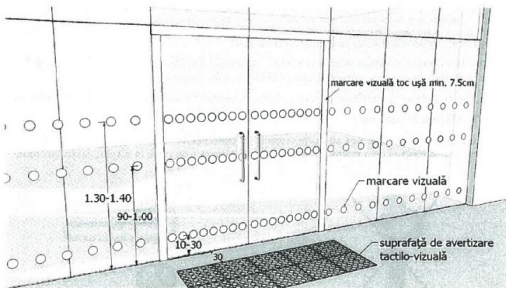


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 90 cm + 90 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                              | Date colectate                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Prag ușă de intrare:                                                                                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 3 + 3 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                |
|                                                                                   | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:                                                                 | Da<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b> |
|  |                                                                                        |                                       |
|                                                                                   | Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual                                                        |                                                                                                                          |
|                                                                                   | Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate |                                                                                                                          |

## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                      |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da                                                                                      |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 12 trepte , înălțimea:200 cm                                                       |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br><b>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante</b> |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                      |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da                                                                                      |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Da , sunt masa                                                                          |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                      |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial                                                                                 |


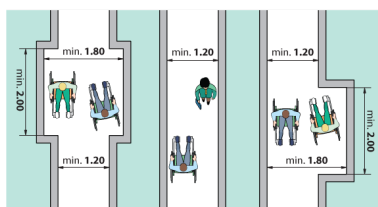


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                           | Etaj                                                     |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator: | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj |
| Trepte:                                                     | Da, 12 trepte , înălțimea:200 cm                         |

| Categorii | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
|           | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|           | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|           | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|           | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

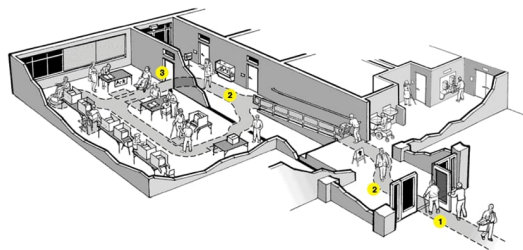

## Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

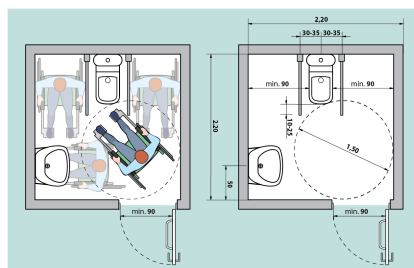


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


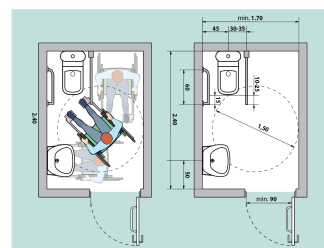


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire

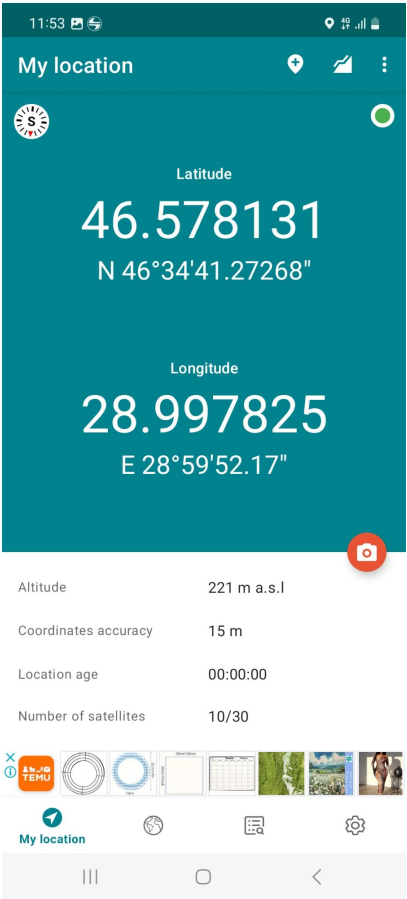



**Galerie - Loc de parcare**




**Galerie - Intrare în clădire**



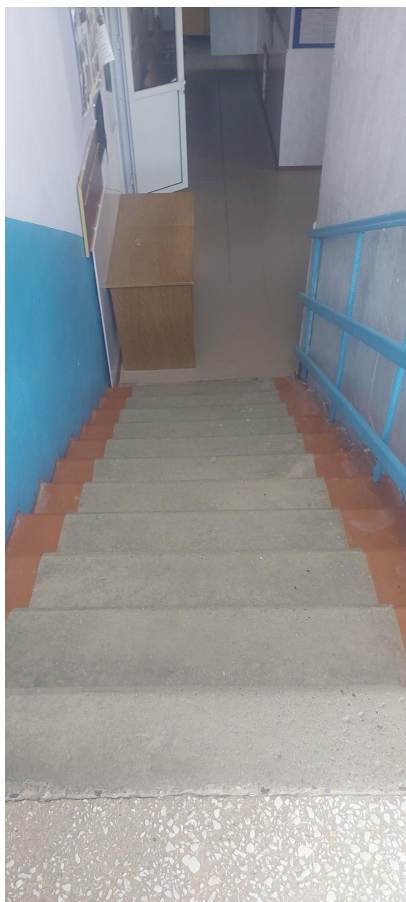

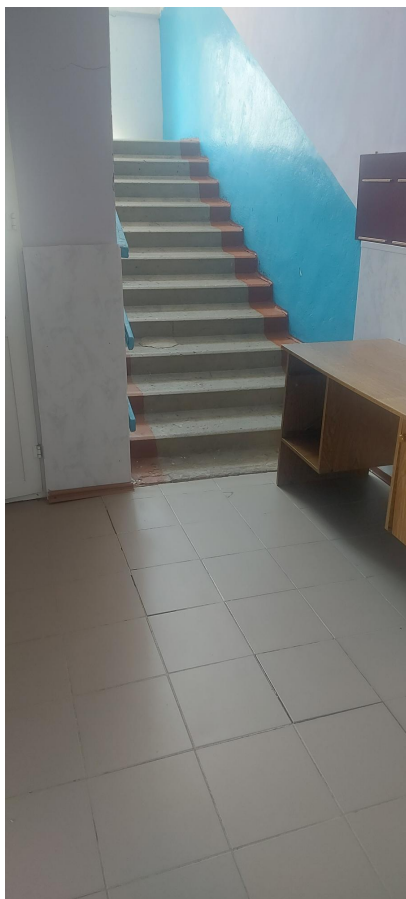

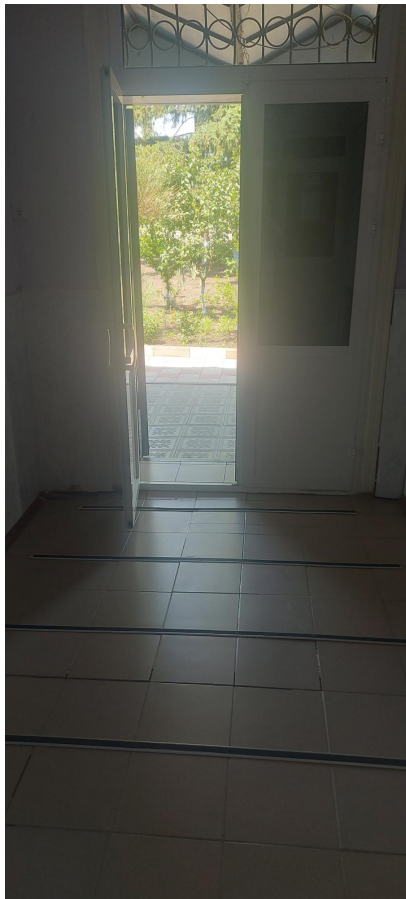

---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

