

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 30-06-2025

Echipa de evaluare: Popov Natalia, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: natalia.popov@motivation-md.org, +37369630810

| Categorii            | Indicatori                 | Date colectate |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)        |                |
| Adresa, strada, nr.: | Igor Vieru 6/2             |                |
| Instituția:          | BESV-1/169 (LT C.Negruzzi) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                       |                |
| Latitudinea:         | 47.049012 ,                |                |
| Longitudinea:        | 28.88569                   |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt                  |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Denivelate              |
| Trotuare:                                                      | Nu                      |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 117 cm |
| Prag poartă:                                                   | Nu                      |
| Borduri:                                                       | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                      |
| Nivel:                                                         | Orizontal               |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| Categorii                 | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intrare în clădire</b> |                                                                                                 |                                                                                                                          |
|                           | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                                       |
|                           | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                                       |
|                           | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 10 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)135 cm                                                          |
|                           | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                                       |
|                           | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                                                 |
|                           | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 271 cm                                                                                                                   |
|                           | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 1 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                                                               |
|                           | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                         |
|                           | Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                                       |
|                           | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                                       |
|                           | Lungimea rampei:                                                                                | 900 cm                                                                                                                   |
|                           | Lățimea rampei:                                                                                 | 102 cm                                                                                                                   |
|                           | Rampa este din:                                                                                 | Metal                                                                                                                    |
|                           | Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                                                     |
|                           | Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                                                       |
|                           | Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 68. Înălțimea barele de sus: 87 . |
|                           | Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Nu                                                                                                                       |
|                           | Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                                       |

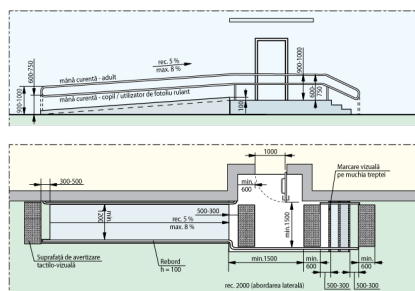


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

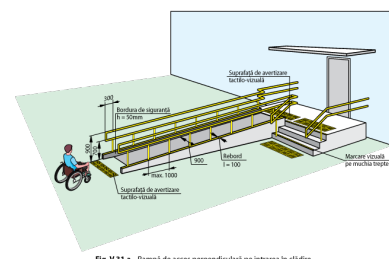


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Da . Este prin lateral . Ușa nu este semnalată printr-un indicator                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 64 cm + 64 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                       |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 135 cm                                                                                                          |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                        |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b> |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

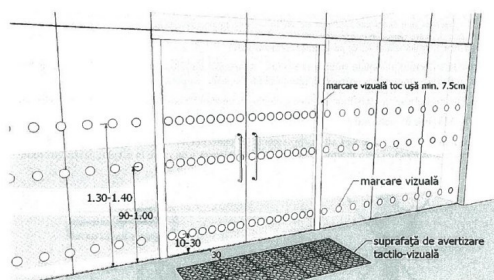


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |

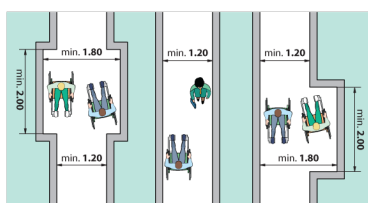


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                |
| Trepte:                                                                              | Nu                    |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Da . De tipul: piloni |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                    |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                    |


| Categorii    | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|              |     |                                                                                                                   |
| Grup sanitar |                                                                                      |                                                                                                                   |
|              | Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
|              | Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
|              | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
|              | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 64 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|              | Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
|              | Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 142 cm x 270 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
|              | Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 66 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|              | Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|              | Dimensiuni cabină WC:                                                                | 126 cm x 78 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
|              | Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                          |
|              | Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
|              | Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|              | Lavoar/chiuvetă:                                                                     | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|              | Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Da , dimensiunea de: 40 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
|              | Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 128 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|              | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Da , la înălțimea de: 86 cm                                                                                       |
|              | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
|              | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
|              | Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|              | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |
|              | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                |



Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A








Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

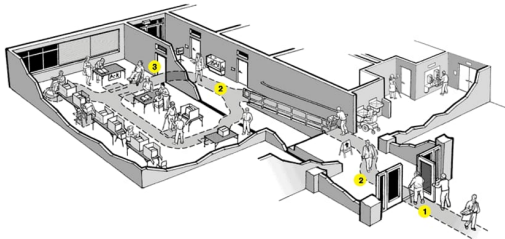





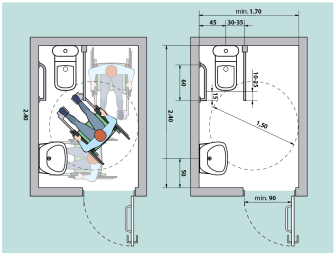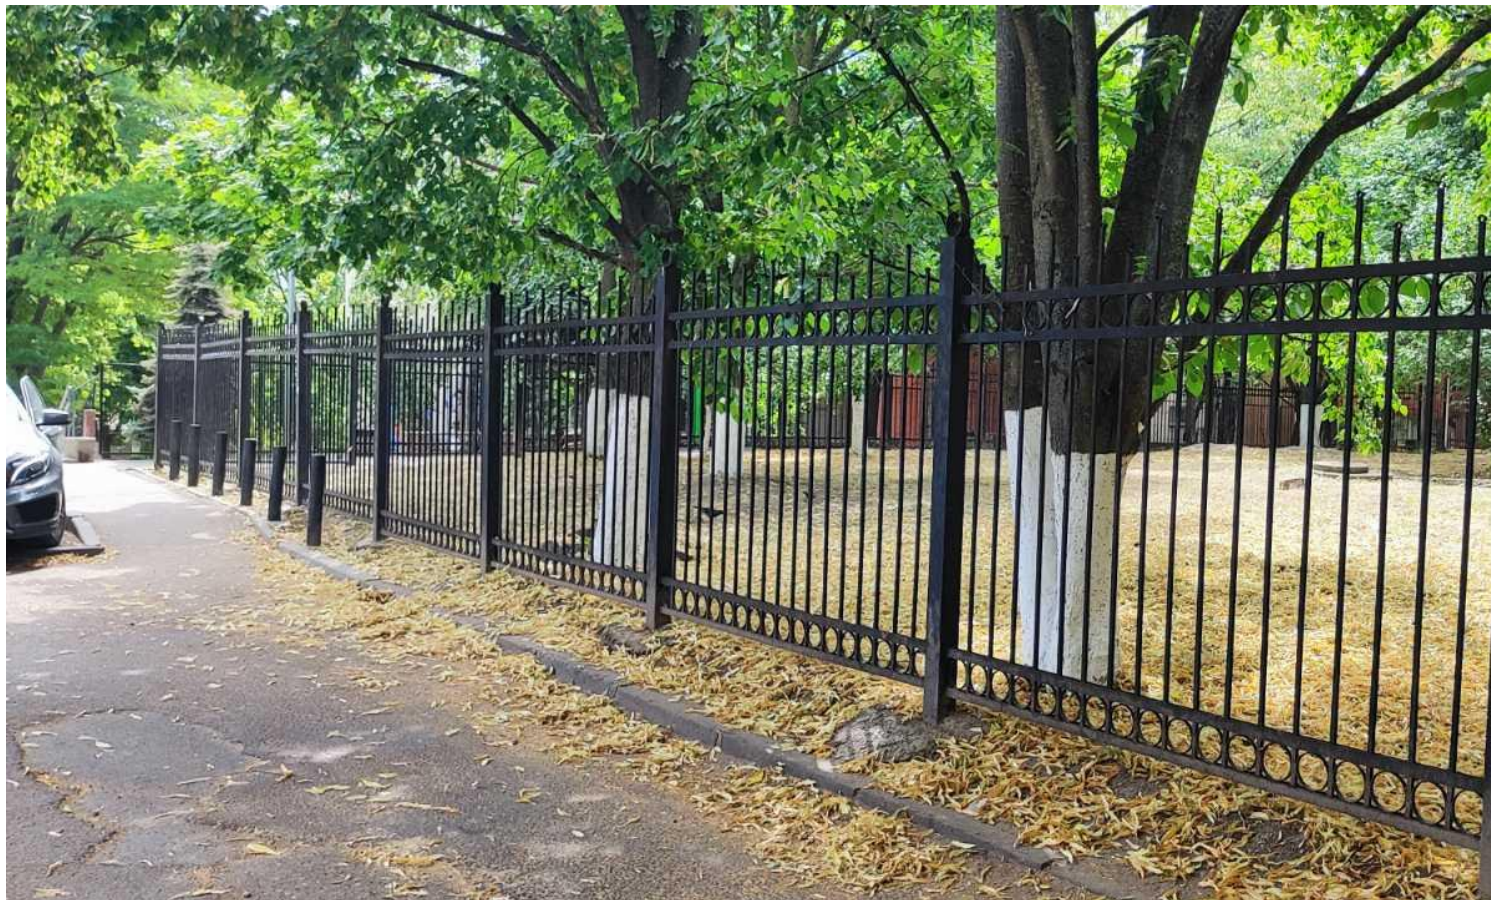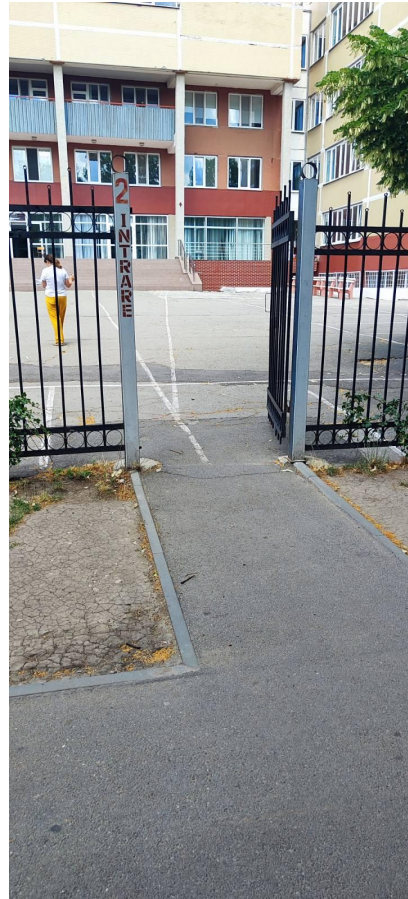

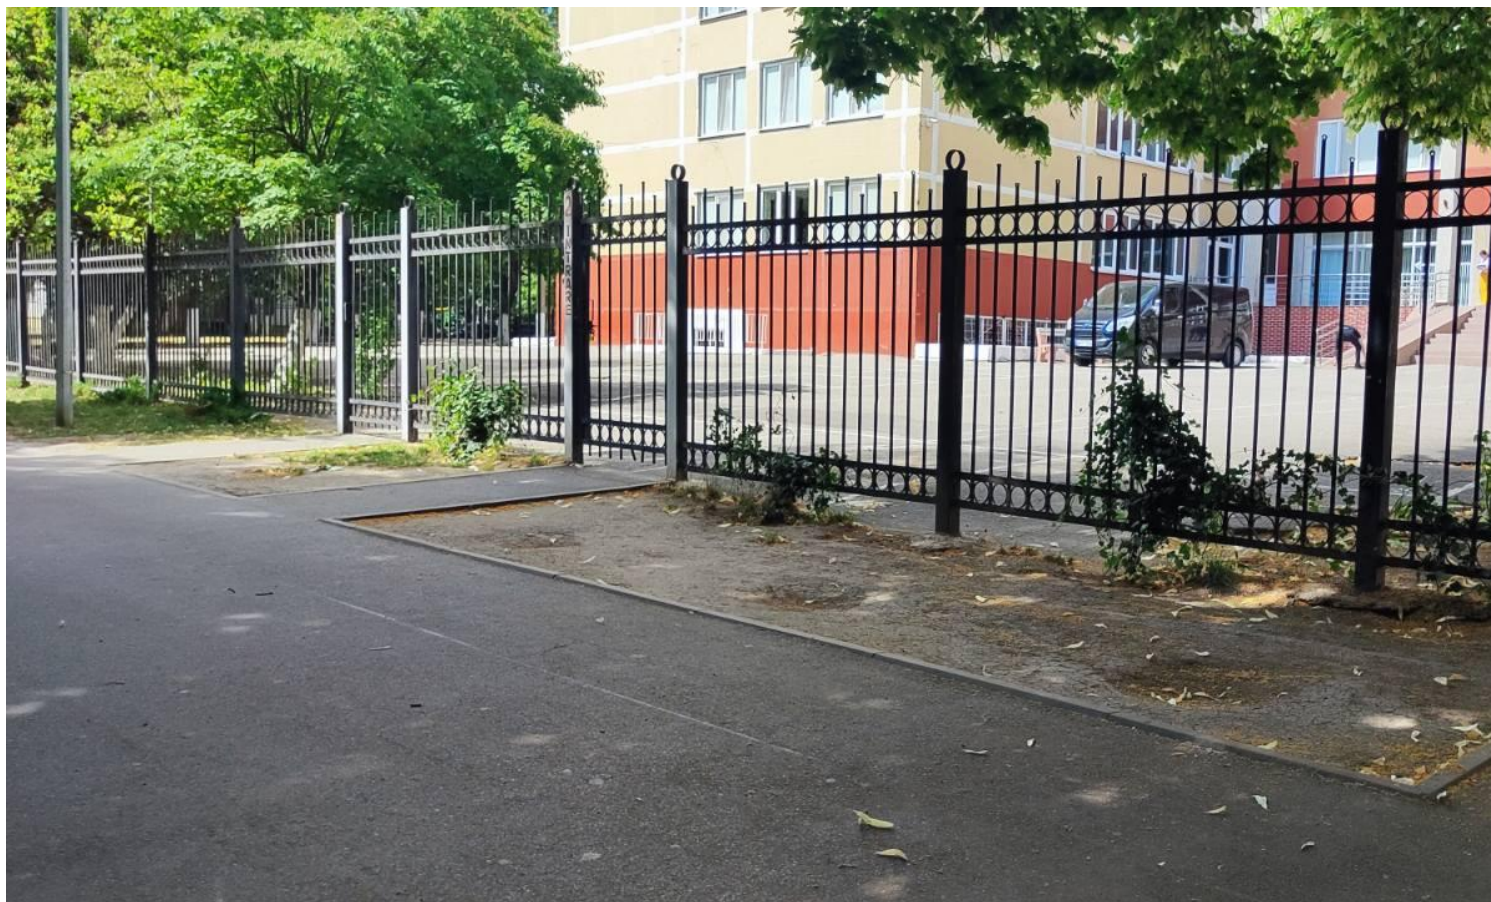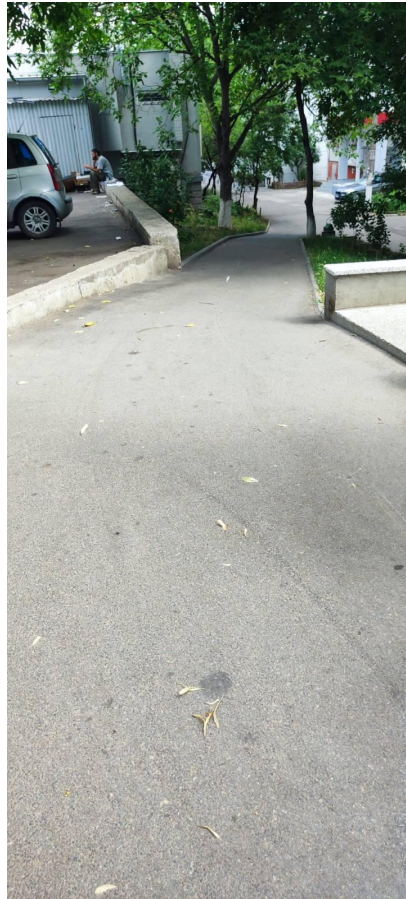

## Galerie - Loc de parcare

---



## Galerie - Intrare în clădire

---











**Galerie - Coridoare**



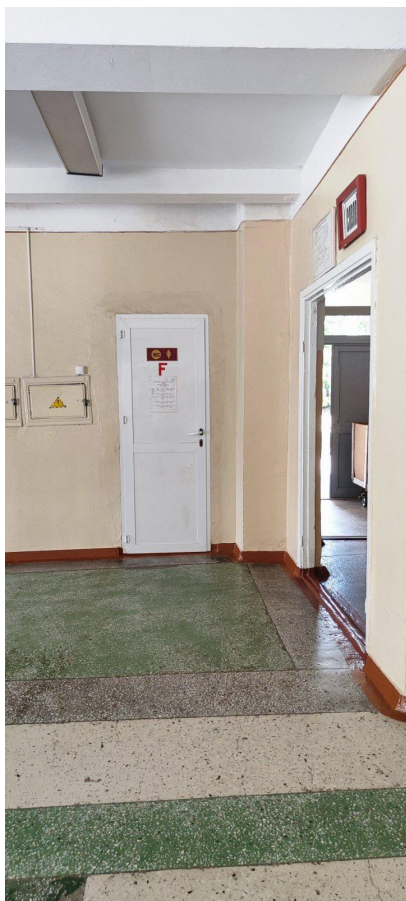

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

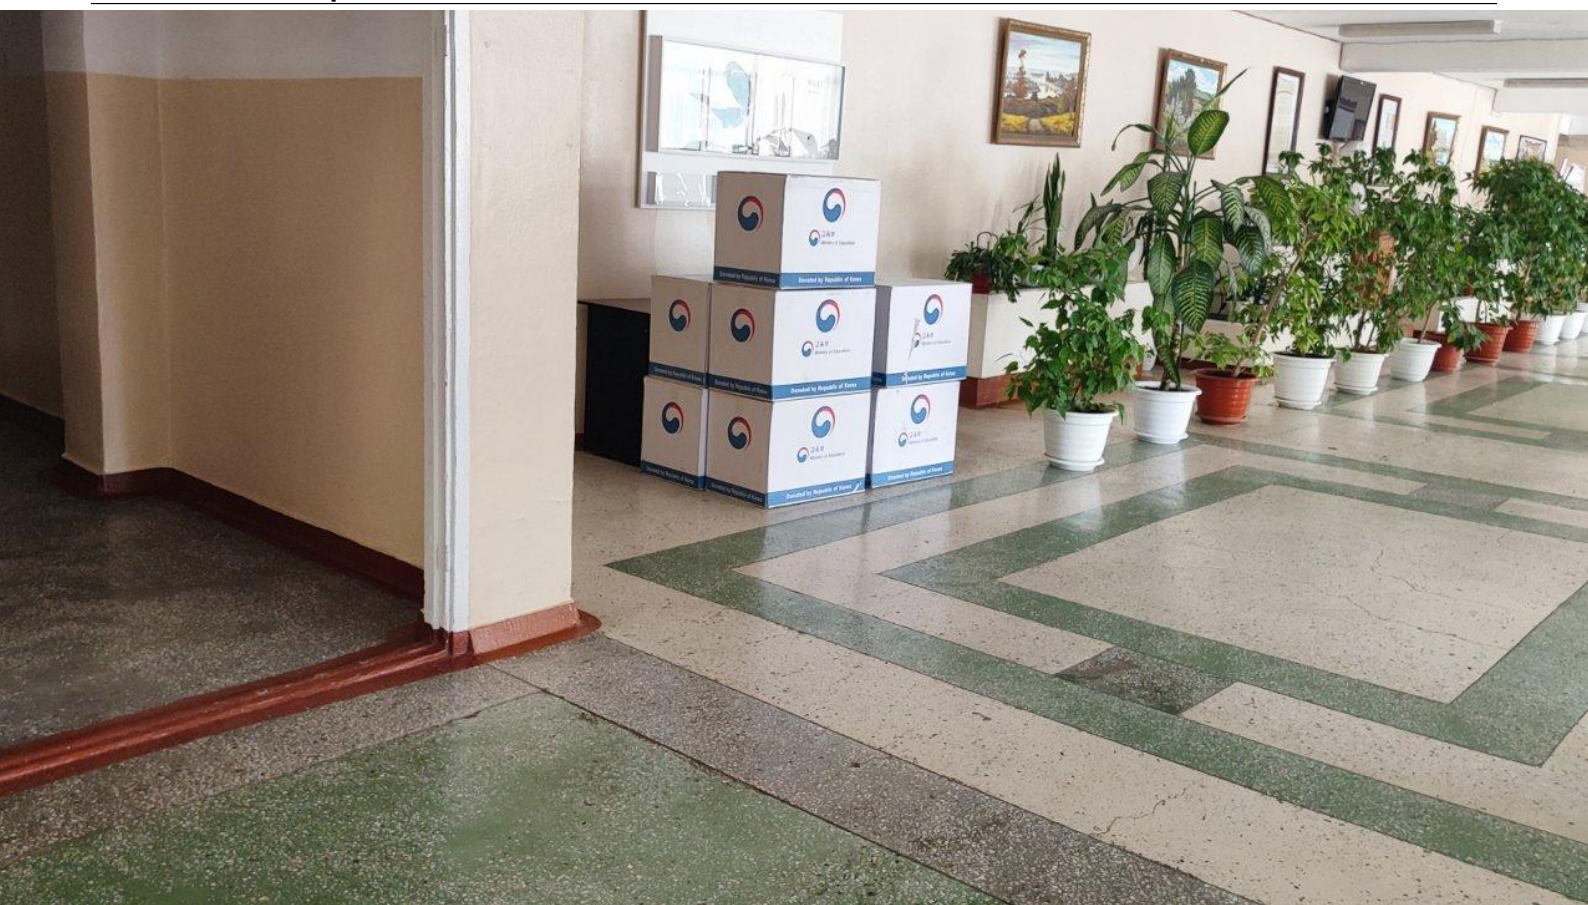



**Galerie - Grup sanitar**

