

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **03-06-2025**

Echipa de evaluare: **A.O. AOPD, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **Alina.pro444@gmail.com, 079969012**

| Categorii            | Indicatori           | Date colectate |
|----------------------|----------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Frunza (Ocnita)      |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                    |                |
| Instituția:          | BESV-24/8 (Primaria) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                 |                |
| Latitudinea:         | 48.413313 ,          |                |
| Longitudinea:        | 27.592855            |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt     |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative |
| Trotuare:                                                      | Nu         |
| Poartă intrare:                                                | Nu         |
| Prag poartă:                                                   | Nu         |
| Borduri:                                                       | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu         |
| Nivel:                                                         | Orizontal  |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

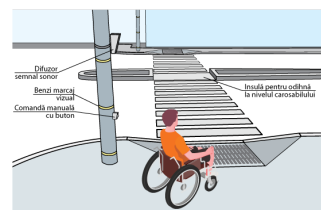


Fig. IV.14.4 Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |

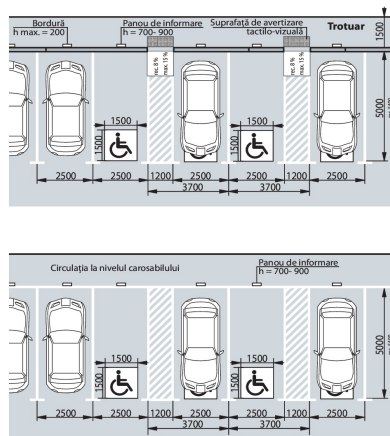


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Da       |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior |

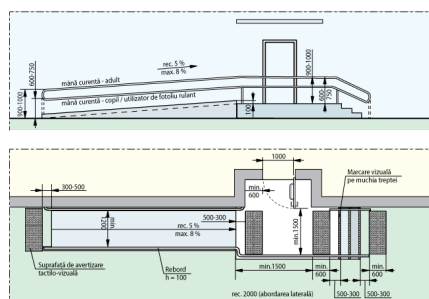


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

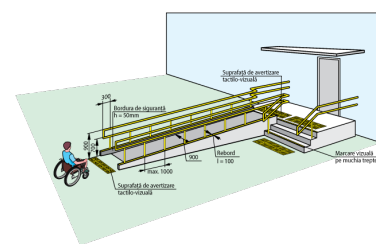


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                       |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu                                                                                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 75 cm + 40 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă este blocată |
| Prag ușă de intrare:                                                                            | Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                       |
| Uși în interior:                                                                                | Lățimea: 115 cm , 115 cm , 80 cm                                                                                         |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 5 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b><br>Prag 2 cu înălțimea: 9 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b><br>Prag 3 cu înălțimea: 4 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b> |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b>                                                                                                                                    |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

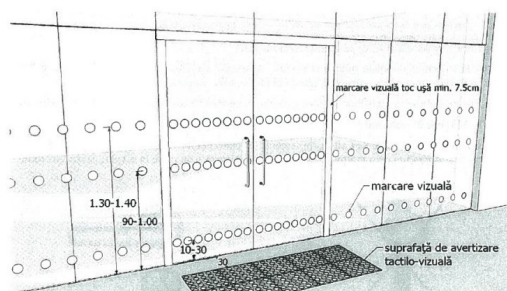


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                           |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Nu                                                                                                                                                                           |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 130 cm , nu există buzunare la coridoare<br><b>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)</b> |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 11 trepte , înălțimea:133 cm                                                                                                                                            |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                                                                                                                           |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br><b>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante</b>                                                                                      |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                           |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                           |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu                                                                                                                                                                           |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                                                           |


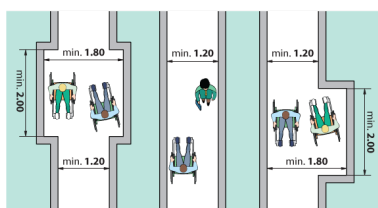


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

| Categorii         | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de: | Etaj                                                                                 |                                                                                                                   |
|                   | Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj                                                          |
|                   | Trepte:                                                                              | Da, 1 trepte , înălțimea:4 cm                                                                                     |
|                   | Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Da<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
|                   | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|                   | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|                   | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|                   | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

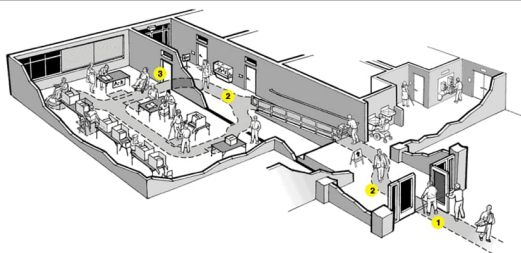

#### Grup sanitar

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                   |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Etaj                                         |
| Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?                     | Nu                                                   |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                   |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 53 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 29 cm<br>Standard: maxim 2 cm     |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 246 cm x 260 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm      |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 81 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                       |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 246 cm x 260 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm      |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: maxim 2 cm      |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                             |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                   |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                 |
| Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm      |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                   |
| Este uscător de mâini:                                                               | Nu                                                   |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                   |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                   |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                   |

| Categorii | Indicatori                                                   | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Culori contrastante:                                         | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:   | Da                                                                                                                |

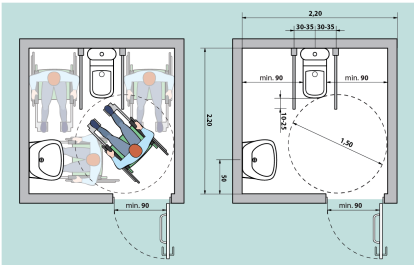


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

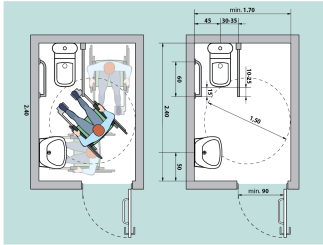


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Căi de acces către clădire

---



## Galerie - Coridoare

---






---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---

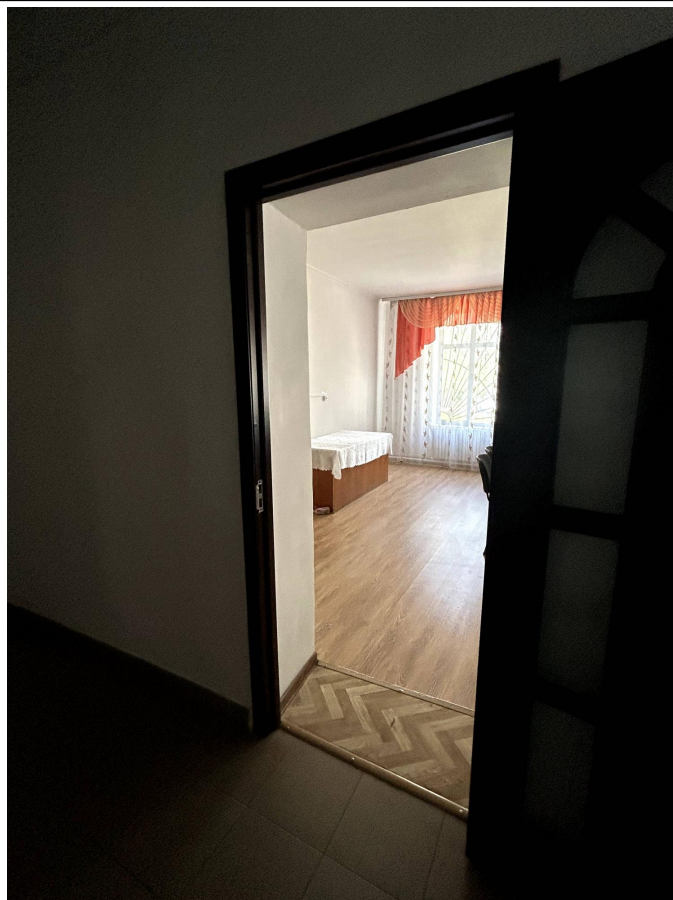



---

**Galerie - Grup sanitar**

---



