

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 21-06-2025

Echipa de evaluare: Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională (AO ADR) "Habitat", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: [habitatvr@gmail.com](mailto:habitatvr@gmail.com), 069245390,

| Categorii            | Indicatori                        | Date colectate |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Slobozia-horodiste (Rezina)       |                |
| Adresa, strada, nr.: | Slobozia-Horodiște (Rezina)       |                |
| Instituția:          | BESV-26/18 sală festivă grădiniță |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională           |                |
| Latitudinea:         | 47.59896 ,                        |                |
| Longitudinea:        | 28.93773                          |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt                                 |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative                             |
| Trotuare:                                                      | Nu                                     |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 130 cm                |
| Prag poartă:                                                   | Nu                                     |
| Borduri:                                                       | Nu                                     |
| Scări/Trepte:                                                  | Da, 16 scări/trepte , înălțimea:240 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                                     |
| Nivel:                                                         | Înclinat în urcuș                      |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Nu                                                                               |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 150 cm x 180 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 2 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                       |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |

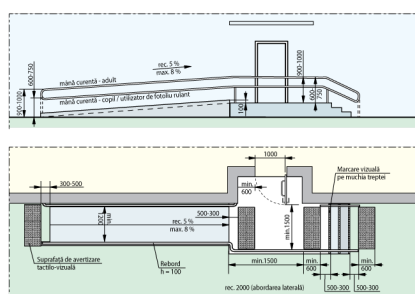


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

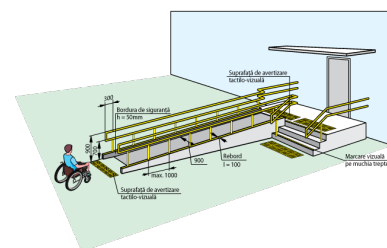


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

Există o singură intrare comună:

-

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date colectate                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual</p>  <p>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate</p> |  |

## Coridoare

Coridoare:

Nu


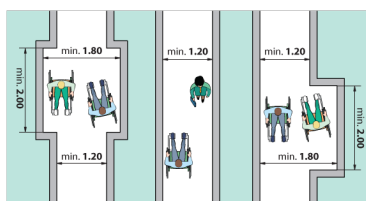


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

-

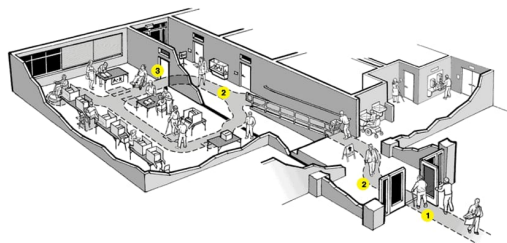

## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                   |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                       |
| Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?                     | Nu                                                   |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                   |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 95 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: maxim 2 cm      |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 158 cm x 178 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm      |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 95 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                       |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 158 cm x 178 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm      |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                             |

| Categorii | Indicatori                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                      | Nu                                                                                                                |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavuar/chiuvetă:                                                                  | Da                                                                                                                |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                     | Da                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                            | Nu                                                                                                                |
|           | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da , la înălțimea de: 84 cm                                                                                       |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                              | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |

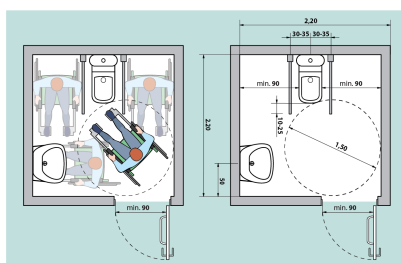


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

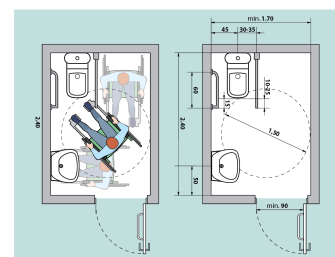


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B











