

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 05-06-2025

Echipa de evaluare: Viorel Zaporojan, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: viorelzaporojan@gmail.com, 067485817

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Carpineni (Hincesti)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV 20/20 (gimnaziul „Dumitru Crețu”)	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	46.776561 ,	
Longitudinea:	28.339691	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 360 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm
Scări/Trepte:	Da, 14 scări/trepte , înălțimea:210 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în coborâș

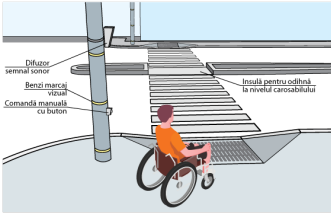



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)36 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	182 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	36 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu



Fig. V.32.b Rampe de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampe de acces perpendiculară pe intrare în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 60 cm + 70 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 3 + 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 200 cm , 148 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm Prag 2 cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

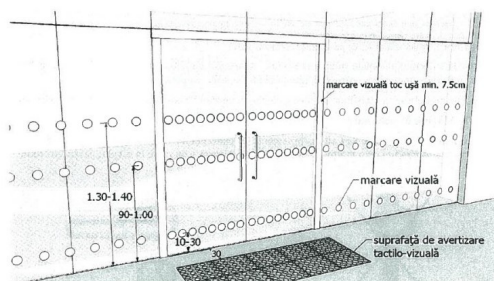


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Da , sunt piloni
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da


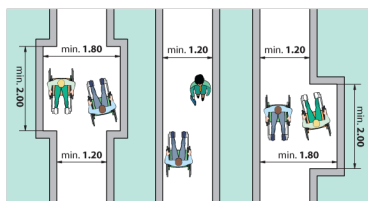


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

Categorii	Indicatori	Date colectate
Este la nivel de:	Parter	
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Da . De tipul: țeavă
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

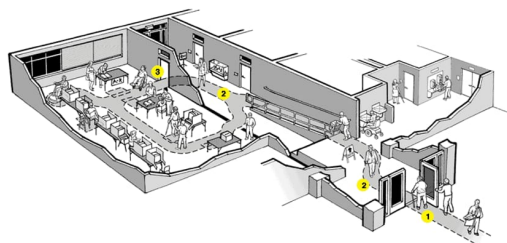

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	74 cm Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 10 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	550 cm x 300 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	60 cm Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	86 cm x 115 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 4 cm Standard: maxim 2 cm
Tipul vasului WC:	Pe podea
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 83 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 50 cm Standard: minim 67 cm
Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 130 cm Standard: maxim 100 cm
Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

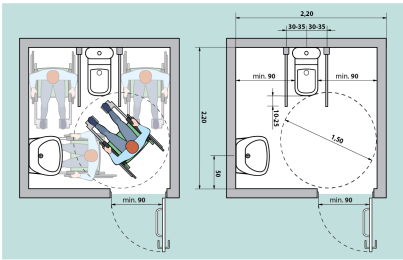


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

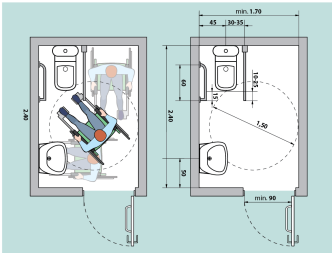



Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire



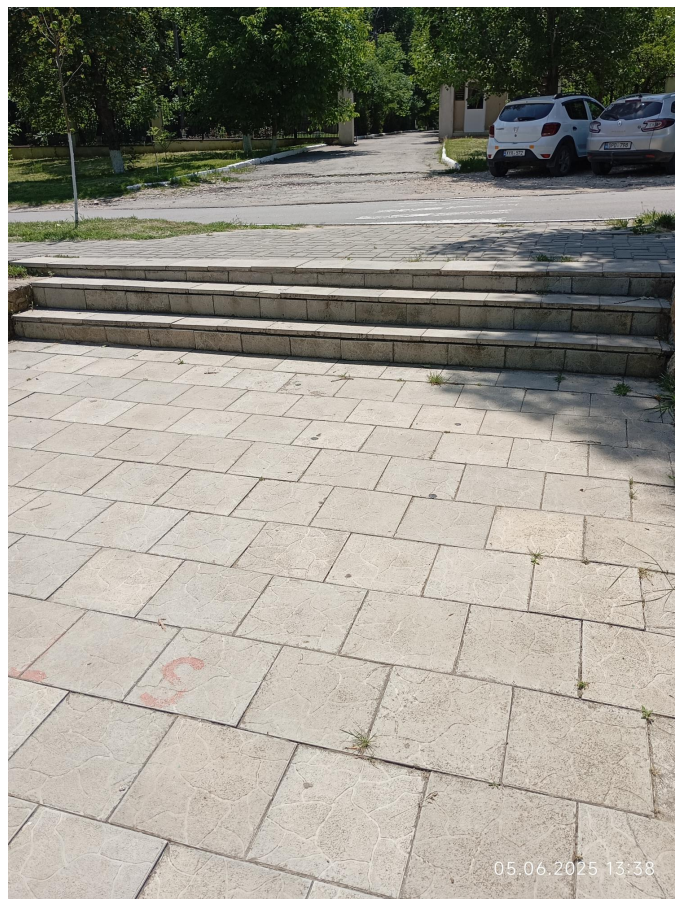



Galerie - Intrare în clădire







Galerie - Coridoare





Galerie - Sala de prestare a serviciului



05.06.2025 13:28

Galerie - Grup sanitar



05.06.2025 13:23

