

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **17-06-2025**

Echipa de evaluare: **GI PRO ȘTEFĂNEȘTI, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ionutbalanel@mail.ru, 069543039**

| Categorii            | Indicatori                     | Date colectate |
|----------------------|--------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Casunca (Floresti)             |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                              |                |
| Instituția:          | BESV-18/13 (Gimnaziul Cașunca) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                           |                |
| Latitudinea:         | 47.785164 ,                    |                |
| Longitudinea:        | 28.398457                      |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt                   |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative               |
| Trotuare:                                                      | Nu                       |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 86 cm   |
| Prag poartă:                                                   | Da, are înălțimea: 22 cm |
| Borduri:                                                       | Nu                       |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                       |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                       |
| Nivel:                                                         | Orizontal                |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 3 + 18 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>               |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 101 cm                                                                                                          |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 15 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                       |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b> |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

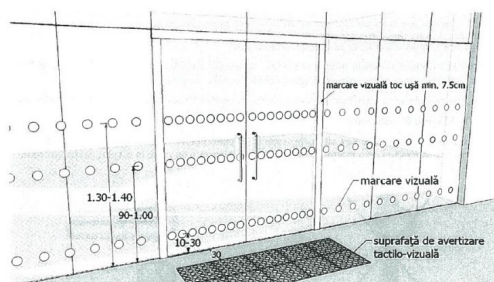


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                      |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da                                                                                      |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 6 trepte , înălțimea:102 cm                                                        |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br><b>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante</b> |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                      |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                      |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                      |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                      |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial                                                                                 |

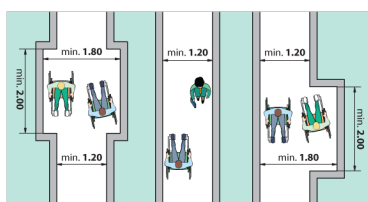


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de: Parter

Trepte: Nu

| Categorii | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|           | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|           | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|           | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Da                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 73 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 390 cm x 391 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 73 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 159 cm x 184 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                          |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavuar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 814 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                  |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
| Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 109 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
| Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:     | Da , la înălțimea de: 90 cm                                                                                       |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                |

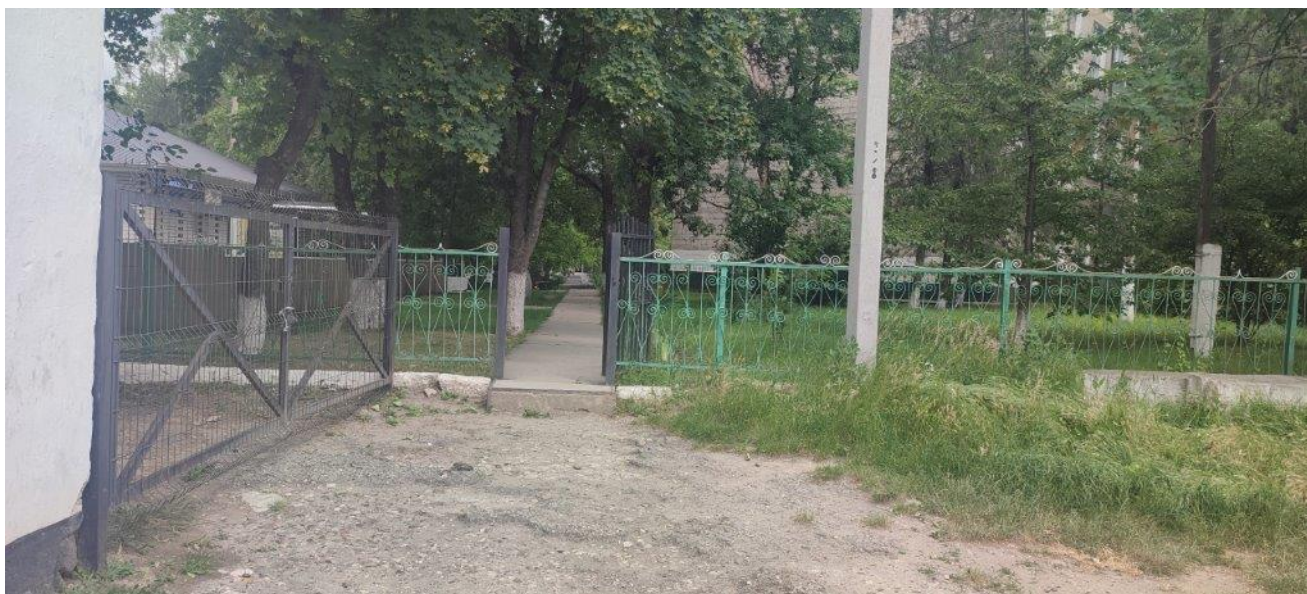


Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B










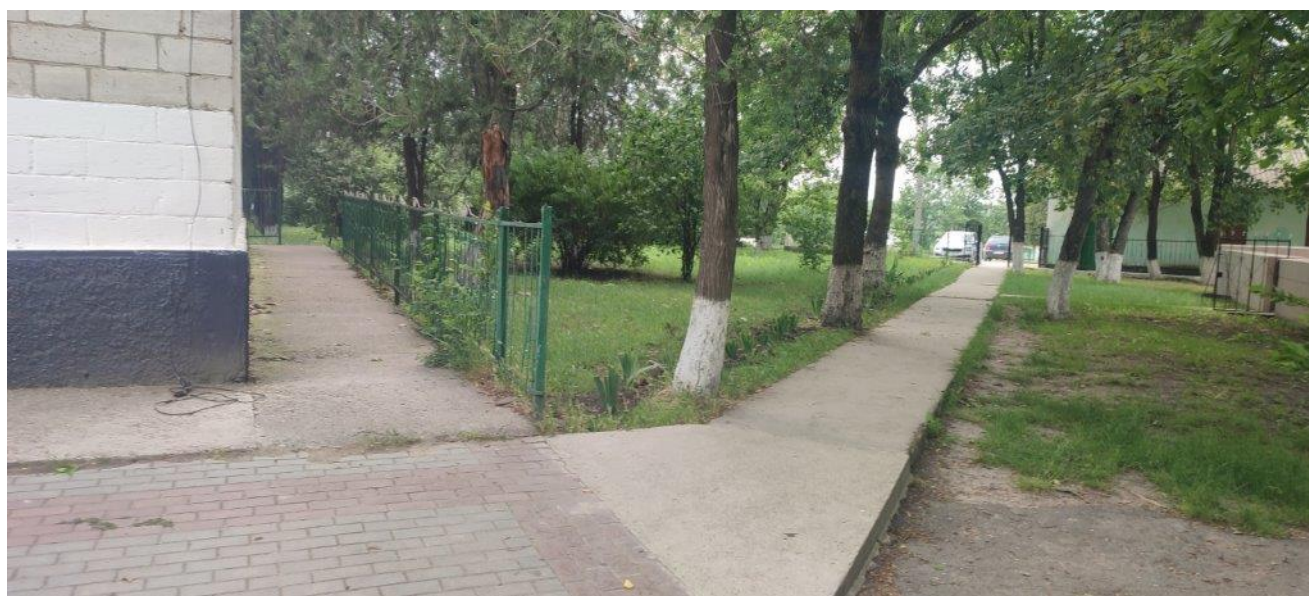

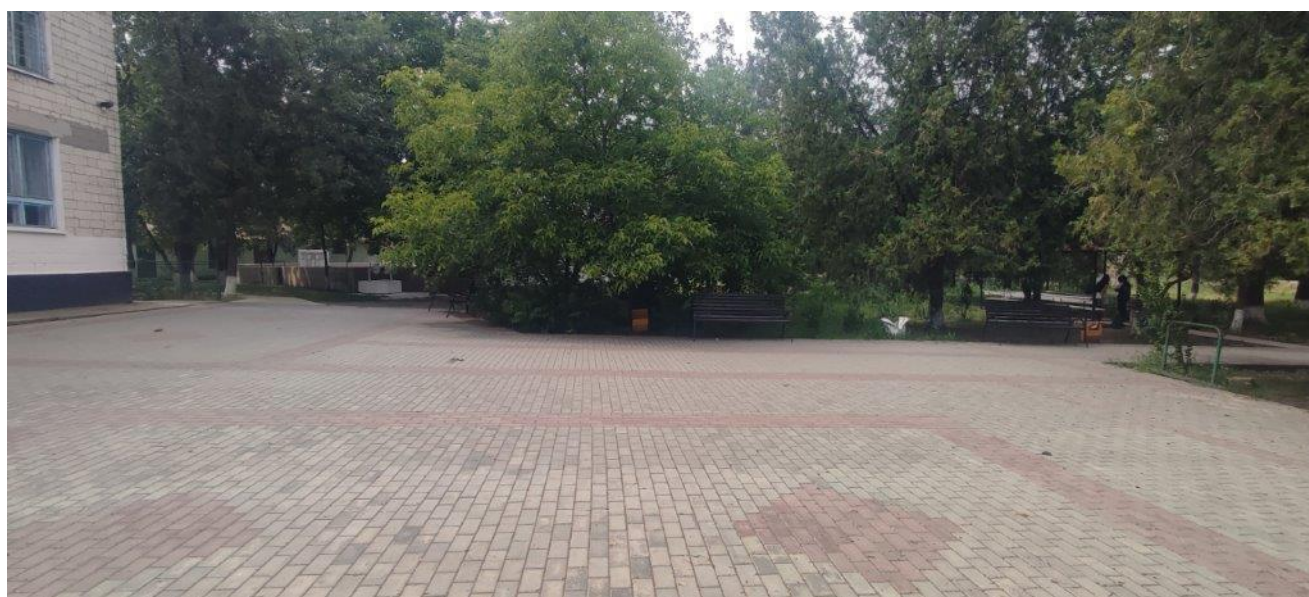


---

#### Galerie - Loc de parcare



## Galerie - Intrare în clădire

---

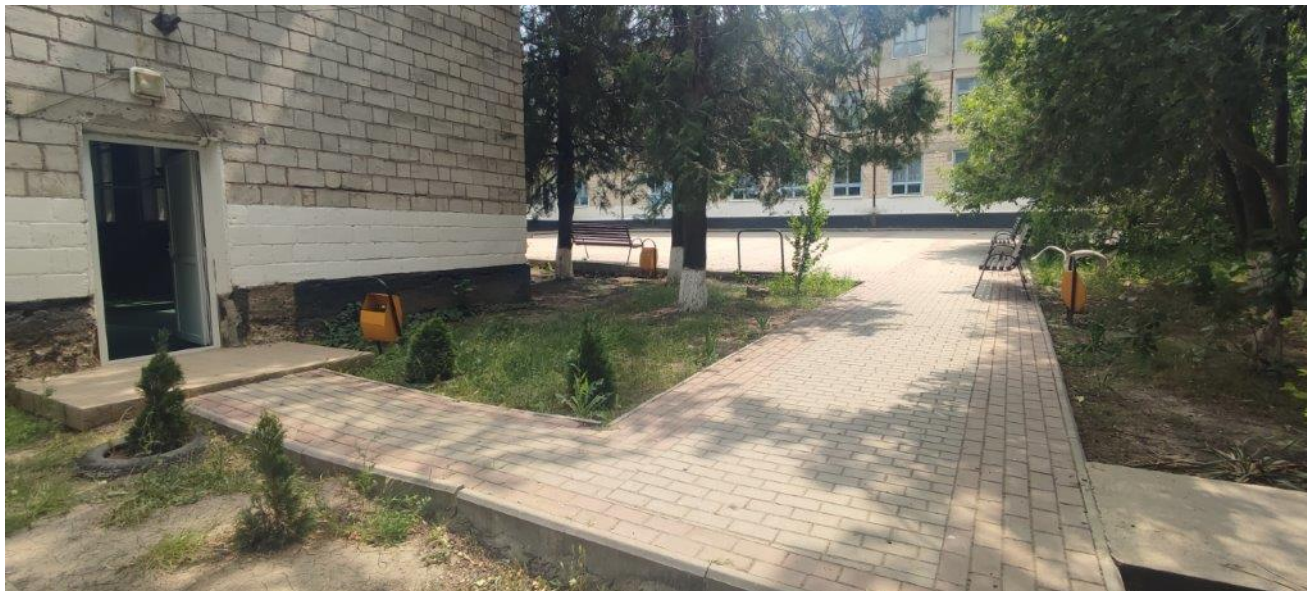

## Galerie - Uși

---



