

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **01-07-2025**

Echipa de evaluare: **Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **mentorat.cj@gmail.com, 079507946**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Singureni (Riscani)	
Adresa, strada, nr.:	s. Singureni	
Instituția:	Primăria	
Tipul instituției:	Administrație publică locală	
Latitudinea:	47.825858 ,	
Longitudinea:	27.852862	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 93 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 83 cm + 83 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 120 cm
	Praguri de la ușile de interior:	-
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

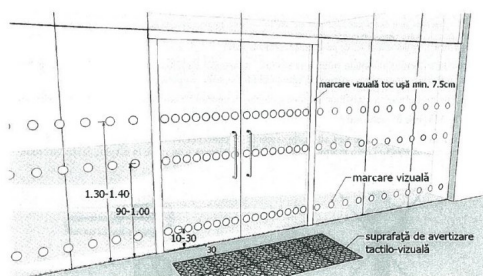


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Nu
------------	----

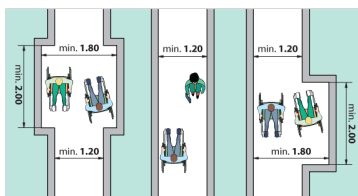


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Etaj
Există indicatoare pe coridoare şi pe uşă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Uşa de intrare WC interior, lăţime:	58 cm Standard: uşa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag uşă de intrare:	Prag cu înălţimea: 7 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	240 cm x 130 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Uşa cabină WC, lăţime:	-1 cm Standard: uşa trebuie să fie de minim 90 cm
Uşa cabinei se deschide în :	Interior Standard: exterior
Tipul vasului WC:	Pe podea
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavoar/chiuveţă:	Da , înălţimea de: 83 cm Standard: h - 85 cm
Este spaţiu liber sub lavoar:	Nu
Este uscător de mâini:	Nu
Înterupătoarele sunt poziţionate la o înălţime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălţimea de: 90 cm
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi şi lumină artificială) în WC:	Da

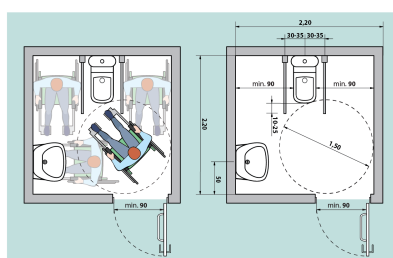


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

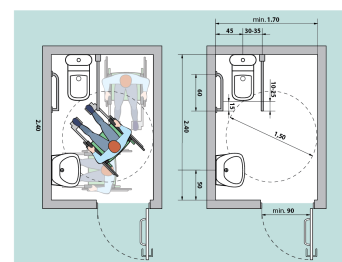


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Intrare în clădire





Galerie - Sala de prestare a serviciului



Galerie - Grup sanitar

