

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 22-06-2025

Echipa de evaluare: Puzderi Lilia, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cainareanu78@gmail.com, +37361286056

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Leova (Leova)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV-22/2 (CASA DE CULTURA)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.47665 ,	
Longitudinea:	28.249017	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt + Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 6 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm) 72 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	150 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	72 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	450 cm
Lățimea rampei:	100 cm
Rampa este din:	Pavaj
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Bara este doar pe partea DA . Barele au un rând. Înălțimea barele de jos: 70. Înălțimea barele de sus: 90 .
Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Da, la înălțimea: 10 cm
Bariere/obstacole	Nu



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 45 cm + 89 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. — Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

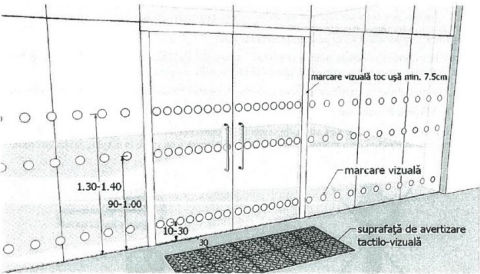


Fig. V.24. — Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare


Coridoare:	Nu
------------	----



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

Categorii	Indicatori	Date colectate
Este la nivel de:	Parter	
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

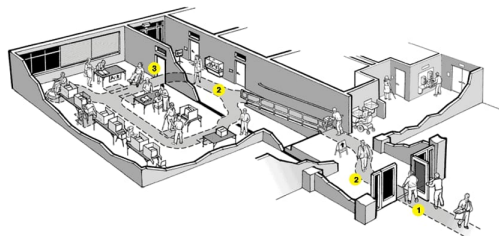

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Da
Ușa de intrare WC interior, lățime:	70 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 29 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	140 cm x 160 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Tipul vasului WC:	Vas wc turcesc
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 67 cm Standard: minim 67 cm
Este uscător de mâini:	Nu
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 110 cm
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

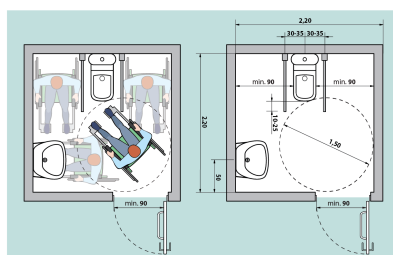


Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A

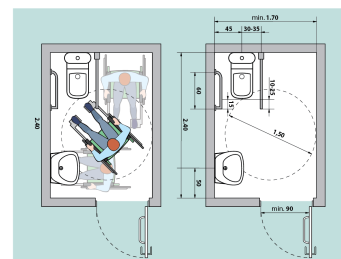


Fig. V.42.b Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Intrare în clădire



Galerie - Uși



Galerie - Sala de prestare a serviciului







