

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 09-06-2025

Echipa de evaluare: Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: mentorat.cj@gmail.com, 079507946

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Taura veche (Singerei)	
Adresa, strada, nr.:	Tăura Veche	
Instituția:	Casa de Cultură	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	47.537344 ,	
Longitudinea:	27.95069	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

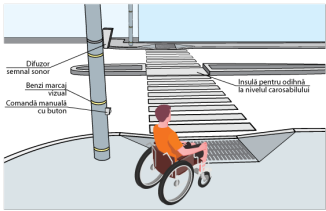


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită: Da

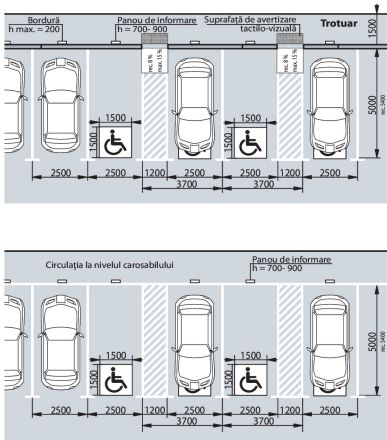


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Da
	Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior

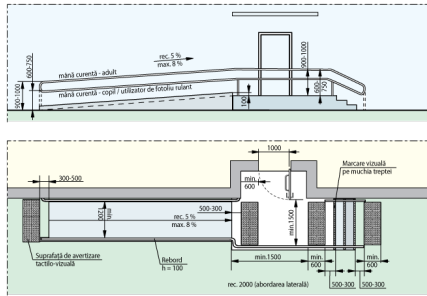


Fig. V.32.b Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire

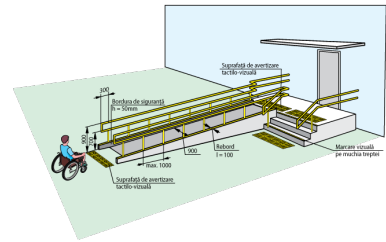


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși		
Există o singură intrare comună:	Da	
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu	
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu	
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da	
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu	
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 42 cm + 82 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide	
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm	
Uși în interior:	Lățimea: 124 cm , 120 cm	
Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm Prag 2 cu înălțimea: 40 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm	
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea	



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

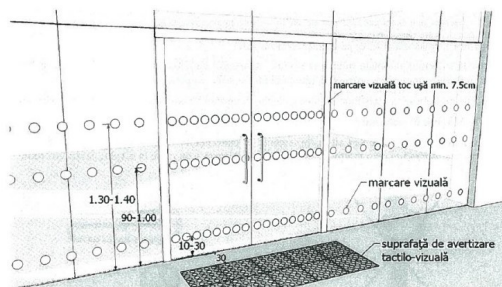


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Nu
------------	----

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

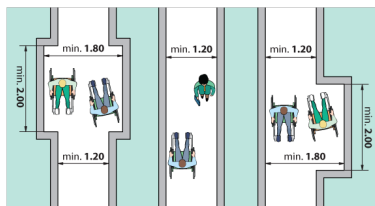


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu

Trepte:

Da, 2 trepte , înălțimea:40 cm

Culori contrastante pentru trepte:

Da
Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

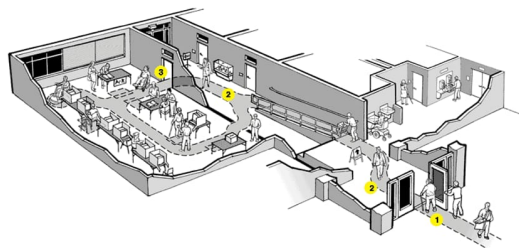

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu

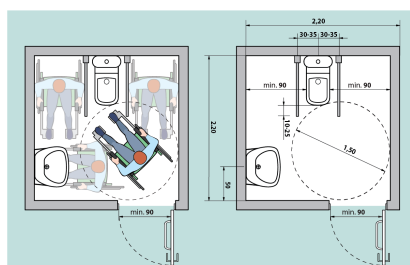


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

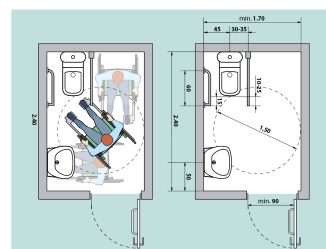


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Intrare în clădire





