

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 20-06-2025

Echipa de evaluare: GI PRO ȘTEFĂNEȘTI, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionutbalanel@mail.ru, 069543039

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Sanatauca (Floresti)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV-18/57 (Liceul Teoretic Alexei Mateevici)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	48.015848 ,	
Longitudinea:	28.677889	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 88 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

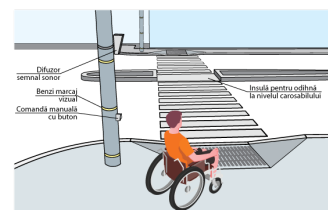


Fig. IV.14-a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

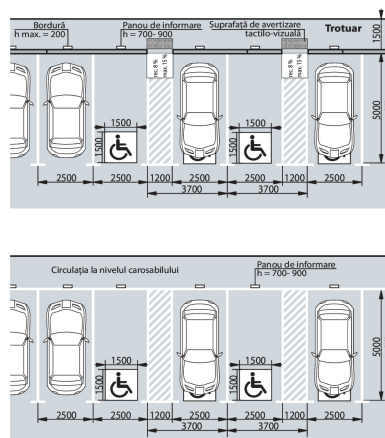


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:

Da

Ușa se deschide în interior sau exterior:

Exterior

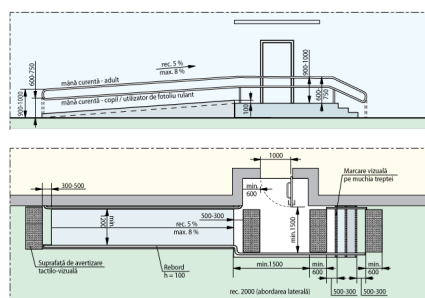


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

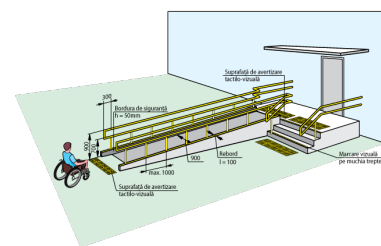


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:

Da

Există o intrare/ieșire de rezervă?

Nu

La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:

Nu

Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):

Da

Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:

Nu

Dimensiuni ușă de intrare:

Dublă: 82 cm + 88 cm
Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm
 Ușa mică din cea dublă se deschide

Prag ușă de intrare:

Un prag cu înălțimea: 2 cm
Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm

Uși în interior:


Lățimea: 171 cm

Praguri de la ușile de interior:

-

Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:

Nu
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

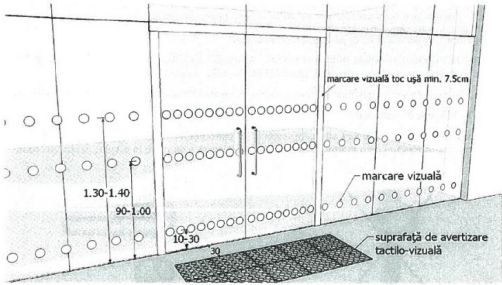Categorii	Indicatori	Date colectate
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual  Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate	

Coridoare

Coridoare:

Nu

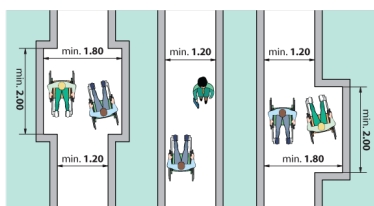


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

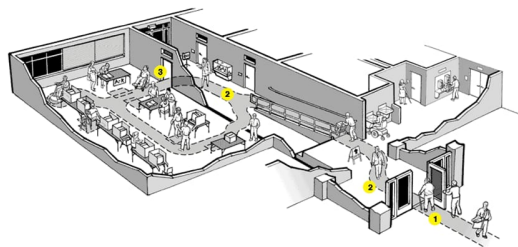

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

99 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

-

Dimensiuni grup sanitar:

620 cm x 280 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Ușa cabină WC, lățime:	85 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Ușa cabinei se deschide în :	Interior Standard: exterior
	Dimensiuni cabină WC:	145 cm x 240 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Prag ușa cabină WC:	-
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Da, 2, la înălțimea de: 75 cm Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă și distanța între ele: 63 cm Standard: circa 60 cm
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 77 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 30 cm Standard: minim 67 cm
	Este uscător de mâini:	Da , nu se află lângă lavoar , la înălțimea de: 123 cm Standard: maxim 100 cm
	Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 170 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

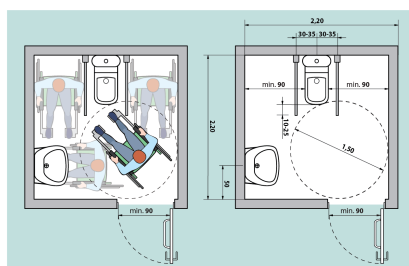


Fig. V.42.A Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


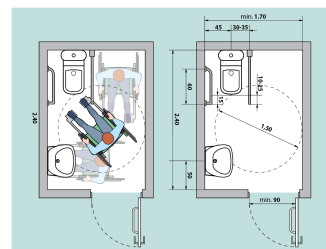


Fig. V.43.A Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







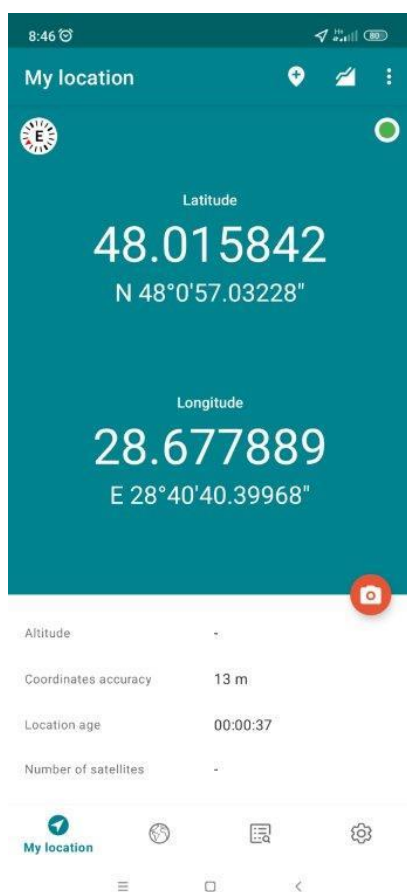


Galerie - Intrare în clădire







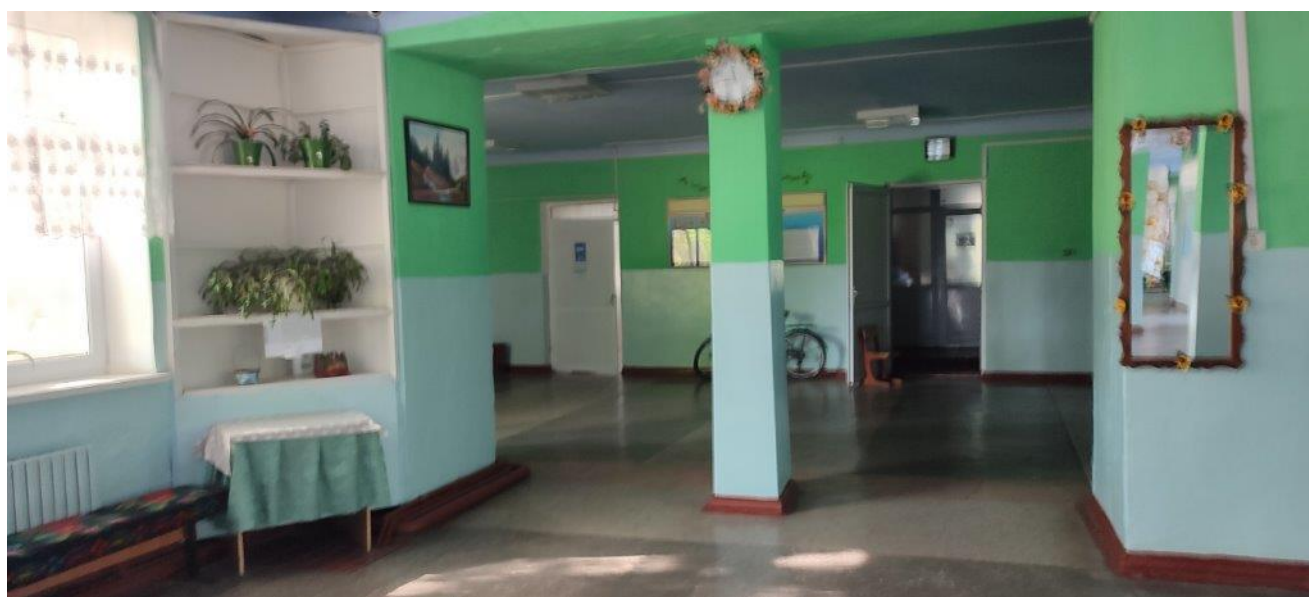

Galerie - Grup sanitar









