

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 22-11-2023

Echipa de evaluare: Ion Balan, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionelbalanel@gmail.com,

| Categorii            | Indicatori          | Date colectate |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau) |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                   |                |
| Instituția:          | DGOFM Chișinău      |                |
| Tipul instituției:   | ANOFM               |                |
| Latitudinea:         | 47.002335 ,         |                |
| Longitudinea:        | 28.816331           |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Pavaj                   |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative              |
| Trotuare:                                                                         | Da                      |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                    |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 350 cm |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                      |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                      |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                      |
| Borduri:                                                                          | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                      |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș       |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |
| Borduri la trecere spre clădire:                               | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                                       |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                                       |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)16 cm                                                            |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 510 cm x 1940 cm                                                                                                         |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 64 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                                                              |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                         |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                                       |
| Lungimea rampei:                                                                                | 241 cm                                                                                                                   |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 121 cm                                                                                                                   |
| Rampa este din:                                                                                 | Teracotă                                                                                                                 |
| Rampa este de tip:                                                                              | Mobilă                                                                                                                   |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                                                       |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 71. Înălțimea barele de sus: 90 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                                                                       |
| Bariere/obstacole                                                                               | -                                                                                                                        |

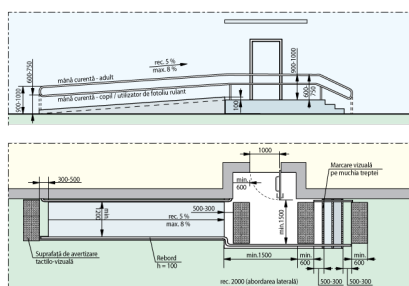


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

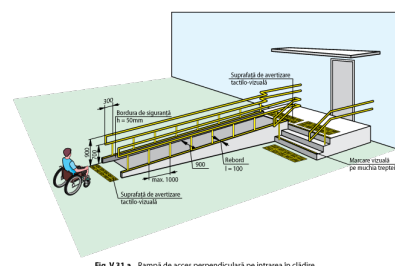


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uși       | Există o singură intrare comună:                                                                        | Nu                                                                                                                      |
|           | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
|           | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
|           | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 82 cm + 82 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

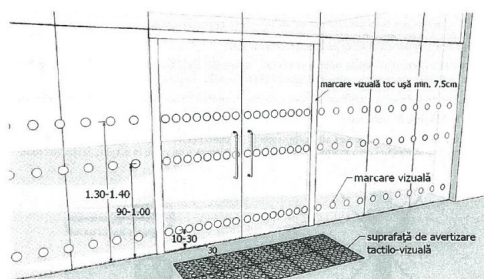


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                  |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 116 cm<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                  |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                  |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                  |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                  |


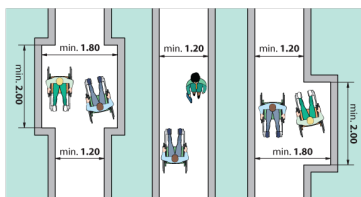


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

| Categorii         | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de: | Etaj                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Da . Lăţimea uşii ascensorului: 99 cm<br>(Standard: Uşa ar trebui să fie de minim 90 cm)<br>Dimensiunile interioare ale cabinei: 147 cm<br>(Standard: Dimensiunile interioare ale cabinei sunt minim de 1,1 m x 1,4 m) |
|                   | Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br>Standard: prima şi ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                                                                                                                       |
|                   | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | În sală este spaţiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | Spaţiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea                                                                                                      |

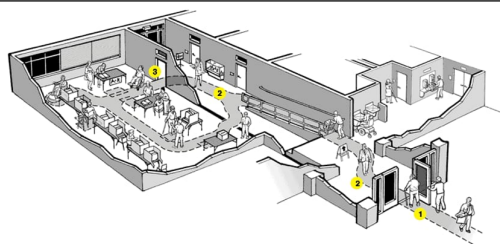

#### Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Etaj                                                                                                      |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușa, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 89 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 210 cm x 181 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Interior<br>Standard: exterior                                                                                    |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 210 cm x 181 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Da, rabatabilă, la înălțimea de: 73 cm<br>Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă               |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavuar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 78 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Da , dimensiunea de: 63 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
| Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 70 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                      |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Da , la înălțimea de: 90 cm                                                                                       |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante:                                                                 | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

| Categorii | Indicatori                                                   | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: | Nu             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:   | Da             |

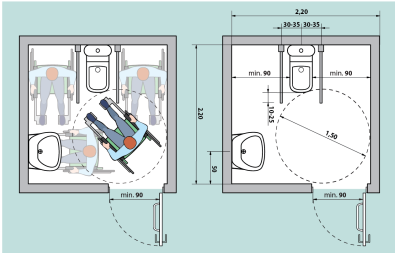


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



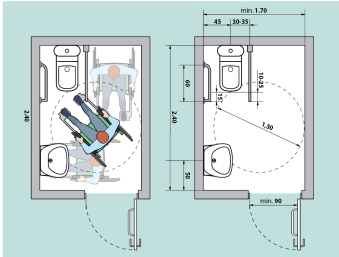


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B






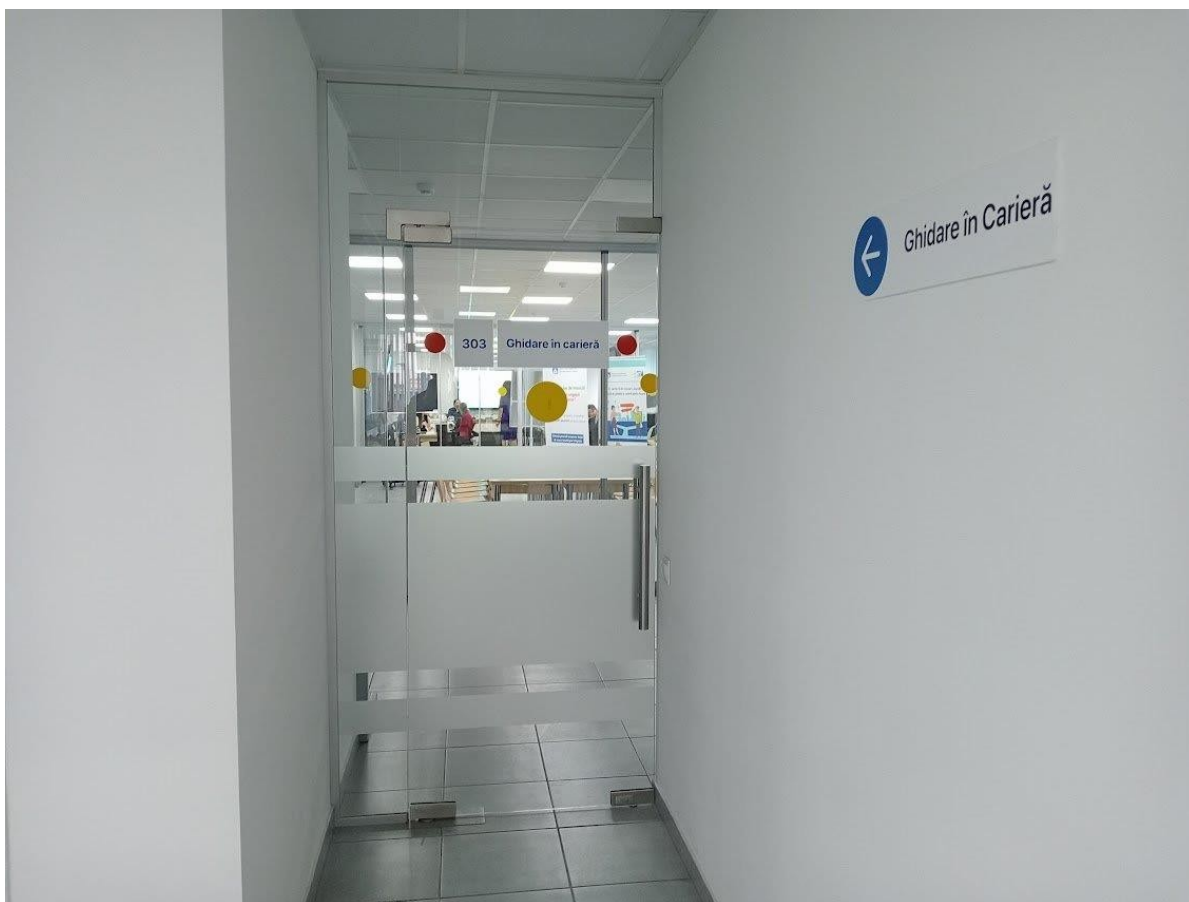


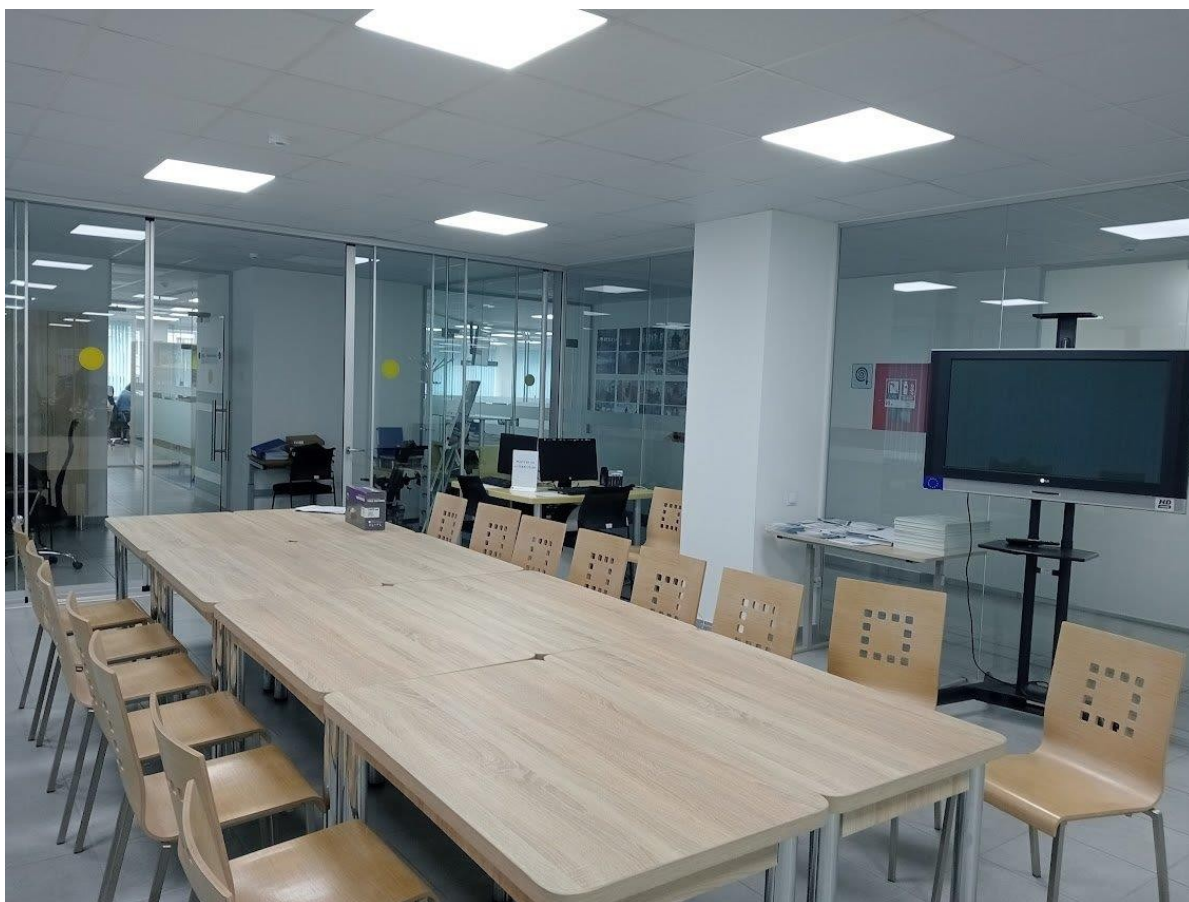





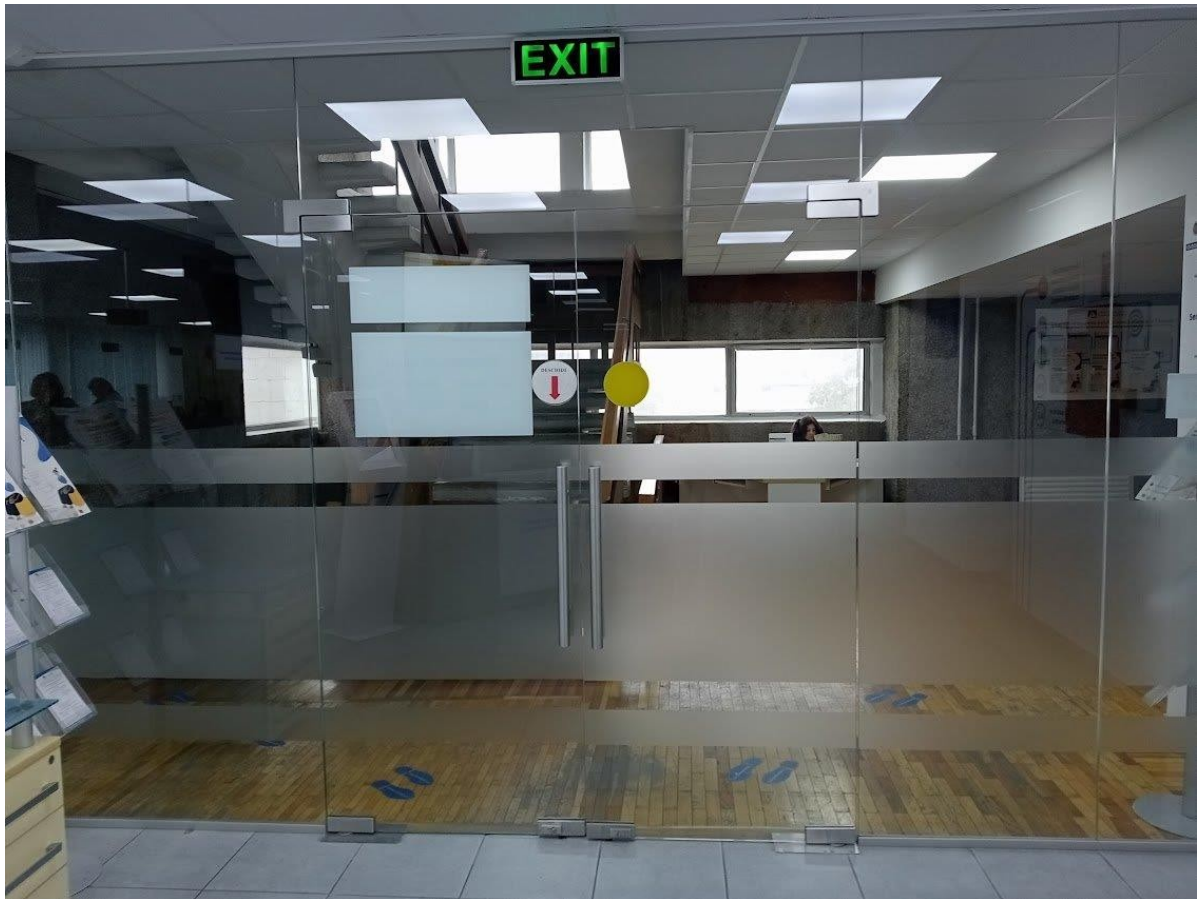

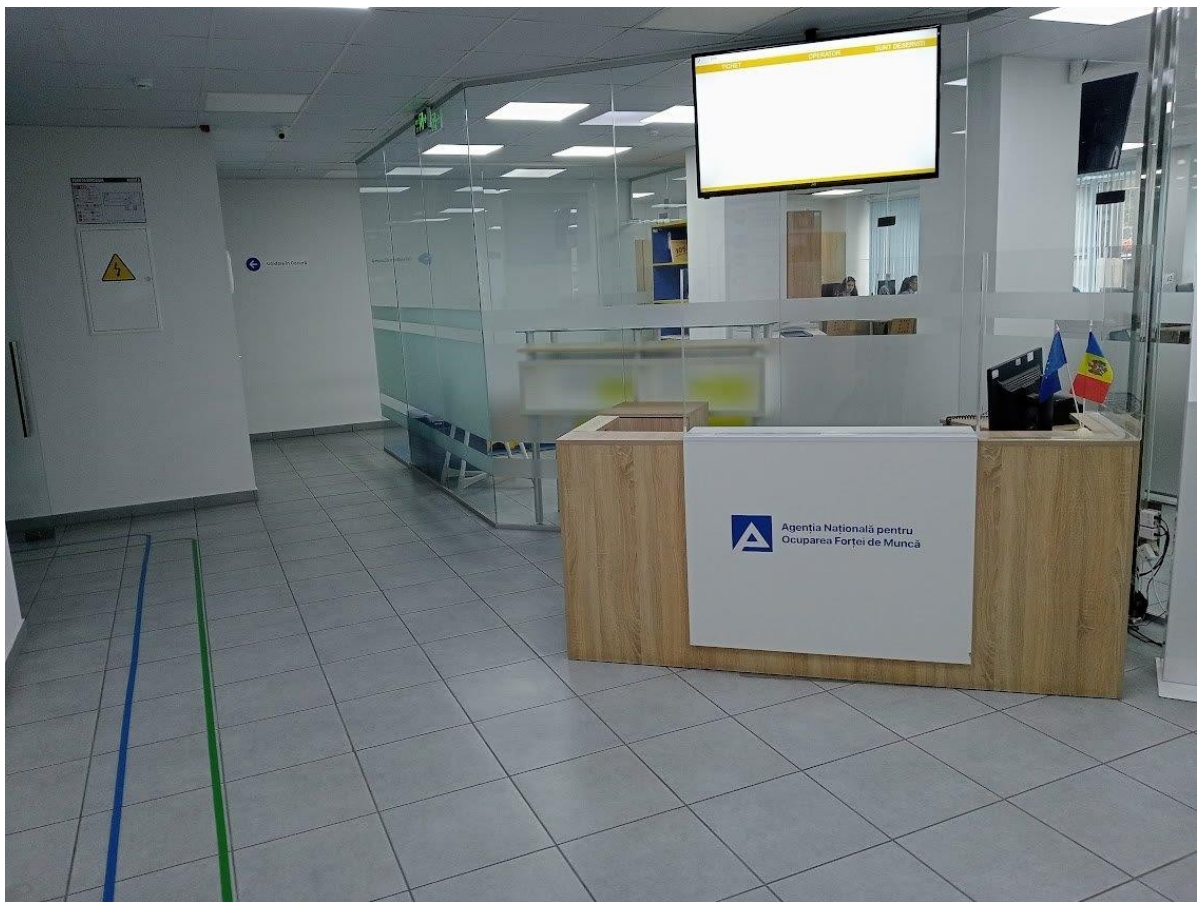

## Galerie - Grup sanitar



