

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 10-06-2025

Echipa de evaluare: Viorel Zaporojan, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: viorelzaporojan@gmail.com, 067485817

| Categorii            | Indicatori                      | Date colectate |
|----------------------|---------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Carpineanca (Hincesti)          |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                               |                |
| Instituția:          | BESV 20/60 (grădinița de copii) |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională         |                |
| Latitudinea:         | 46.696709 ,                     |                |
| Longitudinea:        | 28.469142                       |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | asfalt                  |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Deteriorate             |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 220 cm |
| Prag poartă:                                                   | Nu                      |
| Borduri:                                                       | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                      |
| Nivel:                                                         | Înclinat în urcuș       |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

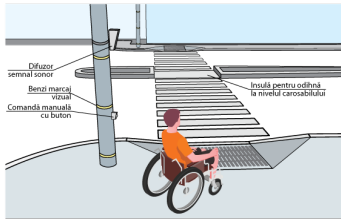


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |

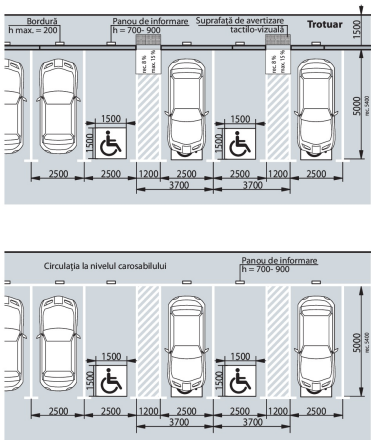


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

| Categorii | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
|           | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
|           | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)68 cm                    |
|           | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
|           | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
|           | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 145 cm                                                                           |
|           | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 66 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
|           | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
|           | Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
|           | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |

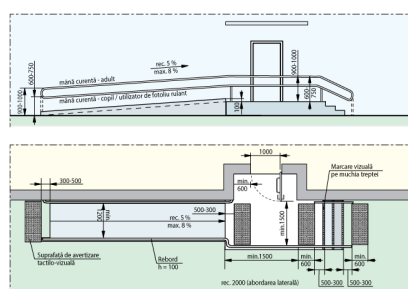


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

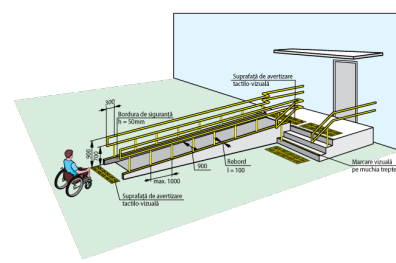
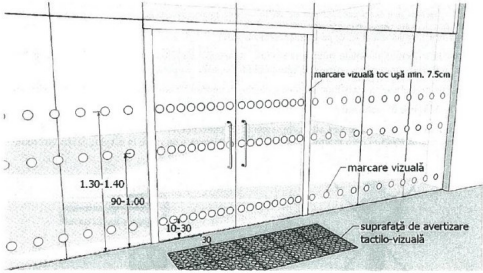


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Simplă: 83 cm<br>Standard: trebuie să fie de minim 90 cm                                                          |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 7 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                       |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 83 cm                                                                                                    |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 7 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                        |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date colectate                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual</p>  <p>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate</p> |  |

## Coridoare

Coridoare:

Nu

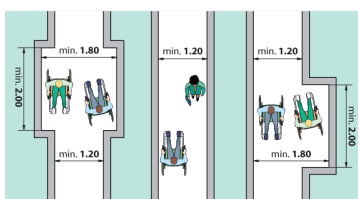


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

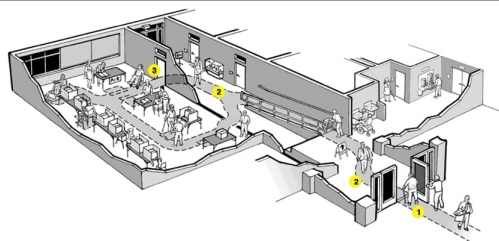

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:


Nu




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

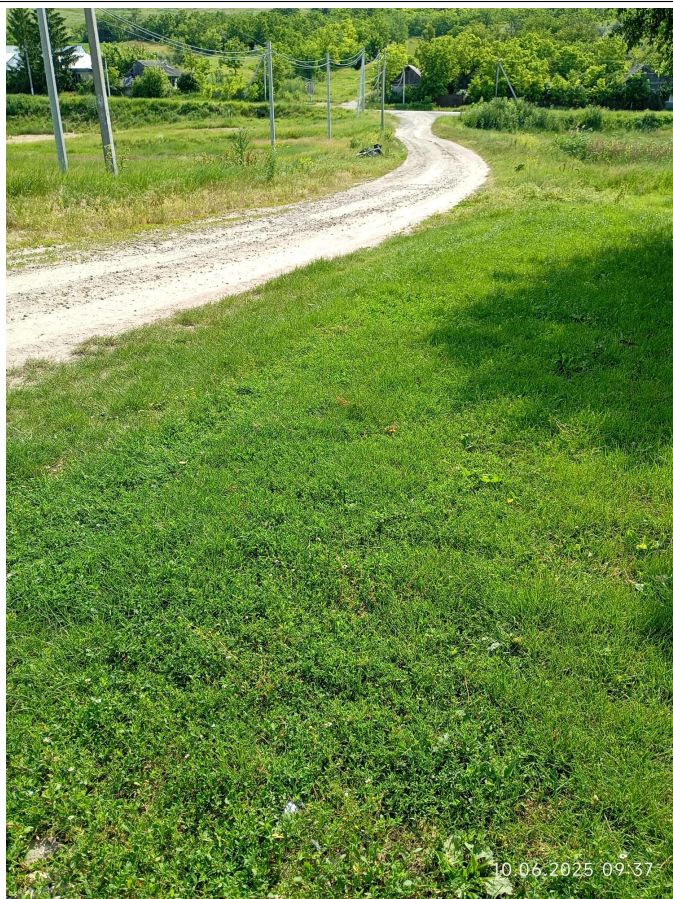

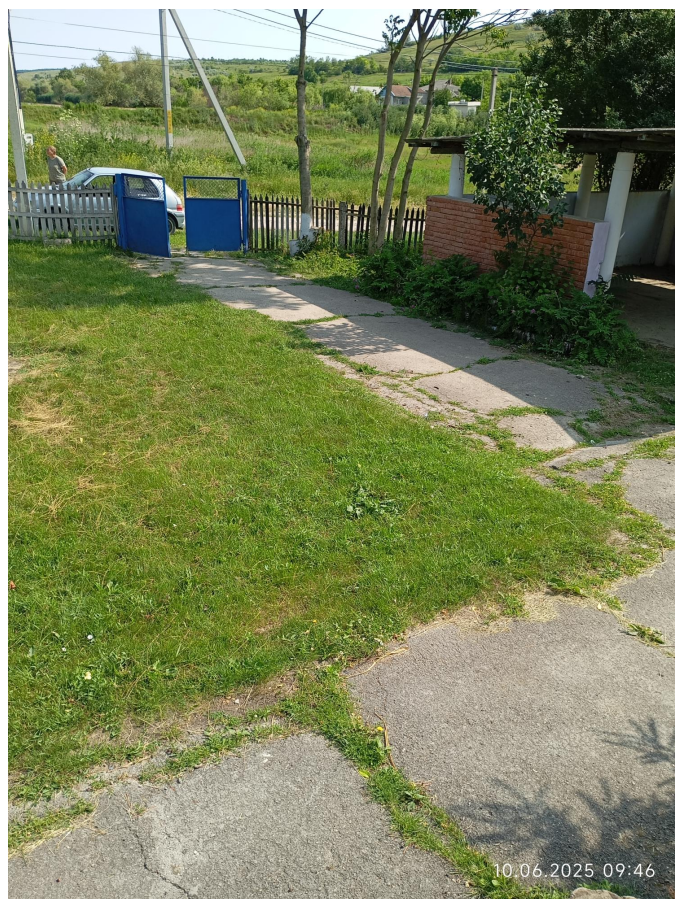

---

### Galerie - Intrare în clădire

---





