

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **16-06-2025**

Echipa de evaluare: **Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **mentorat.cj@gmail.com, 079507946**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Prepelita (Singerei)	
Adresa, strada, nr.:	s. Prepeleța	
Instituția:	Casa de Cultură	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	47.584637 ,	
Longitudinea:	28.341413	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt + Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

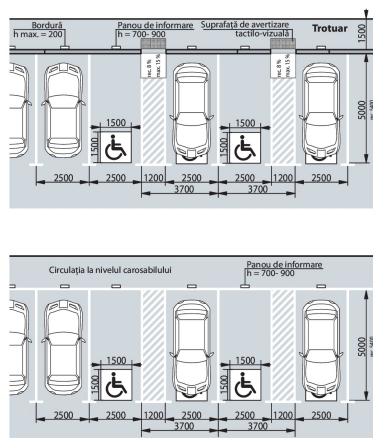


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 4 trepte, Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm) 11 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	53 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
Există rampă de acces:	Da
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu
Lungimea rampei:	190 cm
Lățimea rampei:	120 cm
Rampa este din:	Beton
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	-
Sunt bare de suport:	Nu
Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	Nu

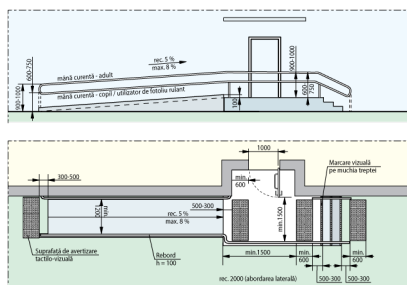


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire

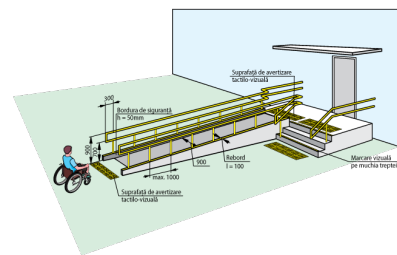


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Deschiderea uşii este uşoară şi necesită puţin efort (chiar dacă uşa este dotată cu amortizor):	Da
	Pentru persoanele cu dizabilităţi este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni uşă de intrare:	Dublă: 75 cm + 75 cm Standard: lumina uşii duble trebuie să fie de minim 90 cm Uşa mică din cea dublă se deschide
	Prag uşă de intrare:	Un prag cu înălţimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uşi în interior:	Lăţimea: 158 cm , 110 cm
	Praguri de la uşile de interior:	Prag 1 cu înălţimea: 11 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm Prag 2 cu înălţimea: 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uşile de la intrare şi din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafeţelor vitrate în cadrul foi de uşă şi realizarea contrastului vizual

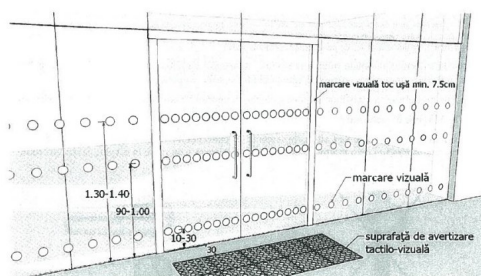


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafeţelor vitrate în cadrul foi de uşă şi realizarea contrastului vizual, atunci când uşa şi suprafeţele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:

Nu

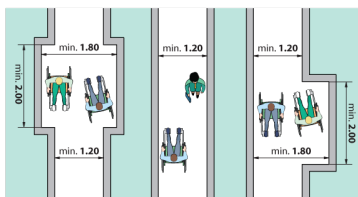


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilităţi)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:	Nu
Barriere/obstacole:	Nu
În sală este spaţiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spaţiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	70 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabină WC, lățime:	58 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Interior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	110 cm x 183 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: -1 cm Standard: maxim 2 cm
Tipul vasului WC:	Pe podea
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 80 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 14 cm Standard: minim 67 cm
Este uscător de mâini:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Da , la înălțimea de: 88 cm Standard: între 60-80 cm
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

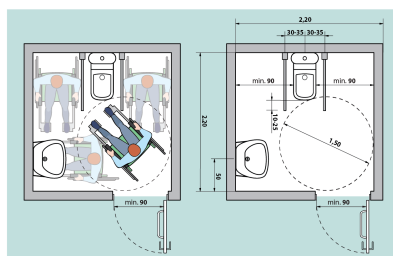


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

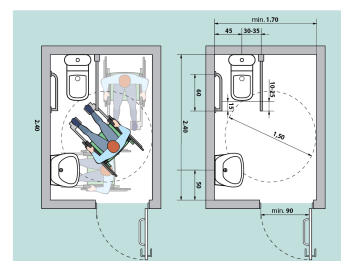


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Intrare în clădire







Galerie - Grup sanitar



