

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 06-06-2025

Echipa de evaluare: Jalba Ludmila, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ludmila.jalba@gmail.com, 062187830

| Categorii            | Indicatori                                                        | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Falesti (Falesti)                                                 |                |
| Adresa, strada, nr.: | Făleşti (gara) str. Ungheni 3                                     |                |
| Instituția:          | BESV nr. 17/5 Făleşti (gara) Căminul Cultural, str. Ungheniului 3 |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală                                              |                |
| Latitudinea:         | 47.586819 ,                                                       |                |
| Longitudinea:        | 27.756754                                                         |                |

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Căi de acces către clădire                                     |                        |
| Tip înveliș:                                                   | Prundiș                |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative             |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 90 cm |
| Borduri:                                                       | Nu                     |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                     |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                     |
| Nivel:                                                         | Orizontal              |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

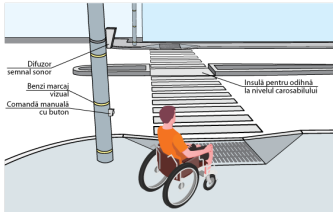


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

|                |                    |   |
|----------------|--------------------|---|
| Loc de parcare | Parcare obișnuită: | - |
|----------------|--------------------|---|

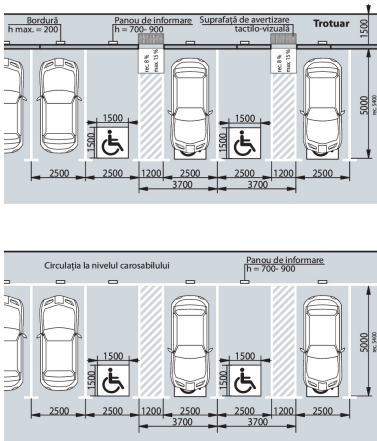


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

|                    |                                                                                                 |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Intrare în clădire | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu |
|                    | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                               | Date colectate                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|           | La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)37 cm                           |
|           | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                                      |
|           | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                | Exterior                                                                                |
|           | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 547 cm x 356 cm                                                                         |
|           | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 37 cm<br><b>Standard: Se aplica regula de 1:12</b>                                      |
|           | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br><b>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante</b> |
|           | Există rampă de acces:                                                                   | Nu                                                                                      |
|           | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                 | Da                                                                                      |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

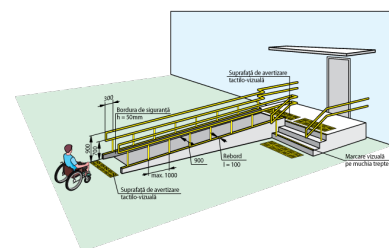


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                             |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                             |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                             |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                             |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                             |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 52 cm + 55 cm<br><b>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm</b><br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 5 + 11 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                     |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 84 cm                                                                                                                 |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 6 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Da<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b>       |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                            |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |



Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## **Galerie - Căi de acces către clădire**

---



## **Galerie - Intrare în clădire**

---





