

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 30-06-2025

Echipa de evaluare: Viorel Zaporojan, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: viorelzaporojan@gmail.com, 067485817

| Categorii            | Indicatori                 | Date colectate |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Ciutesti (Nisporeni)       |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                          |                |
| Instituția:          | Casa de cultura-BESV 23/22 |                |
| Tipul instituției:   | BESV                       |                |
| Latitudinea:         | 47.177962 ,                |                |
| Longitudinea:        | 28.219707                  |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt                                 |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative                             |
| Trotuare:                                                      | Nu                                     |
| Poartă intrare:                                                | Nu                                     |
| Prag poartă:                                                   | Nu                                     |
| Borduri:                                                       | Nu                                     |
| Scări/Trepte:                                                  | Da, 10 scări/trepte , înălțimea:125 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                                     |
| Nivel:                                                         | Înclinat în urcuș                      |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |

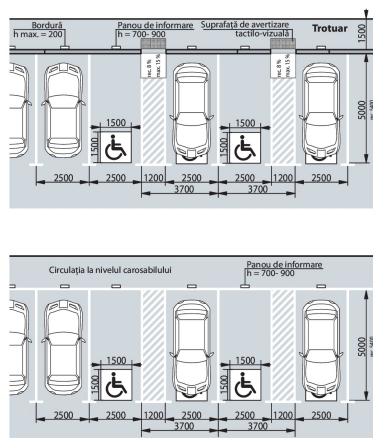


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                 |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                 |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 8 trepte, Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm) 128 cm                                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                 |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                           |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 250 cm x 698 cm                                                                                    |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 126 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                                                 |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                 |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

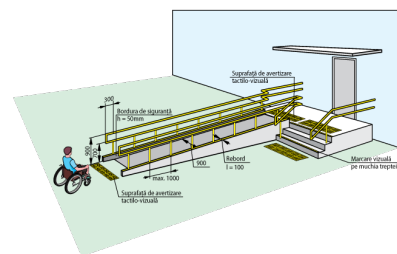


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |



| Categorii | Indicatori                | Date colectate |
|-----------|---------------------------|----------------|
|           | Grup sanitar în exterior: | Da             |
|           | Grup sanitar în interior: | Nu             |



Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



