

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 30-06-2025

Echipa de evaluare: Viorel Zaporojan, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: viorelzaporojan@gmail.com, 067485817

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Nisporeni (Nisporeni)	
Adresa, strada, nr.:	str. Toma Ciorba 5	
Instituția:	Ocolul silvic-BESV 23/4	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.088015 ,	
Longitudinea:	28.176584	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Deteriorate
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 98 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 70 cm + 70 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă este blocată
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 112 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

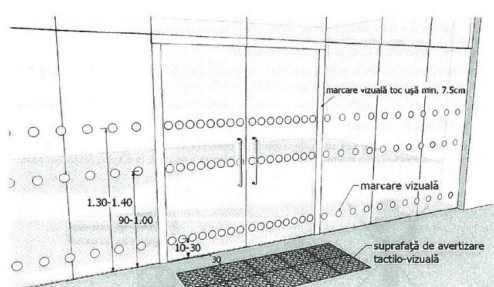


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Nu
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	123 cm , nu există buzunare la coridoare Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

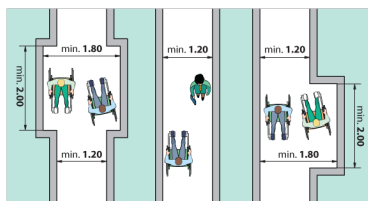
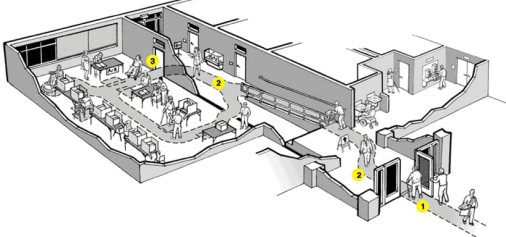


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Categorii	Indicatori	Date colectate
Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)	Este la nivel de:	Parter
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	56 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	170 cm x 150 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	54 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	170 cm x 148 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
Tipul vasului WC:	Pe podea
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 84 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 32 cm Standard: minim 67 cm
Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 127 cm Standard: maxim 100 cm
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

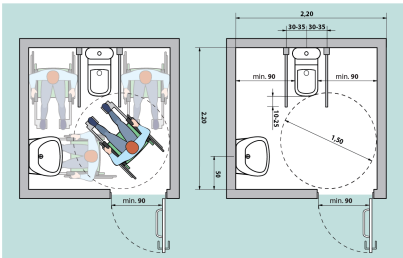


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

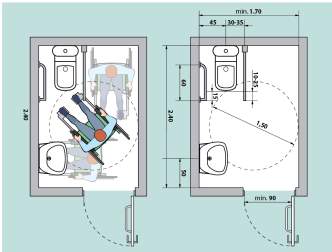


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







Galerie - Grup sanitar

