

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **18-07-2025**

Echipa de evaluare: **SRL SantaRa, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **women_g@mail.ru, +37369346396**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Baurci (Comrat)	
Adresa, strada, nr.:	str.Karl Marx 100 a	
Instituția:	BESV 36/32 Liceul Teoretic	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	46.55351388 ,	
Longitudinea:	28.404100988	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 250 cm
Prag poartă:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în coborâș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

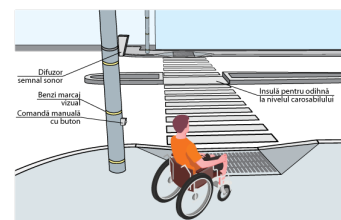


Fig. IV.14.4 Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)20 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	300 cm x 200 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	3 cm Standard: Se aplica regula de 1:10
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu



Fig. V.32b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

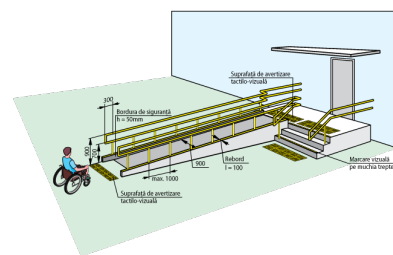


Fig. V.31a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Nu
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Nu
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 80 cm + 80 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

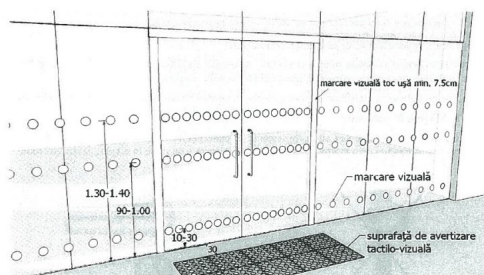


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare: Nu


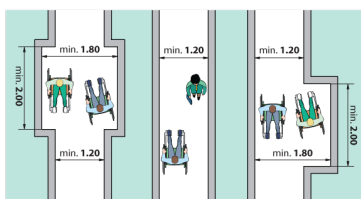


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Etaj
Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj
Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

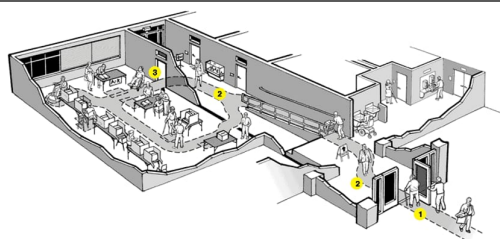

Grup sanitar

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Grup sanitar în exterior:	Da
	Grup sanitar în interior:	Da . La Etaj
	Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?	Da
	Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Da
	Ușa de intrare WC interior, lățime:	-
	Prag ușă de intrare:	-
	Dimensiuni grup sanitar:	- Standard: minim 160 x 180 cm
	Ușa cabină WC, lățime:	90 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Dimensiuni cabină WC:	200 cm x 300 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Prag ușa cabină WC:	-
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Da, 2, la înălțimea de: 70 cm Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 67 cm Standard: minim 67 cm
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 100 cm Standard: maxim 100 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

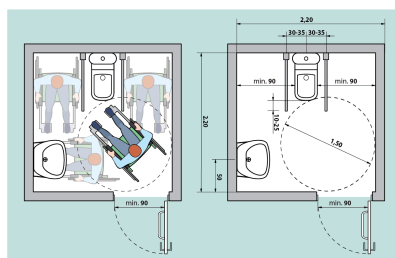


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


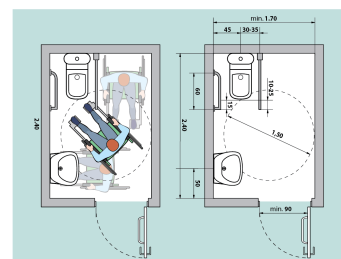


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Intrare în clădire

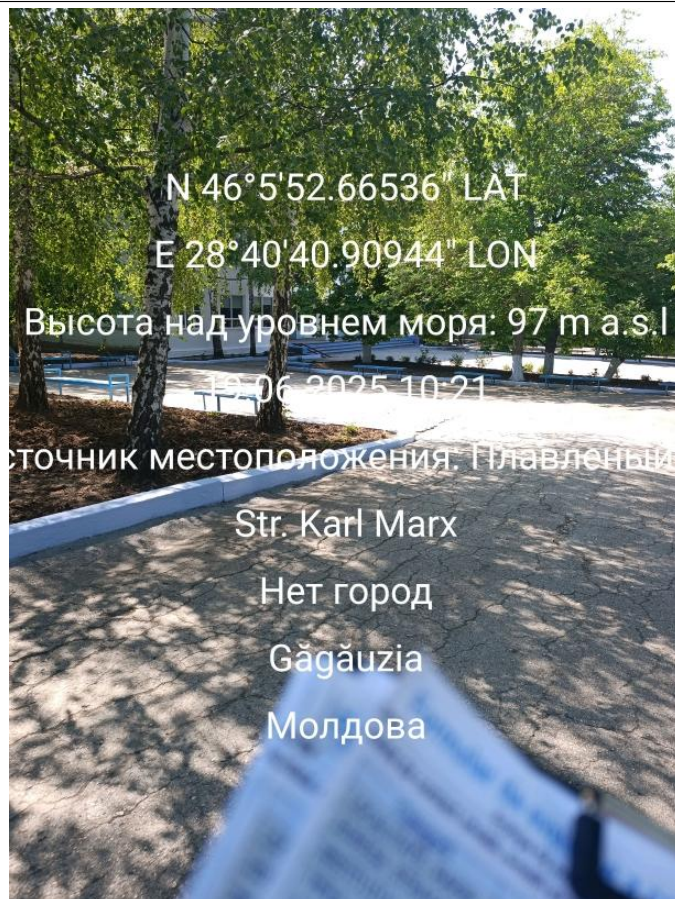

Galerie - Uși





Galerie - Sala de prestare a serviciului





