

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 04-07-2025

Echipa de evaluare: Universal Acces SRL,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: universalaccessrl@gmail.com,

| Categorii            | Indicatori                                      | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                             |                |
| Adresa, strada, nr.: | Drumul Crucii nr. 99/1                          |                |
| Instituția:          | Instituția de educație timpurie nr.52-BESV 1/76 |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                            |                |
| Latitudinea:         | 47.042799 ,                                     |                |
| Longitudinea:        | 28.78883                                        |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt                  |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Deteriorate             |
| Trotuare:                                                      | Nu                      |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 370 cm |
| Prag poartă:                                                   | Nu                      |
| Borduri:                                                       | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                      |
| Nivel:                                                         | Orizontal               |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

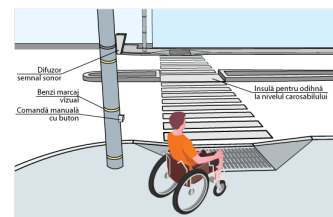


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)60 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 240 cm x 400 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 60 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | <p>Simplă: 67 cm</p> <p>Standard: trebuie să fie de minim 90 cm</p>                                                                                                         |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | <p>Un prag cu înălțimea: 4 cm</p> <p>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</p>                                                                                      |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 120 cm , 75 cm                                                                                                                                                     |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | <p>Prag 1 cu înălțimea: 4 cm</p> <p>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</p> <p>Prag 2 cu înălțimea: 2 cm</p> <p>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</p> |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | <p>Nu</p> <p>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</p>                                                |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

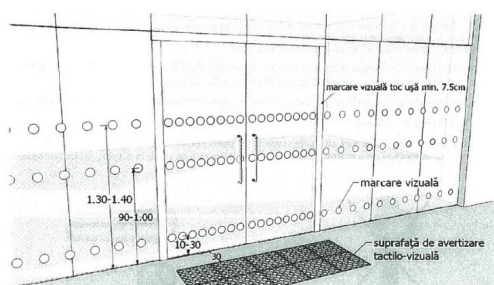


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                               |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Nu                                                                                                                                                                               |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | <p>130 cm , nu există buzunare la coridoare</p> <p>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)</p> |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                                                               |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                               |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                               |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                               |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu                                                                                                                                                                               |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                                                               |

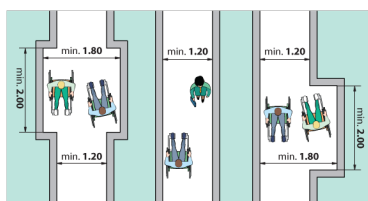
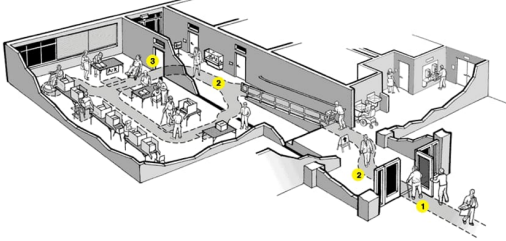


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

| Categorii                                                                                                             | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități) | Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                            |
|                                                                                                                       | Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|                                      |                                                                                      |                                                                                                                   |
| <b>Grup sanitar</b>                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                                                       | Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 60 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|                                                                                                                       | Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
|                                                                                                                       | Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 117 cm x 60 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
|                                                                                                                       | Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 60 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|                                                                                                                       | Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|                                                                                                                       | Dimensiuni cabină WC:                                                                | 117 cm x 60 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
|                                                                                                                       | Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
|                                                                                                                       | Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                          |
|                                                                                                                       | Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|                                                                                                                       | Lavuar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 81 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|                                                                                                                       | Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Este uscător de mâini:                                                               | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Da , la înălțimea de: 100 cm                                                                                      |
|                                                                                                                       | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Culori contrastante:                                                                 | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|                                                                                                                       | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |

| Categorii | Indicatori                                                 | Date colectate |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC: | Da             |

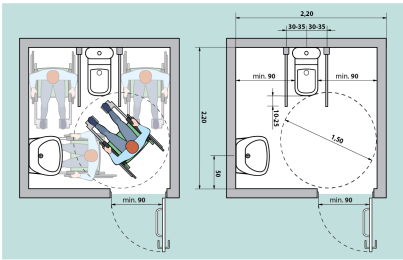


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


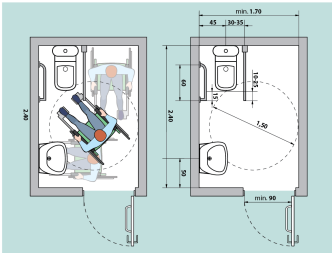


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





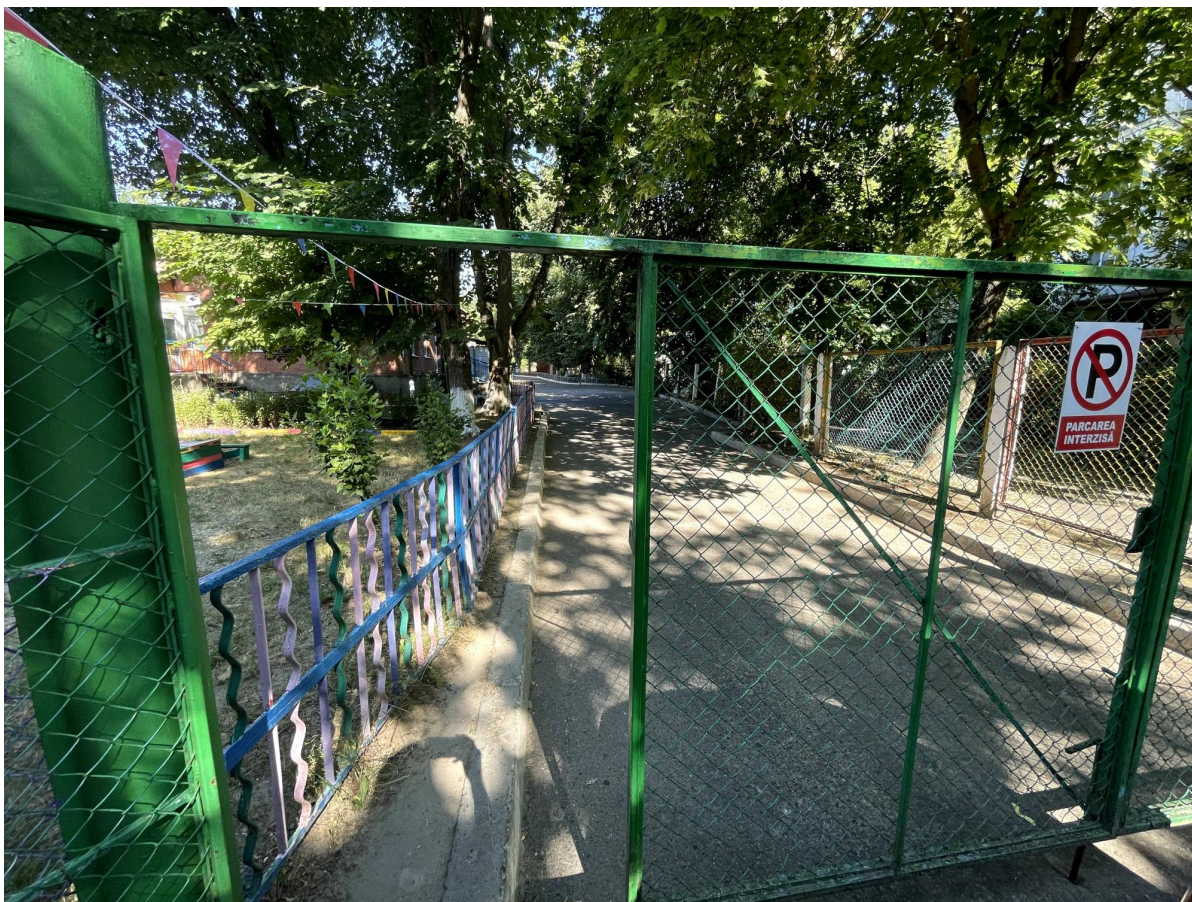

---

**Galerie - Coridoare**

---



## **Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



## **Galerie - Grup sanitar**

---

