

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 03-07-2025

Echipa de evaluare: Universal Acces SRL,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: universalaccessrl@gmail.com,

| Categorii            | Indicatori                                       | Date colectate |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                              |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici nr. 8/2      |                |
| Instituția:          | Instituția de educație timpurie nr. 62-BESV 1/99 |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                             |                |
| Latitudinea:         | 47.029856209216 ,                                |                |
| Longitudinea:        | 28.795306066233                                  |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Pavaj                               |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                          |
| Trotuare:                                                                         | Da                                  |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                                |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 110 cm             |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                  |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                  |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                  |
| Borduri:                                                                          | Nu                                  |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 1 scări/trepte , înălțimea:9 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                  |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                           |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

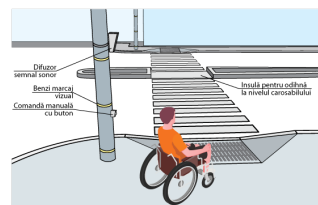


Fig. IV.14a Traversarea străzilor cu lățime mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

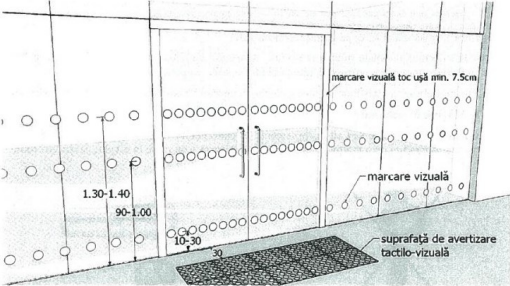
|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

|                    |                                                                                                 |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Intrare în clădire | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Da       |
|                    | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu       |
|                    | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior |

|     |                                                                                                         |                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uși | Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
|     | Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                      |
|     | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
|     | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
|     | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
|     | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 20 cm + 80 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
|     | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
|     | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 70 cm , 80 cm                                                                                                  |
|     | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | -                                                                                                                       |
|     | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date colectate                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual</p>  <p>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate</p> |  |

## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                           |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Nu                                                                                                                                                                           |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 100 cm , nu există buzunare la coridoare<br><b>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)</b> |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 5 trepte , înălțimea:85 cm                                                                                                                                              |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                                                                                                                           |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br><b>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante</b>                                                                                      |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                           |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                           |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                           |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                                                           |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                                                           |

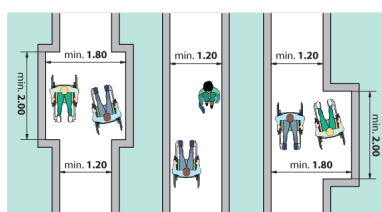
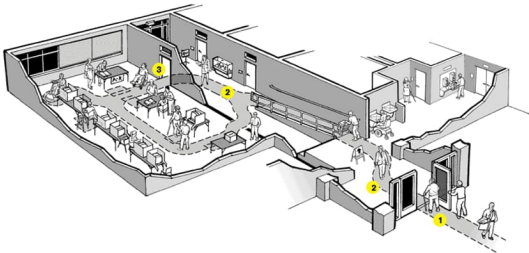


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter |
| Trepte:                                                                              | Nu     |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu     |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da     |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da     |

| Categorii                                                                         | Indicatori                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Culori contrastante pentru sală: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|  |                                  |                                                                                                                   |

## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Da                                                                                                                |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 50 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 225 cm x 210 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 50 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 225 cm x 207 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                          |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavuar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
| Este uscător de mâini:                                                               | Nu                                                                                                                |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                                                                                |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Da , la înălțimea de: 118 cm<br>Standard: maxim 130 cm                                                            |
| Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                |

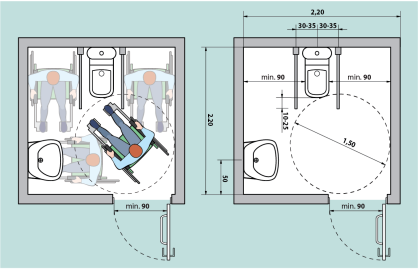


Fig.V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

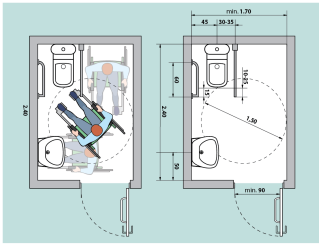


Fig.V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## **Galerie - Căi de acces către clădire**

---



## **Galerie - Intrare în clădire**

---



## Galerie - Uși

---



## Galerie - Coridoare

---





---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



