

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 03-07-2025

Echipa de evaluare: Universal Acces SRL,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: universalaccessrl@gmail.com,

| Categorii            | Indicatori                             | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                    |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. N. Costin 63                      |                |
| Instituția:          | Liceul Teoretic „Petru Rareș-BESV 1/84 |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                   |                |
| Latitudinea:         | 47.039072 ,                            |                |
| Longitudinea:        | 28.773763                              |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Pavaj                   |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative              |
| Trotuare:                                                                         | Da                      |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                    |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 140 cm |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                      |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                      |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                      |
| Borduri:                                                                          | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                      |
| Nivel:                                                                            | Orizontal               |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                          |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                                                 |
| La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 11 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)121 cm                                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                                                 |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                | Exterior                                                                                           |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 335 cm x 600 cm                                                                                    |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 121 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
| Există rampă de acces:                                                                   | Da                                                                                                 |
| Lungimea rampei:                                                                         | 825 cm                                                                                             |
| Lățimea rampei:                                                                          | 130 cm                                                                                             |
| Rampa este din:                                                                          | Pavaj                                                                                              |
| Rampa este de tip:                                                                       | Fixă                                                                                               |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                      | Da                                                                                                 |
| Sunt bare de suport:                                                                     | Da<br>Bara este doar pe partea stanga . Barele au un rând.<br>Înălțimea barele de jos: 50.         |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                        | Nu                                                                                                 |
| Bariere/obstacole                                                                        | Nu                                                                                                 |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 80 cm + 80 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm                                 |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                       |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 150 cm                                                                                                   |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                        |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

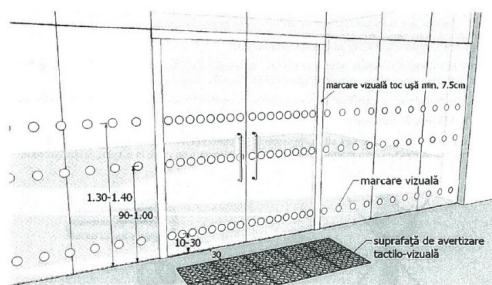


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |

| Categorii | Indicatori                                                                             | Date colectate |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale: | Da             |



Fig. V.1 Buzunare la coridoare / p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

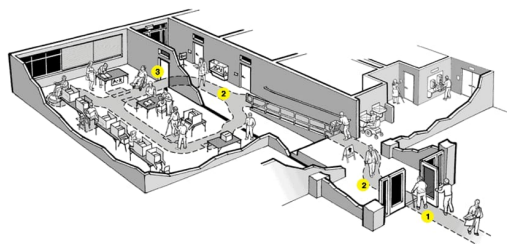

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

75 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Prag cu înălțimea: 9 cm

Standard: maxim 2 cm

Dimensiuni grup sanitar:

365 cm x 160 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Ușa cabină WC, lățime:

70 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior

Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

125 cm x 70 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Prag ușă cabină WC:

-

Tipul vasului WC:

Pe podea

Vasul WC are bare de suport:

Nu

Mecanismul de scurgere a apei este:

Integrat în vasul WC

Lavoar/chiuveță:

Da , înălțimea de: 80 cm

Standard: h - 85 cm

| Categorii | Indicatori                                                                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                    | Nu                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                           | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 115 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                             | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                     | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                       | Da                                                                                                                |

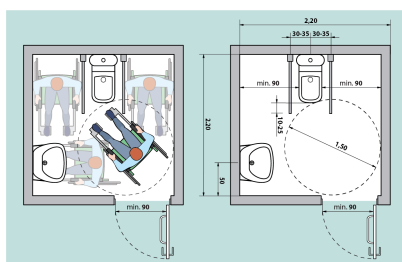


Fig. V42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


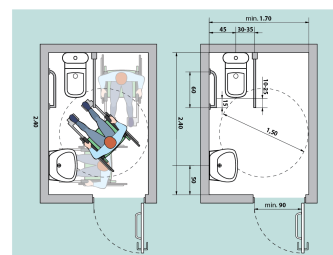


Fig. V43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



**Galerie - Intrare în clădire**

---

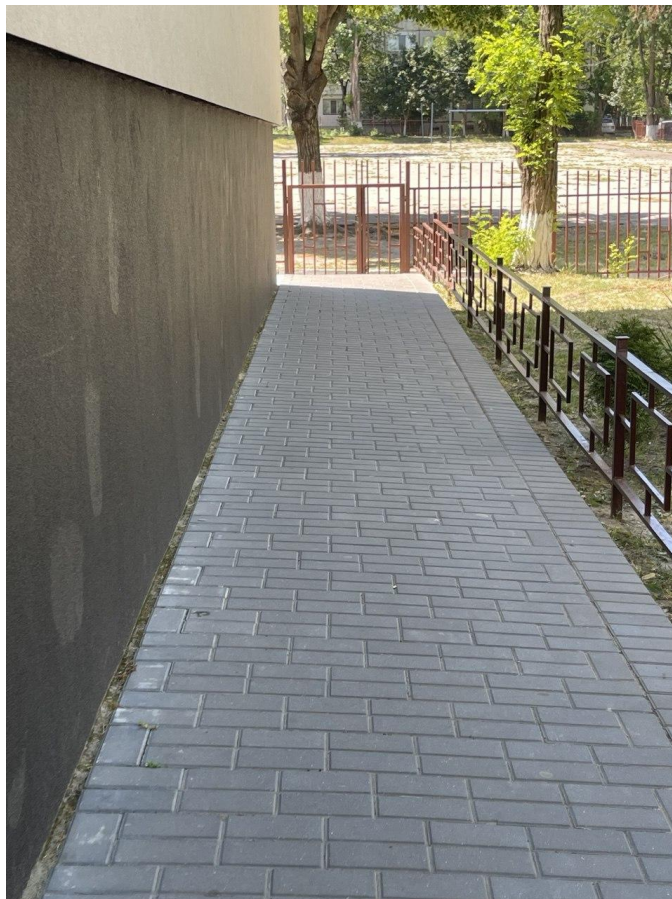

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



