

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 08-07-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

| Categorii            | Indicatori                                           | Date colectate |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                                  |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Albișoara nr. 84                                |                |
| Instituția:          | BESV 1/245 (Liceul Teoretic „George Meniuc”, stanga) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                                 |                |
| Latitudinea:         | 47.03543 ,                                           |                |
| Longitudinea:        | 28.830193                                            |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                        |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Cu fisuri / gropi             |
| Trotuare:                                                                         | Da                            |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                          |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                            |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                            |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                            |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                            |
| Borduri:                                                                          | Nu                            |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                            |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Da, 6 bariere , înălțimea: cm |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                     |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                   |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                   |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)50 cm                        |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                   |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                             |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 540 cm                                                                               |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 50 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                          |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante     |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                   |
| Lungimea rampei:                                                                                | 160 cm                                                                               |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 103 cm                                                                               |
| Rampa este din:                                                                                 | Gresie                                                                               |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                 |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Nu                                                                                   |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Bara este doar pe partea da . Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 90 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Nu                                                                                   |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                   |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.32.b Pampii de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Nu                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 90 cm + 95 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 140 cm                                                                                                         |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                     | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm? | Da |
| Trepte:                                                        | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:       | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                          | Nu |
| Bariere/obstacole:                                             | Nu |


| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da             |



Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47)

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Etaj                                                                                                              |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj                                                          |
| Trepte:                                                                              | -                                                                                                                 |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Da<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

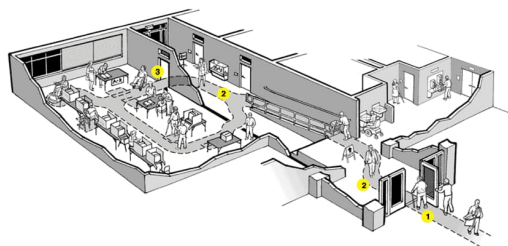

**Grup sanitar**

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                   |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Etaj                                         |
| Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?                     | Nu                                                   |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                   |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 73 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: maxim 2 cm      |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 380 cm x 240 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm      |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 85 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 125 cm x 145 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm      |

| Categorii | Indicatori                                                                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușa cabină WC:                                                              | -                                                                                                                 |
|           | Tipul vasului WC:                                                                | Pe podea                                                                                                          |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                     | Nu                                                                                                                |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                              | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavoar/chiuveță:                                                                 | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                    | Nu                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                           | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 140 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                             | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                     | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                       | Da                                                                                                                |

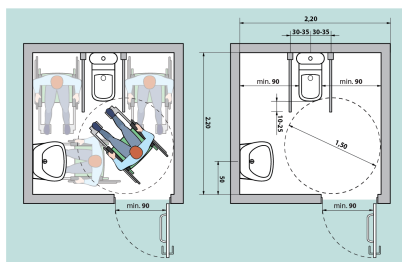


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

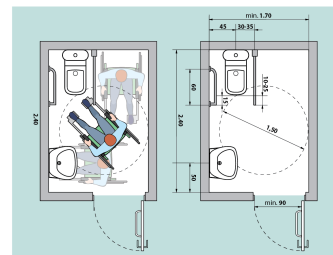


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Căi de acces către clădire

---



## Galerie - Intrare în clădire

---









---

**Galerie - Coridoare**

---





**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



**Galerie - Grup sanitar**

---



