

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 08-07-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

| Categorii            | Indicatori                                         | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                                |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Grigore Ureche nr. 30                         |                |
| Instituția:          | BESV 1/235 (Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes”) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                               |                |
| Latitudinea:         | 47.021108 ,                                        |                |
| Longitudinea:        | 28.849424                                          |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                                |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Cu fisuri / gropi                     |
| Trotuare:                                                                         | Da                                    |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                                  |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 250 cm               |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                    |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                    |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                    |
| Borduri:                                                                          | Nu                                    |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 8 scări/trepte , înălțimea:105 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                    |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                             |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

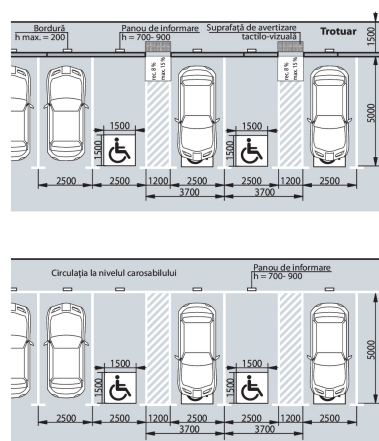


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                 |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                 |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 12 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)176 cm                                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                 |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                           |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 450 cm                                                                                             |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 176 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Da<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                 |
| Lungimea rampei:                                                                                | 500 cm                                                                                             |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 108 cm                                                                                             |
| Rampa este din:                                                                                 | Pavaj                                                                                              |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                               |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                                 |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 92 .                |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                                                 |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                 |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 65 cm + 65 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 130 cm                                                                                                         |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

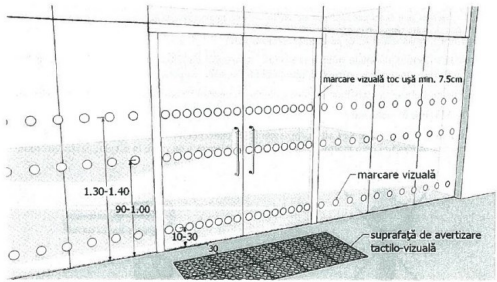


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

|                                                                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                           | Da                                                                               |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                       | Da                                                                               |
| Trepte:                                                                              | Da , 3 trepte , înălțimea:40 cm                                                  |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                           | Da                                                                               |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile: | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Dacă este o rampă interioară, ea este:                                               | Fixă                                                                             |
| Lungimea rampei:                                                                     | 197 cm                                                                           |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|           | Lățimea rampei:                                                                                                          | 100 cm                                                                |
|           | Rampa este din:                                                                                                          | Gresie                                                                |
|           | Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                                                      | Da                                                                    |
|           | Rampa este de tip:                                                                                                       | Fixă                                                                  |
|           | Sunt bare de suport:                                                                                                     | Nu                                                                    |
|           |                                                                                                                          | ! Dacă rampa are o lungime sub 1 m, barele de suport nu sunt necesare |
|           | Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                                                       | Nu                                                                    |
|           | Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                    |
|           | Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da                                                                    |
|           | Bariere/obstacole:                                                                                                       | Da , sunt piloni, scaune                                              |
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                    |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                    |


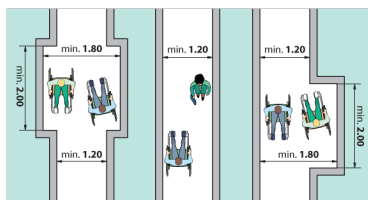


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                            |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

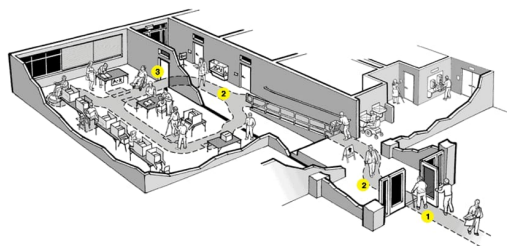

**Grup sanitar**

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu             |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu             |

| Categorii | Indicatori                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                               | 72 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|           | Prag ușă de intrare:                                                              | Prag cu înălțimea: 7 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
|           | Dimensiuni grup sanitar:                                                          | 420 cm x 240 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
|           | Ușa cabină WC, lățime:                                                            | 60 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|           | Ușa cabinei se deschide în :                                                      | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|           | Dimensiuni cabină WC:                                                             | 103 cm x 70 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
|           | Prag ușa cabină WC:                                                               | -                                                                                                                 |
|           | Tipul vasului WC:                                                                 | Pe podea                                                                                                          |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                      | Nu                                                                                                                |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavoar/chiuveță:                                                                  | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                     | Nu                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                            | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 120 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                              | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |

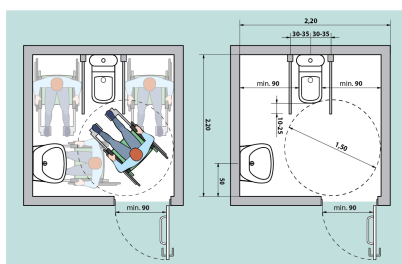


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

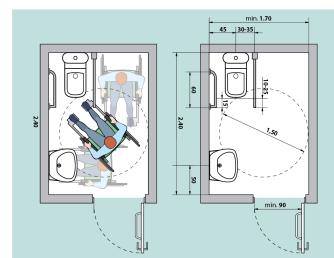


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B









**Galerie - Uși**





---

**Galerie - Coridoare**

---







**Galerie - Sala de prestare a serviciului**





