

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 08-07-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	str. Alexandru Hâjdeu nr. 72	
Instituția:	BESV 1/233 (Liceul Teoretic „Kiril și Metodii”)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.022682 ,	
Longitudinea:	28.849733	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Deteriorate
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 450 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 6 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)93 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	145 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	93 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	550 cm
Lățimea rampei:	100 cm
Rampa este din:	Pavaj
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 61. Înălțimea barele de sus: 82 .
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

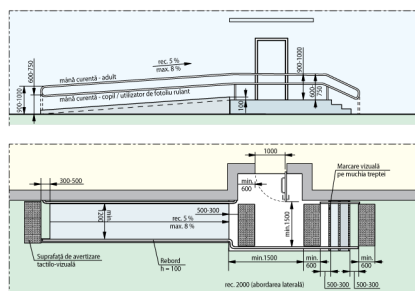


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

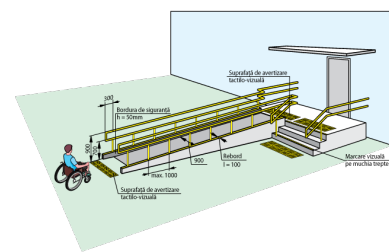


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 86 cm + 86 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 172 cm
Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

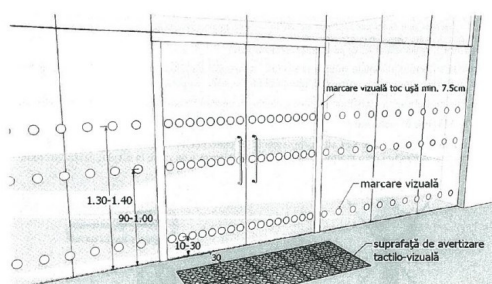


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Da
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Nu
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Suprafață alunecoasă:	Da
	Bariere/obstacole:	Nu
	Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

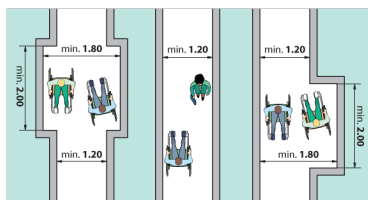


Fig. V.1 Buzunare la coridoare / p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

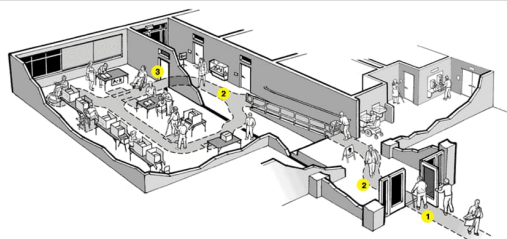

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

78 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Prag cu înălțimea: 8 cm

Standard: maxim 2 cm

Dimensiuni grup sanitar:

300 cm x 380 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Ușa cabină WC, lățime:

72 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior

Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

124 cm x 82 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Prag ușa cabină WC:

-

Tipul vasului WC:

Pe podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 73 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 125 cm Standard: maxim 100 cm
	Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 80 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Da , la înălțimea de: 122 cm Standard: maxim 130 cm
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

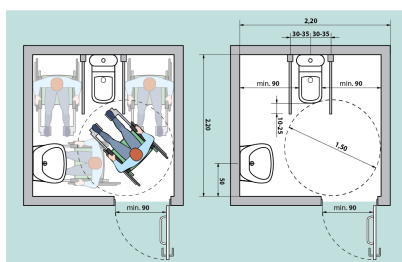


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

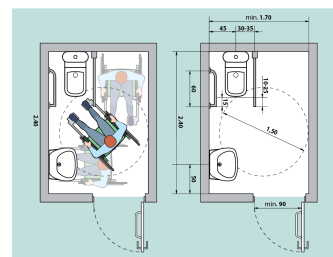


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B














Galerie - Sala de prestare a serviciului

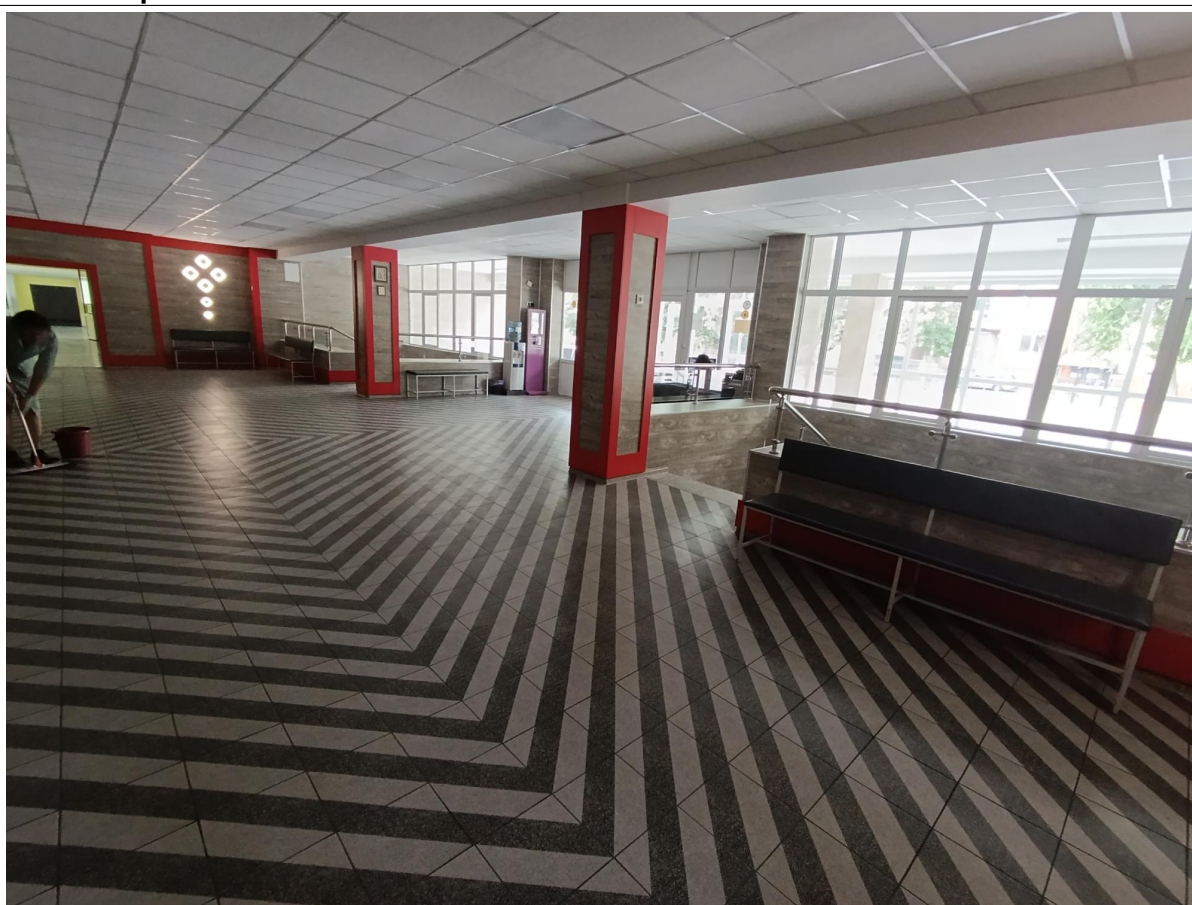



Galerie - Grup sanitar



