

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 07-07-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

| Categorii            | Indicatori                                                              | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Gratiesti (Chisinau)                                                    |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Prieteniei nr. 6A                                                  |                |
| Instituția:          | BESV 1/291 (I.P. „ Liceul Teoretic Grățiești”, blocul claselor primare) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                                                    |                |
| Latitudinea:         | 47.094024 ,                                                             |                |
| Longitudinea:        | 28.831084                                                               |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt + Pavaj |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative     |
| Trotuare:                                                                         | Da             |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină           |
| Prag poartă:                                                                      | Nu             |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu             |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu             |
| Borduri:                                                                          | Nu             |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu             |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu             |
| Nivel:                                                                            | Orizontal      |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzii cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 6 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)95 cm                                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                          |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 135 cm                                                                                            |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 95 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                  |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                |
| Lungimea rampei:                                                                                | 750 cm                                                                                            |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 97 cm                                                                                             |
| Rampa este din:                                                                                 | Pavaj                                                                                             |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                              |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                                |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 80 .                                            |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                                                |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Nu                                                                                                                                                       |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Da . Este prin lateral . Ușa nu este semnalată printr-un indicator                                                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 75 cm + 35 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                  |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 8 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                              |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 78 cm , 110 cm                                                                                                                                  |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

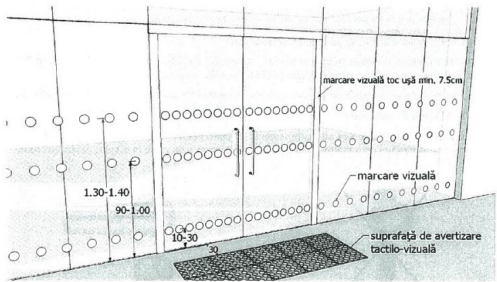


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

|                                                                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                           | Da                                                                               |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                       | Da                                                                               |
| Trepte:                                                                              | Da , 3 trepte , înălțimea:40 cm                                                  |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                           | Nu                                                                               |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile: | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da             |
|           | Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da             |
|           | Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu             |
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da             |

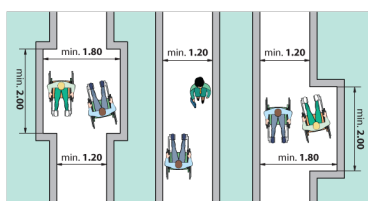



Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47)

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

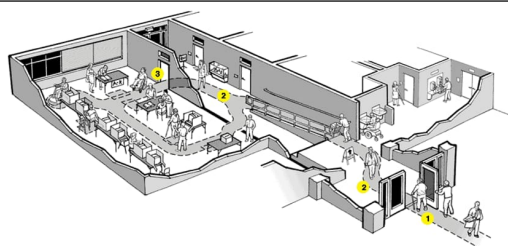

## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                   |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                       |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                   |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 82 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | -                                                    |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 390 cm x 720 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm      |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 78 cm x 92 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm        |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | -                                                    |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                             |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                   |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                 |

| Categorii | Indicatori                                                                         | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Lavuar/chiuvetă:                                                                   | Da , înălțimea de: 75 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                      | Da , dimensiunea de: 39 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
|           | Este uscător de mâini:                                                             | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 107 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Întreprupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                   | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                   | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                               | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                       | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                         | Da                                                                                                                |

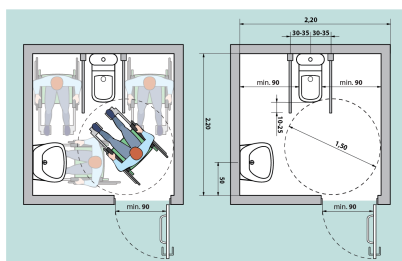


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

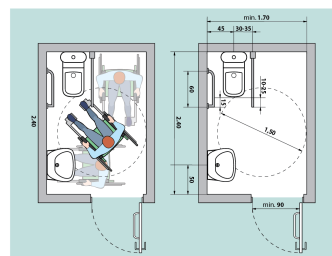


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B









---

**Galerie - Coridoare**





**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



**Galerie - Grup sanitar**

---





