

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **07-07-2025**

Echipa de evaluare: **AO Filocalia,**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Durlesti (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	mun. Chișinău, str. Alba-Iulia nr. 75/3 - str. T. Vladimirescu	
Instituția:	BESV 1/261 (Detașamentul Căutare și Salvare nr. 1)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.032885 ,	
Longitudinea:	28.766754	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt + Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

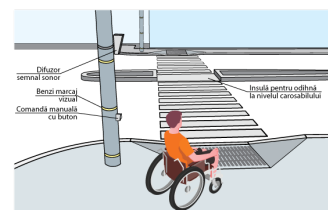


Fig. IV.14-a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

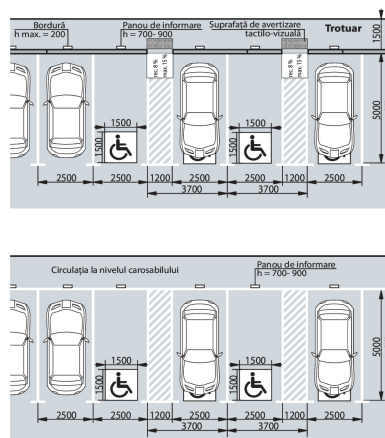


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:

Da

Ușa se deschide în interior sau exterior:

Exterior

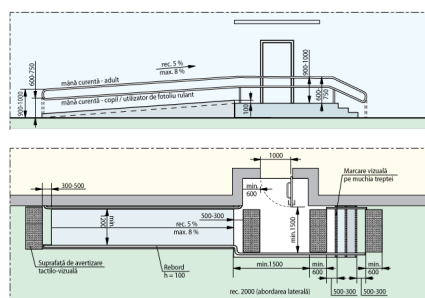


Fig. V.32.b Rampe de acces paralele cu intrarea în clădire

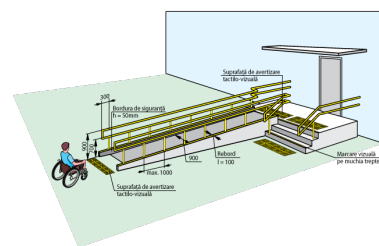


Fig. V.31.a Rampe de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:

Da

Există o intrare/ieșire de rezervă?

Da

La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:

Nu

Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):

Da

Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:

Nu

Dimensiuni ușă de intrare:

Dublă: 70 cm + 70 cm
 Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm
 Ușa mică din cea dublă se deschide

Prag ușă de intrare:

Un prag cu înălțimea: 7 cm
 Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm

Uși în interior:

Lățimea: 77 cm

Praguri de la ușile de interior:

Prag 1 cu înălțimea: 2 cm
 Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm

Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:

Nu
 Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

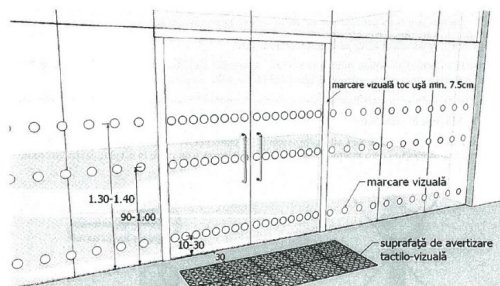


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:

Nu

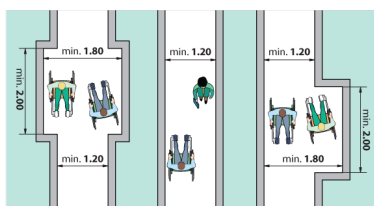


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

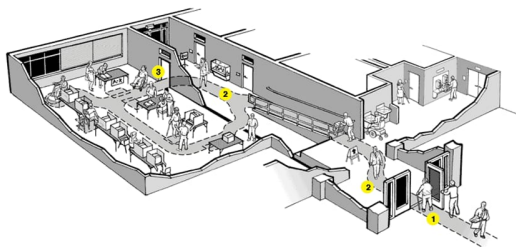

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

72 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Prag cu înălțimea: 4 cm

Standard: maxim 2 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni grup sanitar:	280 cm x 280 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Ușa cabină WC, lățime:	78 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
	Dimensiuni cabină WC:	115 cm x 85 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Prag ușa cabină WC:	-
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 80 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 36 cm Standard: minim 67 cm
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 120 cm Standard: maxim 100 cm
	Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 82 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

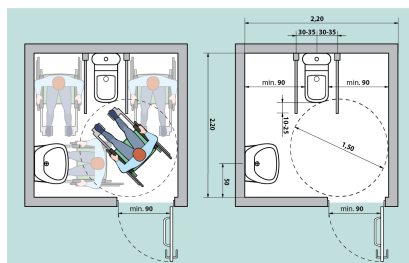


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

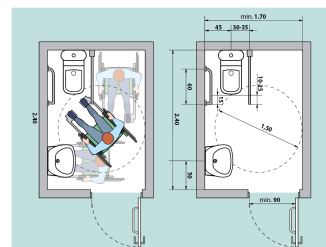


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Intrare în clădire





Galerie - Uși





