

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **18-07-2025**

Echipa de evaluare: **AO Filocalia,**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	str. A. Vlăduț nr. 3	
Instituția:	BESV 1/236 (Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.025297 ,	
Longitudinea:	28.843045	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Cu fisuri / gropi
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)80 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	80 cm ! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

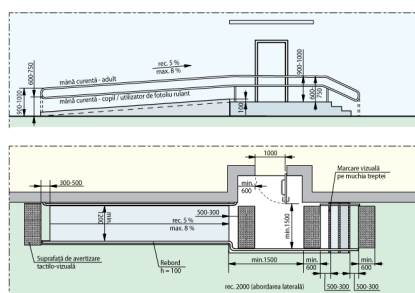


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

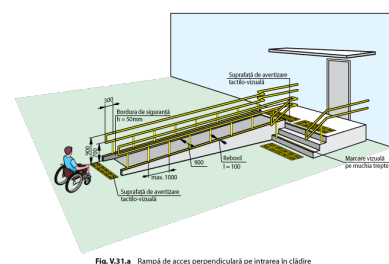


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 65 cm + 70 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 6 + 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 70 cm , 105 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 7 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm Prag 2 cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Nu
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	130 cm , nu există buzunare la coridoare Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Da , 6 trepte , înălțimea:107 cm
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Nu
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

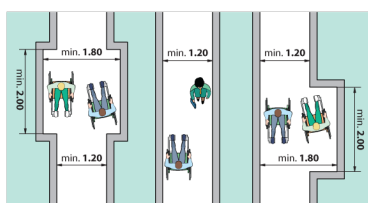
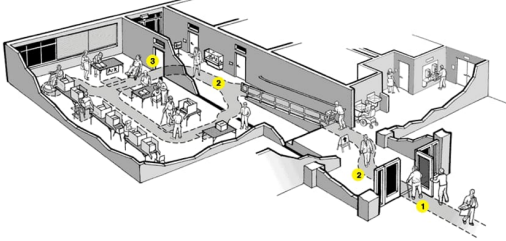


Fig.V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Categorii	Indicatori	Date colectate
Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)	Este la nivel de:	Parter
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		
Grup sanitar		
	Grup sanitar în exterior:	Nu
	Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
	Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
	Ușa de intrare WC interior, lățime:	90 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 9 cm Standard: maxim 2 cm
	Dimensiuni grup sanitar:	480 cm x 140 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Ușa cabină WC, lățime:	70 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
	Dimensiuni cabină WC:	135 cm x 140 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da
	Este uscător de mâini:	Da , nu se află lângă lavoar , la înălțimea de: 150 cm Standard: maxim 100 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

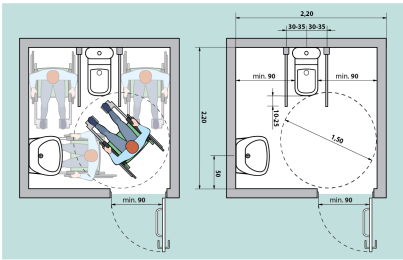


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

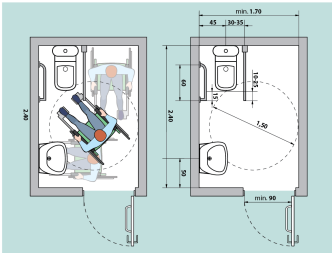


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Intrare în clădire













Galerie - Coridoare











