

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 03-06-2025

Echipa de evaluare: Cebotari Ludmila,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cebotariludmila70@gmail.com, 062049117

| Categorii            | Indicatori                    | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Rassvet (Straseni)            |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                             |                |
| Instituția:          | BESV 30/10 (Căminul cultural) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                          |                |
| Latitudinea:         | 47.207415 ,                   |                |
| Longitudinea:        | 28.423912                     |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Pământ tasat      |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Cu fisuri / gropi |
| Trotuare:                                                      | Nu                |
| Poartă intrare:                                                | Nu                |
| Prag poartă:                                                   | Nu                |
| Borduri:                                                       | Nu                |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                |
| Nivel:                                                         | Înclinat în urcuș |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

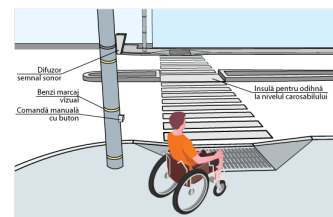


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                 |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                 |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 10 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)200 cm                                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                 |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                           |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 170 cm x 330 cm                                                                                    |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 200 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                                                 |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                 |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

Există o singură intrare comună:

-

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date colectate                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual</p>  <p>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate</p> |  |

## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Etaj                                                                                                              |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj                                                          |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior: Da

Grup sanitar în interior: Nu

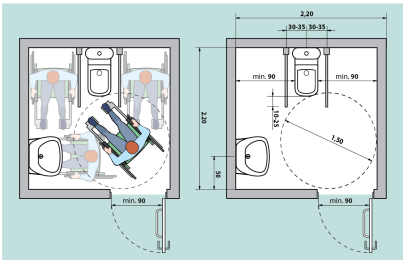


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

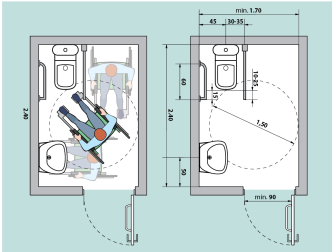


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



## Galerie - Uși

---



## Galerie - Coridoare

---



