

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 03-06-2025

Echipa de evaluare: Natalia Negura, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: nnegura92@gmail.com, 069928600

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Negurenii vechi (Ungheni)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV 35/53 Palatul de cultură	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	47.406587 ,	
Longitudinea:	27.882653	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	asfalt si prundis
Drumurile/Căile de acces sunt:	Deteriorate
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 500 cm
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

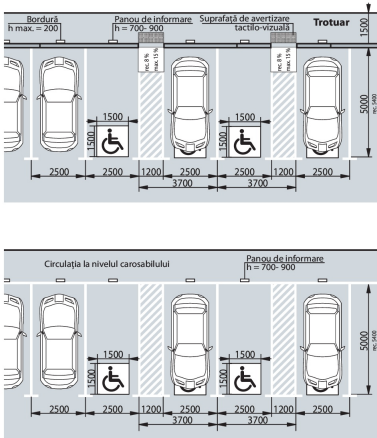


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Categorii	Indicatori	Date colectate
Intrare în clădire	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
	La intrare sunt trepte:	Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)60 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	449 cm
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	60 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Da
	Lungimea rampei:	255 cm
	Lățimea rampei:	108 cm
	Rampa este din:	Beton
	Rampa este de tip:	Fixă
	Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
	Sunt bare de suport:	Nu
	Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
	Bariere/obstacole	Nu

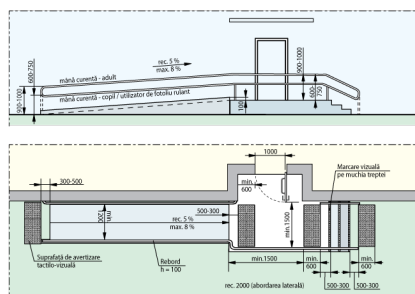


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

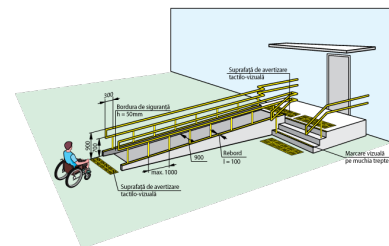


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 77 cm + 83 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 78 cm , 86 cm
Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Nu

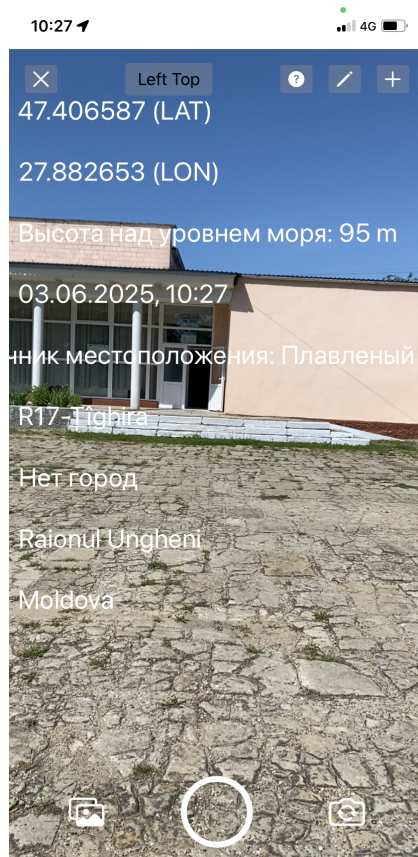


Fig. V42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Intrare în clădire



Galerie - Uși



Galerie - Sala de prestare a serviciului

