

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 20-06-2025

Echipa de evaluare: Cebotari Ludmila,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cebotariludmila70@gmail.com, 062049117

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Zubresti (Straseni)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV 30/47 (Casa de cultura)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.240096 ,	
Longitudinea:	28.519843	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 8 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)103 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	900 cm x 500 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	103 cm ! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	580 cm
Lățimea rampei:	75 cm
Rampa este din:	Gresie
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Nu
Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au un rând.
Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	Nu



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire

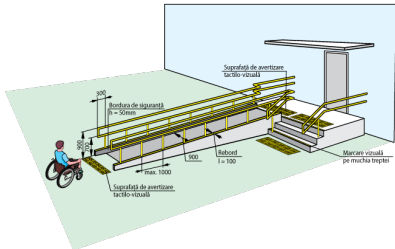


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

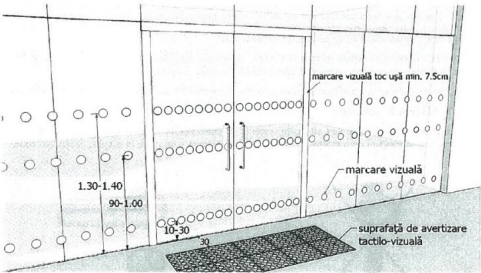


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:

Nu

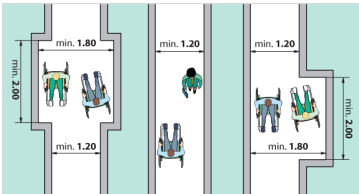


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea	

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Da
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	134 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 5 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	285 cm x 360 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	65 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	105 cm x 160 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușa cabină WC:	-
Tipul vasului WC:	Pe podea
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
Este uscător de mâini:	Nu
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

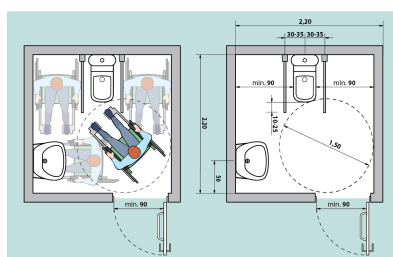


Fig. V.42.a. Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


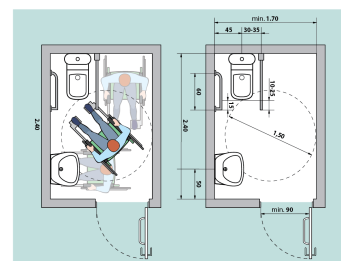


Fig. V.43.a. Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B






Galerie - Intrare în clădire

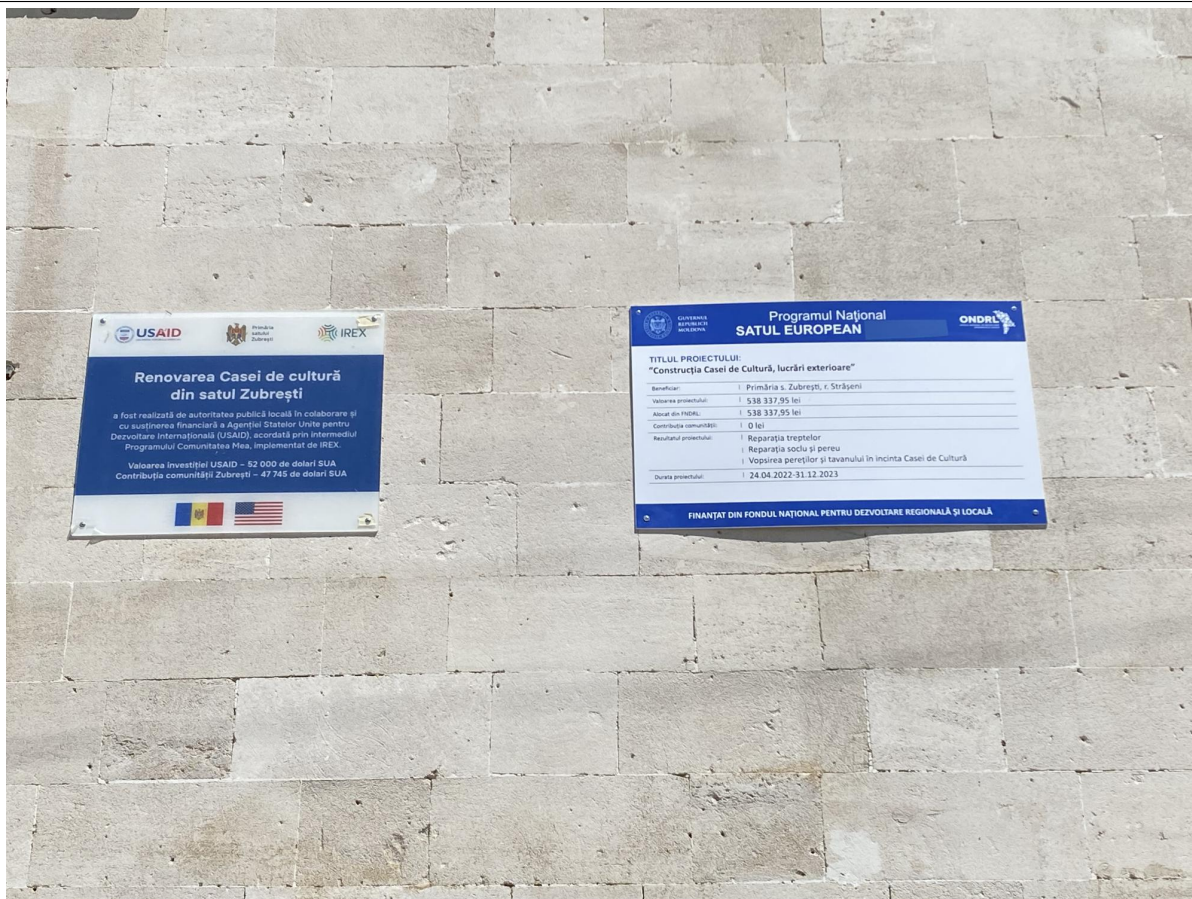



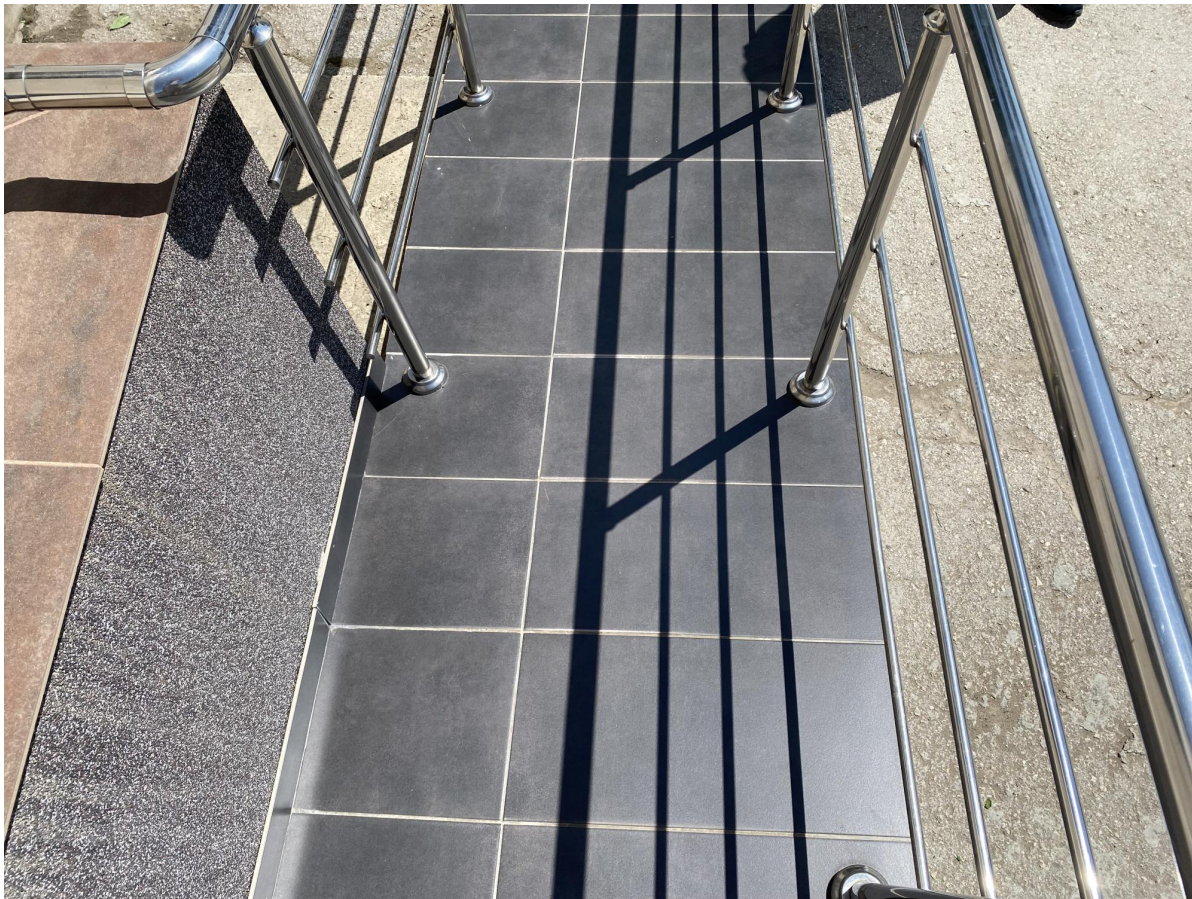

Galerie - Uși



Galerie - Coridoare





Galerie - Sala de prestare a serviciului





Galerie - Grup sanitar





