

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 21-07-2025

Echipa de evaluare: SRL SantaRa, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: women\_g@mail.ru, +37369346396

| Categorii            | Indicatori                      | Date colectate |
|----------------------|---------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Copceac (Comrat)                |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. 8 martie                   |                |
| Instituția:          | BESV 36/56 Clădirea grădinița 3 |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională         |                |
| Latitudinea:         | 45.503866496 ,                  |                |
| Longitudinea:        | 28.41398814                     |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                               |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                           |
| Trotuare:                                                                         | Da                                   |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                                 |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 100 cm              |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                   |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Da                                   |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                   |
| Borduri:                                                                          | Nu                                   |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 7 scări/trepte , înălțimea:15 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                   |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                            |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 7 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)18 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 250 cm x 150 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 4 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                       |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |



Fig. V.32b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

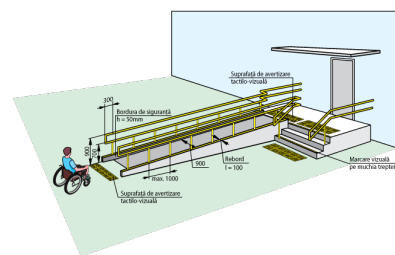


Fig. V.31a Rampă de acces perpendiculară pe intrare în clădire

## Uși

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Nu |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Simplă: 80 cm<br>Standard: trebuie să fie de minim 90 cm                                                          |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                       |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

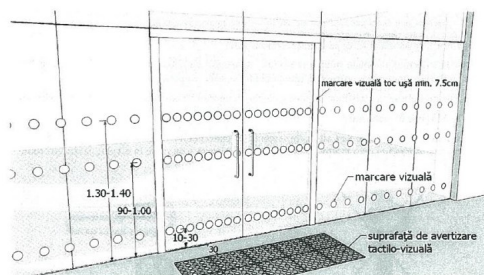


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Da

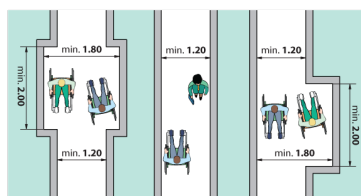


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Etaj

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj

Trepte:

Nu

Barriere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

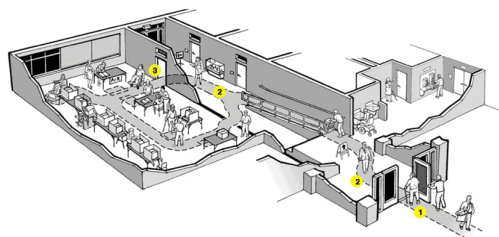

## Grup sanitar

| Categorii | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Grup sanitar în exterior:                                                            | Da                                                                                                                |
|           | Grup sanitar în interior:                                                            | Da                                                                                                                |
|           | Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?                     | Nu                                                                                                                |
|           | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
|           | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | -                                                                                                                 |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                 | -                                                                                                                 |
|           | Dimensiuni grup sanitar:                                                             | -<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                                 |
|           | Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 90 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|           | Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|           | Dimensiuni cabină WC:                                                                | 100 cm x 200 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
|           | Prag ușa cabină WC:                                                                  | -                                                                                                                 |
|           | Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                          |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
|           | Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Da                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                               | Nu                                                                                                                |
|           | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:     | Nu                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                                 | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                |

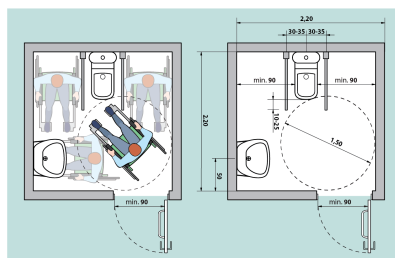


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

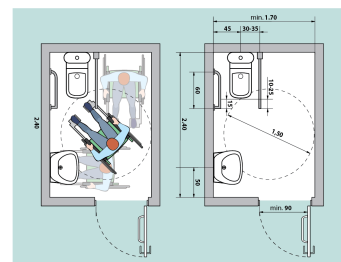


Fig. V.42.b Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





---

**Galerie - Intrare în clădire**

---





---

## Galerie - Uși

---











