

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 03-07-2025

Echipa de evaluare: Universal Acces SRL,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: universalaccessrl@gmail.com,

| Categorii            | Indicatori                          | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                 |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Alba-Iulia 75/7                |                |
| Instituția:          | Școala profesională nr. 6-BESV 1/87 |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                |                |
| Latitudinea:         | 47.035873762652 ,                   |                |
| Longitudinea:        | 28.767596739251                     |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                  |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative              |
| Trotuare:                                                                         | Da                      |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                    |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 107 cm |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                      |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                      |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                      |
| Borduri:                                                                          | Nu                      |
| Scări/Trepțe:                                                                     | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                      |
| Nivel:                                                                            | Orizontal               |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                          |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                                                 |
| La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 9 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)153 cm                                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                                                 |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                | Exterior                                                                                           |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 250 cm x 600 cm                                                                                    |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 153 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
| Există rampă de acces:                                                                   | Da                                                                                                 |
| Lungimea rampei:                                                                         | 1750 cm                                                                                            |
| Lățimea rampei:                                                                          | 120 cm                                                                                             |
| Dacă lungimea e peste 9 m, este un spațiu de odihnă de 140 cm x 140 cm?:                 | Da                                                                                                 |
| Rampa este din:                                                                          | Metal                                                                                              |
| Rampa este de tip:                                                                       | Fixă                                                                                               |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                      | Da                                                                                                 |
| Sunt bare de suport:                                                                     | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au un rând.<br>Înălțimea barele de jos: 70.              |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                       | Nu                                                                                                 |
| Bariere/obstacole                                                                        | Nu                                                                                                 |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.32.b Pampii de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 75 cm + 75 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 15 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                            |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

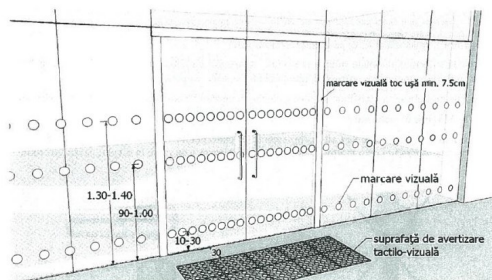


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                    |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Nu                                                                                                                                                                    |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 150 cm , nu există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                                                    |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                    |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                    |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                    |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu                                                                                                                                                                    |

| Categorii | Indicatori                                                                             | Date colectate |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale: | Da             |

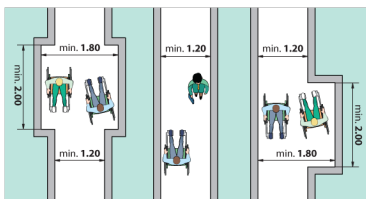


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Nu

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

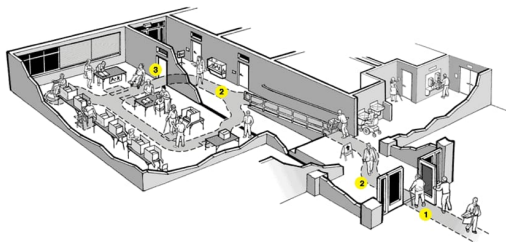

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

90 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

-

Dimensiuni grup sanitar:

300 cm x 230 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Ușa cabină WC, lățime:

90 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior

Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

300 cm x 227 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Prag ușa cabină WC:

Prag cu înălțimea de: 90 cm

Standard: maxim 2 cm

Tipul vasului WC:

Pe podea

Vasul WC are bare de suport:

Da, 1, la înălțimea de: 82 cm

Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă

Mecanismul de scurgere a apei este:

Integrat în vasul WC

| Categorii | Indicatori                                                                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Lavuar/chiuvetă:                                                                 | Da , înălțimea de: 87 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                    | Nu                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                           | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 125 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da , la înălțimea de: 92 cm                                                                                       |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                 | Da , la înălțimea de: 120 cm<br>Standard: maxim 130 cm                                                            |
|           | Culori contrastante:                                                             | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                     | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                       | Da                                                                                                                |

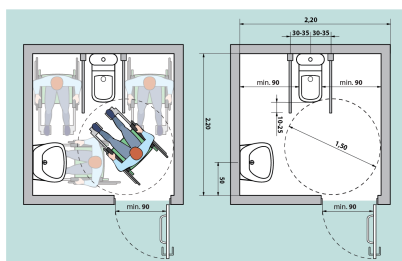


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

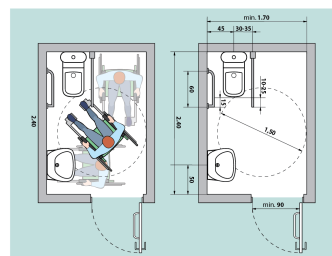


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



