

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 06-06-2025

Echipa de evaluare: Jalba Ludmila, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ludmila.jalba@gmail.com, 062187830

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Sarata veche (Falesti)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV nr 17/59 Casa de Cultură și Agrement Sarata Veche	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	47.508056 ,	
Longitudinea:	27.733414	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 92 cm
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Ramplă de acces între trotuar și carosabil

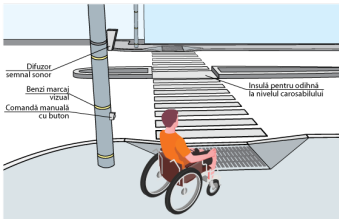


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:

Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare

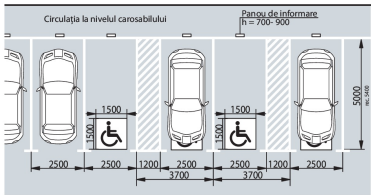
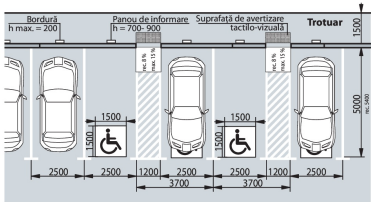


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:

Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
	La intrare sunt trepte:	Da, 7 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)93 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	380 cm x 960 cm
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	94 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Da
	Lungimea rampei:	600 cm
	Lățimea rampei:	100 cm
	Rampa este din:	Teracotă
	Rampa este de tip:	Mobilă
	Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	-
	Sunt bare de suport:	Da Bara este doar pe partea dreaptă . Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 100 .
	Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
	Bariere/obstacole	Nu

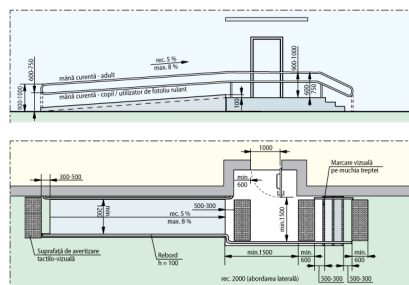


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

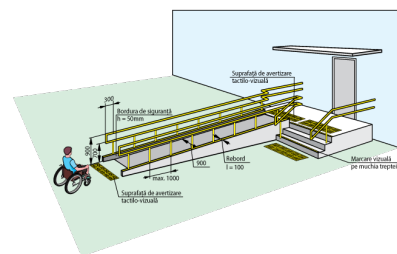
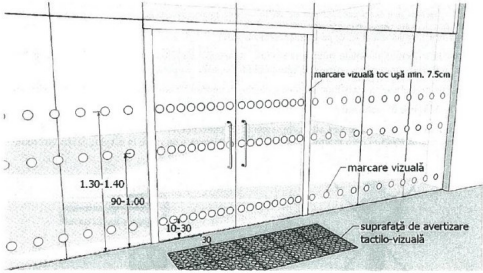


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 77 cm + 77 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 5 + 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual  Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate	

Coridoare

Coridoare:

Da



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Nu

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

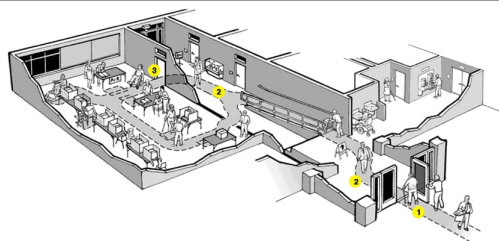

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da

Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?

Da

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

72 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Dimensiuni grup sanitar:

234 cm x 162 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Ușa cabină WC, lățime:	59 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
	Dimensiuni cabină WC:	95 cm x 114 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 34 cm Standard: maxim 2 cm
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 78 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 134 cm Standard: maxim 100 cm
	Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 90 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Parțial

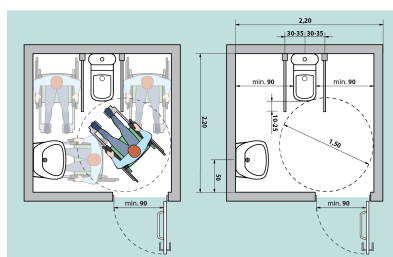


Fig. V.42.1 Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

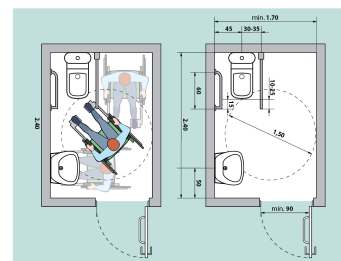


Fig. V.42.2 Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire

