

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 01-07-2025

Echipa de evaluare: Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: mentorat.cj@gmail.com, 079507946

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Flămânzeni (Singerei)	
Adresa, strada, nr.:	s. Flămânzeni	
Instituția:	Gimnaziul	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	47.489466 ,	
Longitudinea:	28.065782	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt + Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 300 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

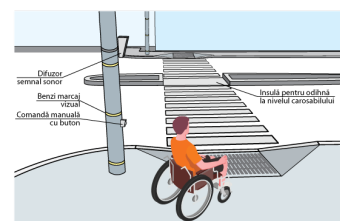


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 5 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)20 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	110 cm ! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	1000 cm
Lățimea rampei:	110 cm
Dacă lungimea e peste 9 m, este un spațiu de odihnă de 140 cm x 140 cm?:	Da
Rampa este din:	Gresie
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 62. Înălțimea barele de sus: 92 .
Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Barriere/obstacole	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

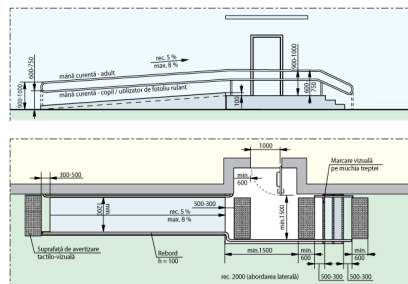


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

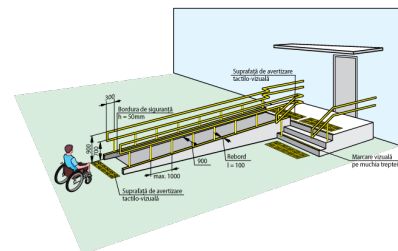


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Nu
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Da . Este prin lateral . Ușa nu este semnalată printr-un indicator
Dimensiuni ușă de intrare:	Simplă: 100 cm Standard: trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 100 cm
Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

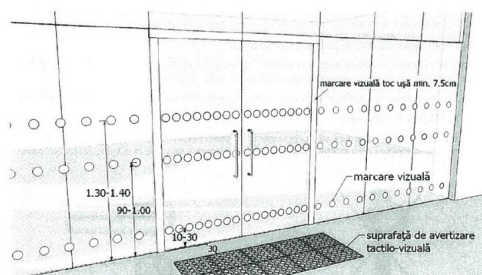


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Nu
------------	----

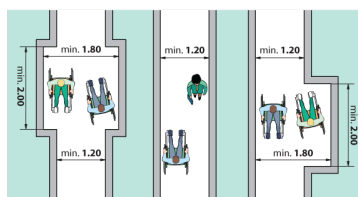
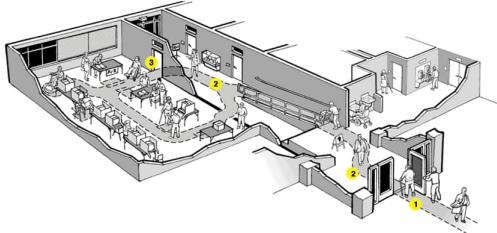


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Categorii	Indicatori	Date colectate
Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)	Este la nivel de:	Parter
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		
Grup sanitar		
Grup sanitar în exterior:	Nu	
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter	
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu	
Ușa de intrare WC interior, lățime:	93 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm	
Prag ușă de intrare:	-	
Dimensiuni grup sanitar:	166 cm x 227 cm Standard: minim 160 x 180 cm	
Ușa cabină WC, lățime:	90 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm	
Ușa cabinei se deschide în :	Interior Standard: exterior	
Dimensiuni cabină WC:	166 cm x 227 cm Standard: minim 160 x 180 cm	
Prag ușa cabină WC:	-	
Tipul vasului WC:	Pe podea	
Vasul WC are bare de suport:	Da, 2, la înălțimea de: 77 cm Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă și distanța între ele: 72 cm Standard: circa 60 cm	
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC	
Lavoar/chiuvetă:	Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm	
Este spațiu liber sub lavoar:	Da	
Este uscător de mâini:	Da , nu se află lângă lavoar , la înălțimea de: 132 cm Standard: maxim 100 cm	
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 90 cm	
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu	
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu	

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

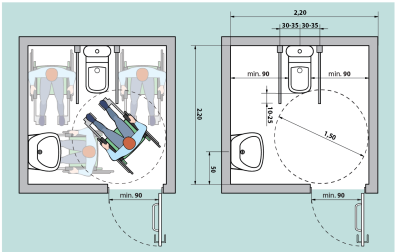


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

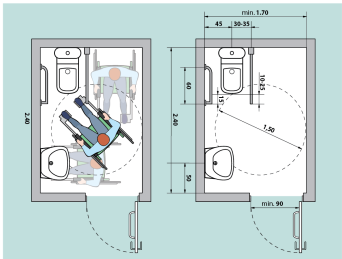


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Intrare în clădire







Galerie - Sala de prestare a serviciului



Galerie - Grup sanitar



