

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 08-06-2025

Echipa de evaluare: Jalba Ludmila, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ludmila.jalba@gmail.com, 062187830

| Categorii            | Indicatori                                     | Date colectate |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Valea rusului (Falesti)                        |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                              |                |
| Instituția:          | BESV nr. 17/55 Cămin Cultural s. Valea Rusului |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală                           |                |
| Latitudinea:         | 47.470477 ,                                    |                |
| Longitudinea:        | 27.580719                                      |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | pietriș                              |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Denivelate                           |
| Trotuare:                                                      | Nu                                   |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 91 cm               |
| Borduri:                                                       | Nu                                   |
| Scări/Trepte:                                                  | Da, 4 scări/trepte , înălțimea:60 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                                   |
| Nivel:                                                         | Înclinat în urcuș                    |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

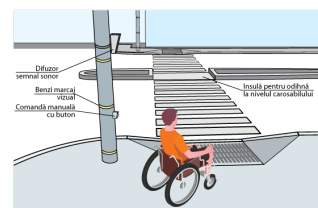


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

Parcare obișnuită:

Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare


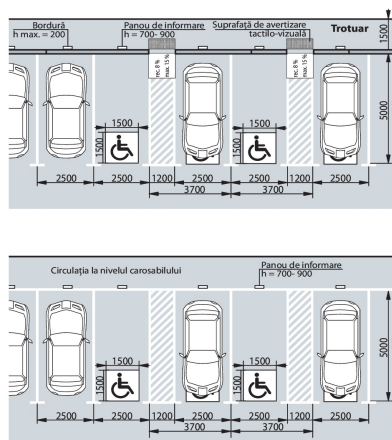



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

| Categorii | Indicatori                                                                                      | Date colectate |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Da             |
|           | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu             |
|           | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior       |

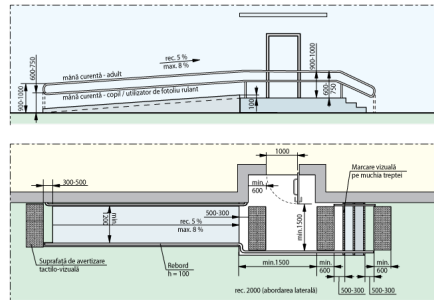

**Fig. V.32.b** Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire

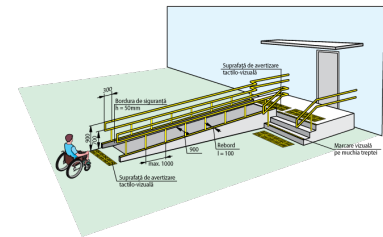

**Fig. V.31.a** Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

**Uşi**

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 73 cm + 73 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm                                 |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                       |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 136 cm                                                                                                   |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                        |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

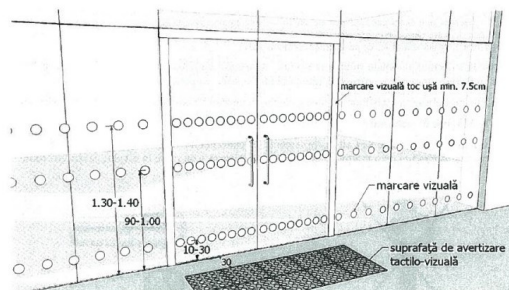


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                     | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm? | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 148 cm , nu există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
|           | Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                                                    |
|           | Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                    |
|           | Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                    |
|           | Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                    |
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                                                    |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Nu                                                                                                                                                                    |


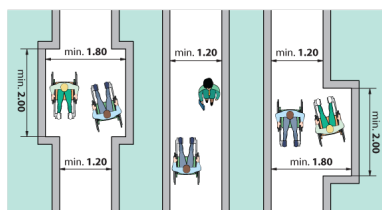


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de: Parter

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

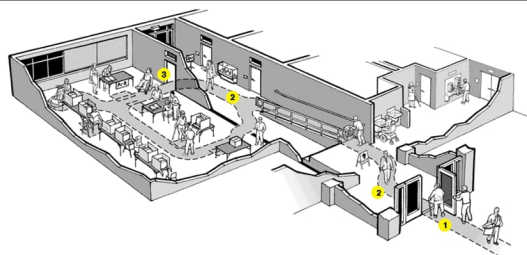

**Grup sanitar**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

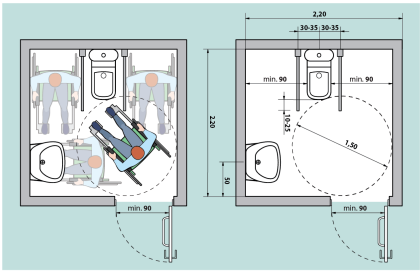


Fig.V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

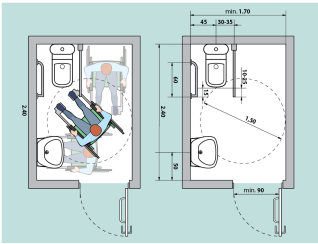


Fig.V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Date generale

---



## Galerie - Căi de acces către clădire

---



## Galerie - Intrare în clădire

---



## Galerie - Coridoare

---



