


**Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: [mentorat.cj@gmail.com](mailto:mentorat.cj@gmail.com), 079507946**



### Căi de acces către clădire

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Pavaj                   |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative              |
| Trotuare:                                                      | Nu                      |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 100 cm |
| Prag poartă:                                                   | Nu                      |
| Borduri:                                                       | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                      |
| Nivel:                                                         | Orizontal               |

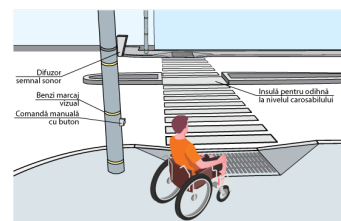

**Fig. IV.14.a** Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

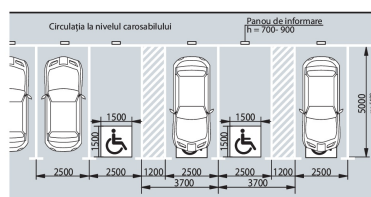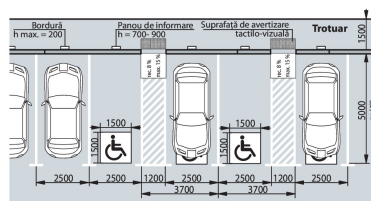

**Fig. IV.18** Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| Categorii          | Indicatori                                                                               | Date colectate                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrare în clădire | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                                      |
|                    | La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                           |
|                    | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                                      |
|                    | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 54 cm<br><b>Standard: Se aplica regula de 1:12</b>                                      |
|                    | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br><b>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante</b> |
|                    | Există rampă de acces:                                                                   | Da                                                                                      |
|                    | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                 | Nu                                                                                      |
|                    | Lungimea rampei:                                                                         | 193 cm                                                                                  |
|                    | Lățimea rampei:                                                                          | 120 cm                                                                                  |
|                    | Rampa este din:                                                                          | Pavaj                                                                                   |
|                    | Rampa este de tip:                                                                       | Fixă                                                                                    |
|                    | Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                      | Da                                                                                      |
|                    | Sunt bare de suport:                                                                     | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 72 .     |
|                    | Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                       | Nu                                                                                      |
|                    | Bariere/obstacole                                                                        | Nu                                                                                      |

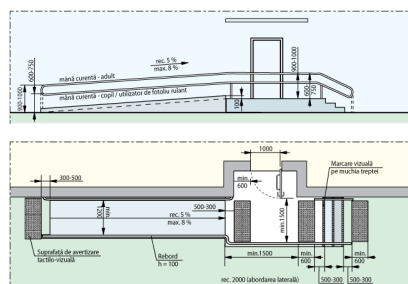


Fig. V.32.b: Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

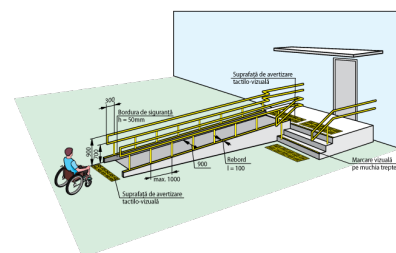
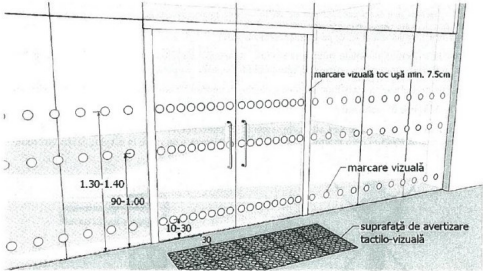


Fig. V.31.a: Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                             |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                             |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                             |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                             |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                             |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 56 cm + 68 cm<br><b>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm</b><br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 4 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                             |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 138 cm                                                                                                                |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 6 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b>       |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date colectate                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual</p>  <p>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate</p> |  |

## Coridoare

Coridoare:

Nu

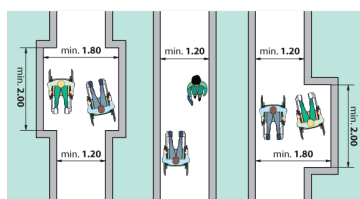


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

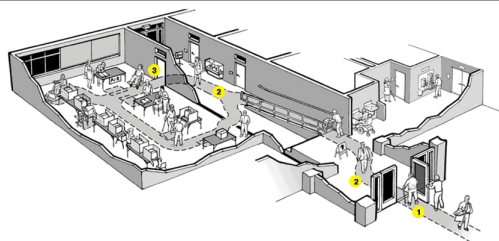

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Ușa de intrare WC interior, lățime:

51 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Prag cu înălțimea: 7 cm

Standard: maxim 2 cm

Ușa cabină WC, lățime:

90 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Dimensiuni cabină WC:

115 cm x 94 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

| Categorii | Indicatori                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Tipul vasului WC:                                                                 | Pe podea                                                                                                          |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                      | Nu                                                                                                                |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavuar/chiuveță:                                                                  | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                     | Nu                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                            | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 135 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da , la înălțimea de: 90 cm                                                                                       |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                              | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |

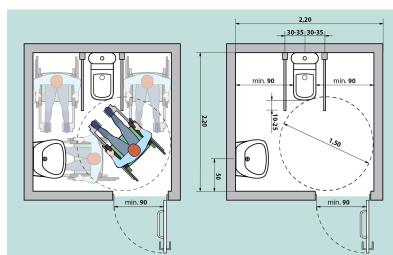


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

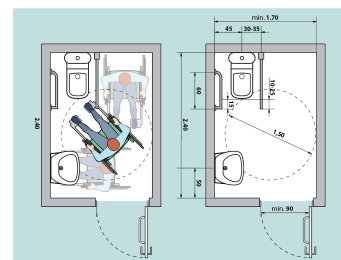


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B




## Galerie - Date generale

---



## Galerie - Căi de acces către clădire

---

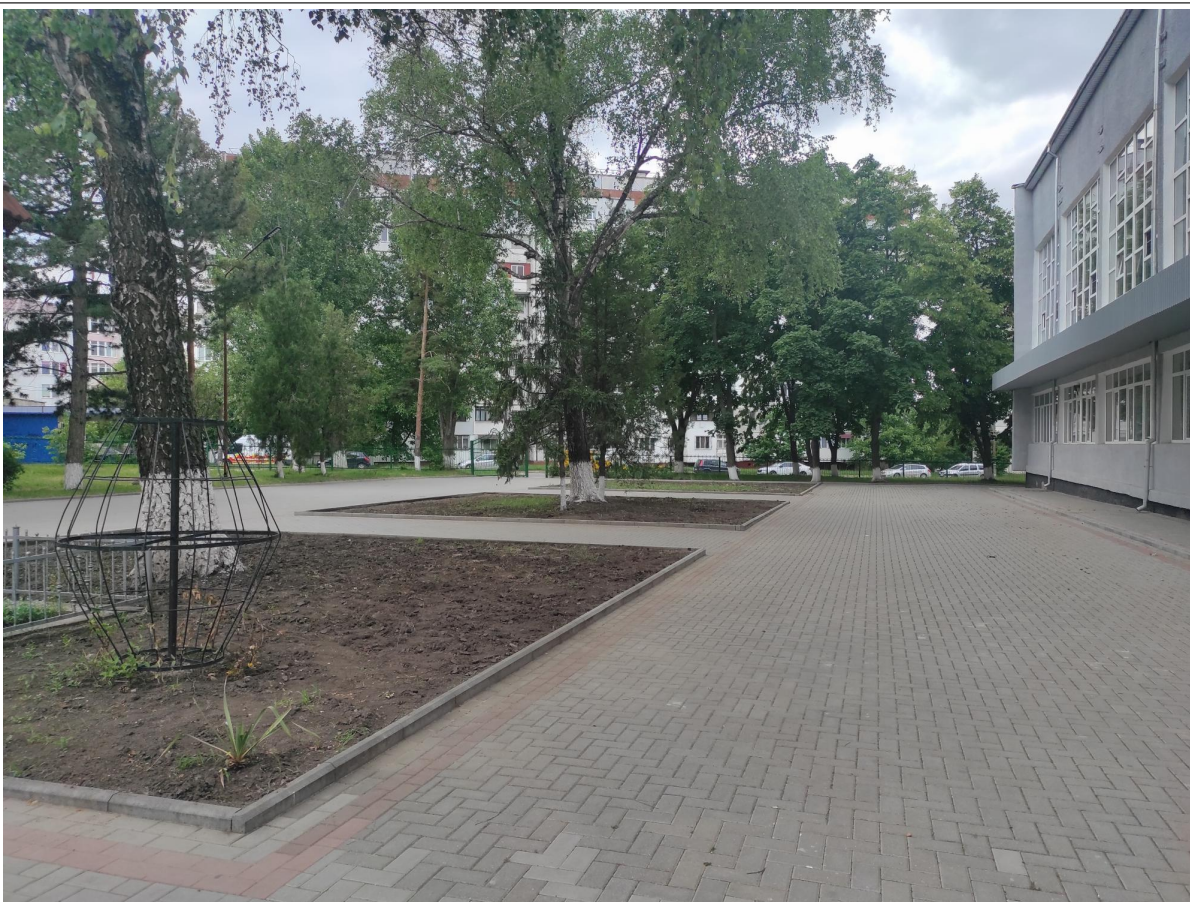





**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



**Galerie - Grup sanitar**

---





