

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 25-06-2025

Echipa de evaluare: Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: [mentorat.cj@gmail.com](mailto:mentorat.cj@gmail.com), 079507946

| Categorii            | Indicatori              | Date colectate |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Balti (Balti)           |                |
| Adresa, strada, nr.: | Sorocii 21              |                |
| Instituția:          | Gimnaziul 3 (BESV 2/33) |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională |                |
| Latitudinea:         | 47.775109 ,             |                |
| Longitudinea:        | 27.932856               |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                  |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Deteriorate             |
| Trotuare:                                                                         | Da                      |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                    |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 400 cm |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                      |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                      |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                      |
| Borduri:                                                                          | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                      |
| Nivel:                                                                            | Orizontal               |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare


|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

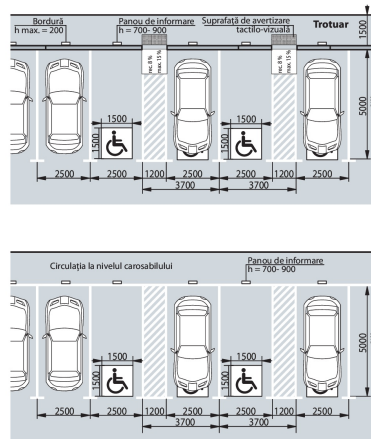


**Fig. IV.18** Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                                                |
| La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 6 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                                                |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                | Exterior                                                                                          |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 87 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                  |
| Există rampă de acces:                                                                   | Nu                                                                                                |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                 | Nu                                                                                                |

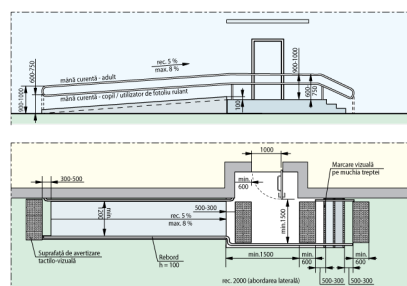

**Fig. V.32.b** Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire

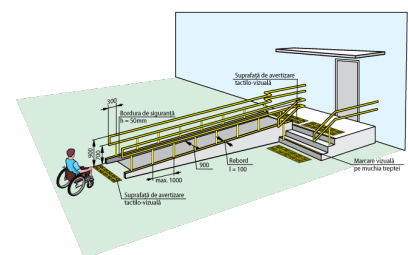

**Fig. V.31.a** Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

**Usi**

|                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                                            |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Da                                                                                                                                            |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                                            |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                                            |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                                            |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | <p>Dublă: 70 cm + 70 cm</p> <p><b>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm</b></p> <p>Ușa mică din cea dublă se deschide</p> |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                              |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 113 cm , 131 cm                                                                                                                                 |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 8 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

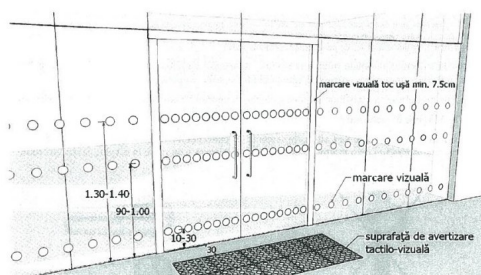


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da      |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da      |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu      |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da      |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu      |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da      |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial |

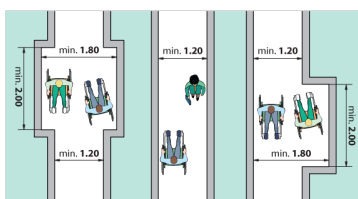
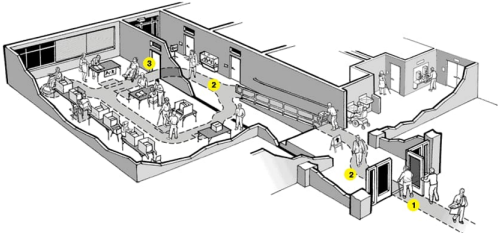


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                           |
| Trepte:                                                                              | Da, 3 trepte , înălțimea:17 cm                                                   |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                               |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                               |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                               |

| Categorii                                                                         | Indicatori                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Culori contrastante pentru sală: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|  |                                  |                                                                                                                   |

## Grup sanitar

|                                                                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                         | Nu                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                         | Da . La Parter                                                                                                    |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                               | 60 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Prag ușă de intrare:                                                              | Prag cu înălțimea: 18 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
| Dimensiuni cabină WC:                                                             | 184 cm x 117 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Tipul vasului WC:                                                                 | Pe podea                                                                                                          |
| Vasul WC are bare de suport:                                                      | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavuar/chiuveță:                                                                  | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                     | Nu                                                                                                                |
| Este uscător de mâini:                                                            | Nu                                                                                                                |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu                                                                                                                |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante:                                                              | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Nu                                                                                                                |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |

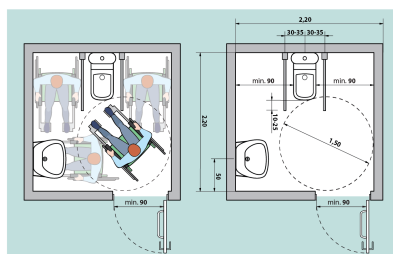


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

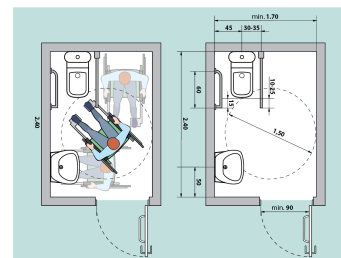


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





---

**Galerie - Intrare în clădire**

---



## Galerie - Uși

---



## Galerie - Sala de prestare a serviciului

---



