

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 09-08-2025

Echipa de evaluare: Cazanescu Mircea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: marinocazanescu@gmail.com, 069272766

| Categorii            | Indicatori             | Date colectate |
|----------------------|------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Cernoleuca (Donduseni) |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                      |                |
| Instituția:          | BESV 13/7              |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală   |                |
| Latitudinea:         | 48.314494 ,            |                |
| Longitudinea:        | 27.56161               |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                         |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                     |
| Trotuare:                                                                         | Da                             |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                           |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                             |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                             |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Da                             |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                             |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:4 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                             |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                             |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș              |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |

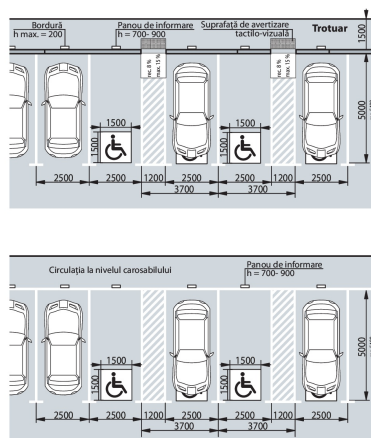


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 5 trepte, Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm) 90 cm                                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                          |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 310 cm x 650 cm                                                                                   |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 90 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                  |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                                                |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                |

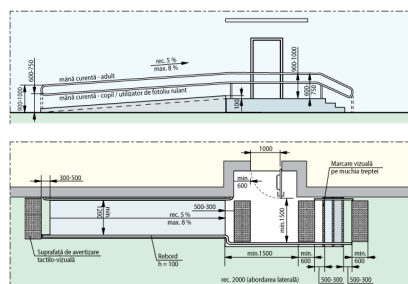


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

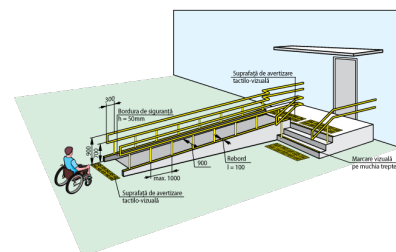


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Nu |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Da |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Da . Este prin spatele clădirii . Ușa nu este semnalată printr-un indicator                                       |
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Simplă: 90 cm<br>Standard: trebuie să fie de minim 90 cm<br>-                                                     |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 1 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                       |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

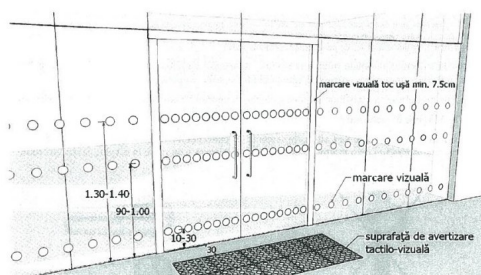


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Nu

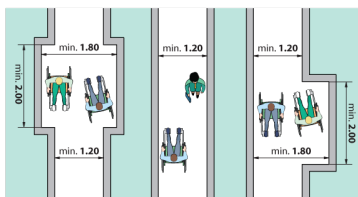



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepte:                                                                              | Da, 2 trepte , înălțimea:12 cm                                                                                    |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Da<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

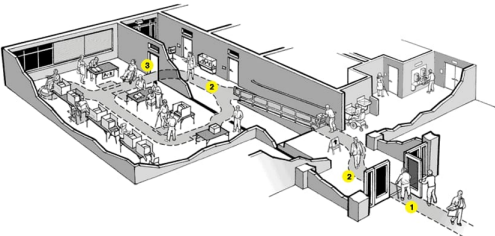

Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |



Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

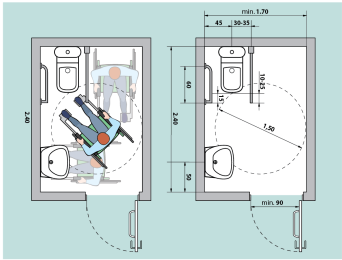


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







---

**Galerie - Uși**

---





---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---

