

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **12-06-2025**

Echipa de evaluare: **AO Filocalia,**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007**

| Categorii            | Indicatori                         | Date colectate |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Valea Crucii nr. 4/1          |                |
| Instituția:          | BESV 1/21 (liceul "Nicolae Iorga") |                |
| Tipul instituției:   | BESV                               |                |
| Latitudinea:         | 46.97599 ,                         |                |
| Longitudinea:        | 28.86685                           |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                          |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                      |
| Trotuare:                                                                         | Nu                              |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                            |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 400 cm         |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                              |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                              |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:17 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                              |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                       |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                                       |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                                       |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 8 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)128 cm                                                           |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                                       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                                                 |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 270 cm                                                                                                                   |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 111 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm                       |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                         |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                                       |
| Lungimea rampei:                                                                                | 400 cm                                                                                                                   |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 116 cm                                                                                                                   |
| Rampa este din:                                                                                 | Metal                                                                                                                    |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                                                     |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Nu                                                                                                                       |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 24. Înălțimea barele de sus: 43 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Nu                                                                                                                       |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                                       |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

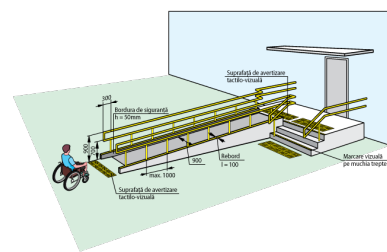


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 62 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 132 cm                                                                                                         |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

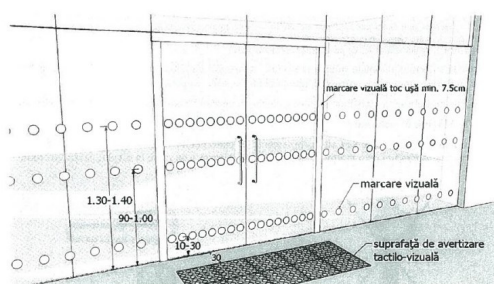


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                     | Da                                                                                                                                  |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm? | Nu                                                                                                                                  |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):               | 147 cm<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                        | Nu                                                                                                                                  |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:       | Da                                                                                                                                  |
| Suprafață alunecoasă:                                          | Nu                                                                                                                                  |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu             |
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da             |


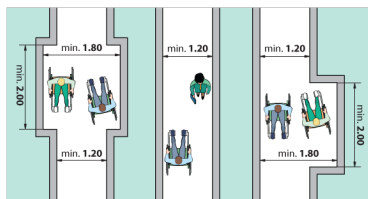


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47)

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                            |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Da . De tipul: piloni                                                                                             |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

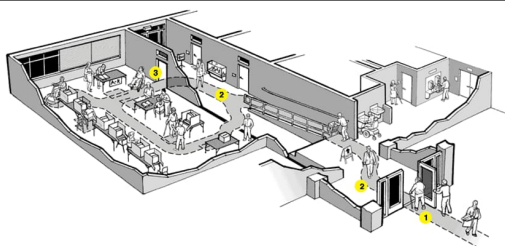

## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                   |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                       |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                   |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 65 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 1 cm<br>Standard: maxim 2 cm      |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 81 cm x 350 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm       |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 59 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                       |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 74 cm x 129 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm       |

| Categorii | Indicatori                                                                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușa cabină WC:                                                              | -                                                                                                                 |
|           | Tipul vasului WC:                                                                | 0                                                                                                                 |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                     | Nu                                                                                                                |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                              | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavoar/chiuveță:                                                                 | Da , înălțimea de: 81 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                    | Nu                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                           | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 134 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                             | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                     | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                       | Da                                                                                                                |

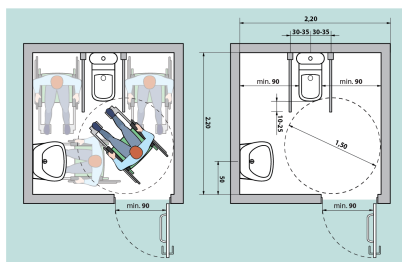


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


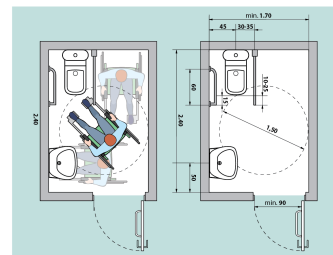


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



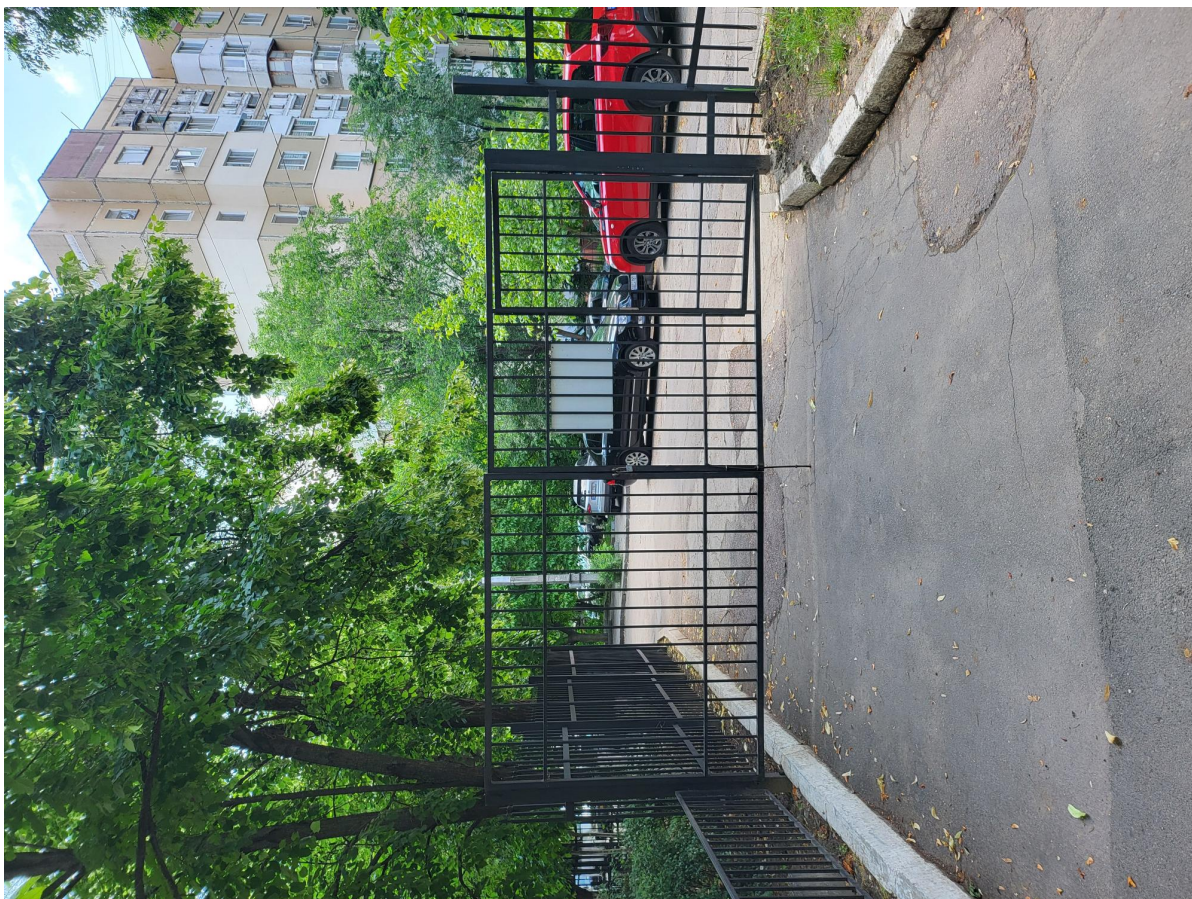

---

**Galerie - Intrare în clădire**

---





---

**Galerie - Uși**

---





