

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 30-05-2025

Echipa de evaluare: Bosii Gheorghe, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: Gheorghe.bosii@gmail.com, +37368667416

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Vorotet (Orhei)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV - 25/24 (Căminul culotural)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47559443 ,	
Longitudinea:	28.854098	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm
Scări/Trepte:	Da, 1 scări/trepte , înălțimea:10 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.3 Rampă de acces între trotuar și carosabil

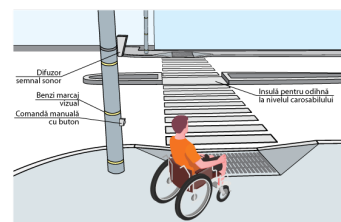


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 60 cm + 60 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare: Nu

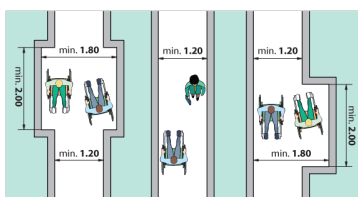


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de: Parter

Trepte: Nu


Culori contrastante pentru trepte: Da
Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole: Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: Da

Spațiul interior este suficient iluminat: Da

Culori contrastante pentru sală: Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

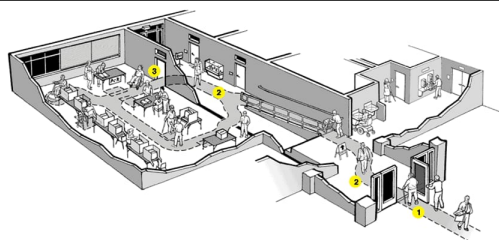

Categorii	Indicatori	Date colectate
Grup sanitar	Grup sanitar în exterior:	Da
	Grup sanitar în interior:	Nu



Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




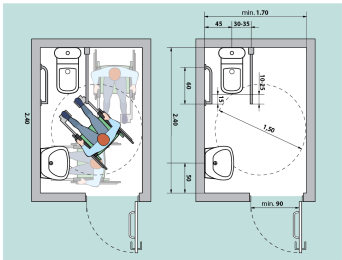


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

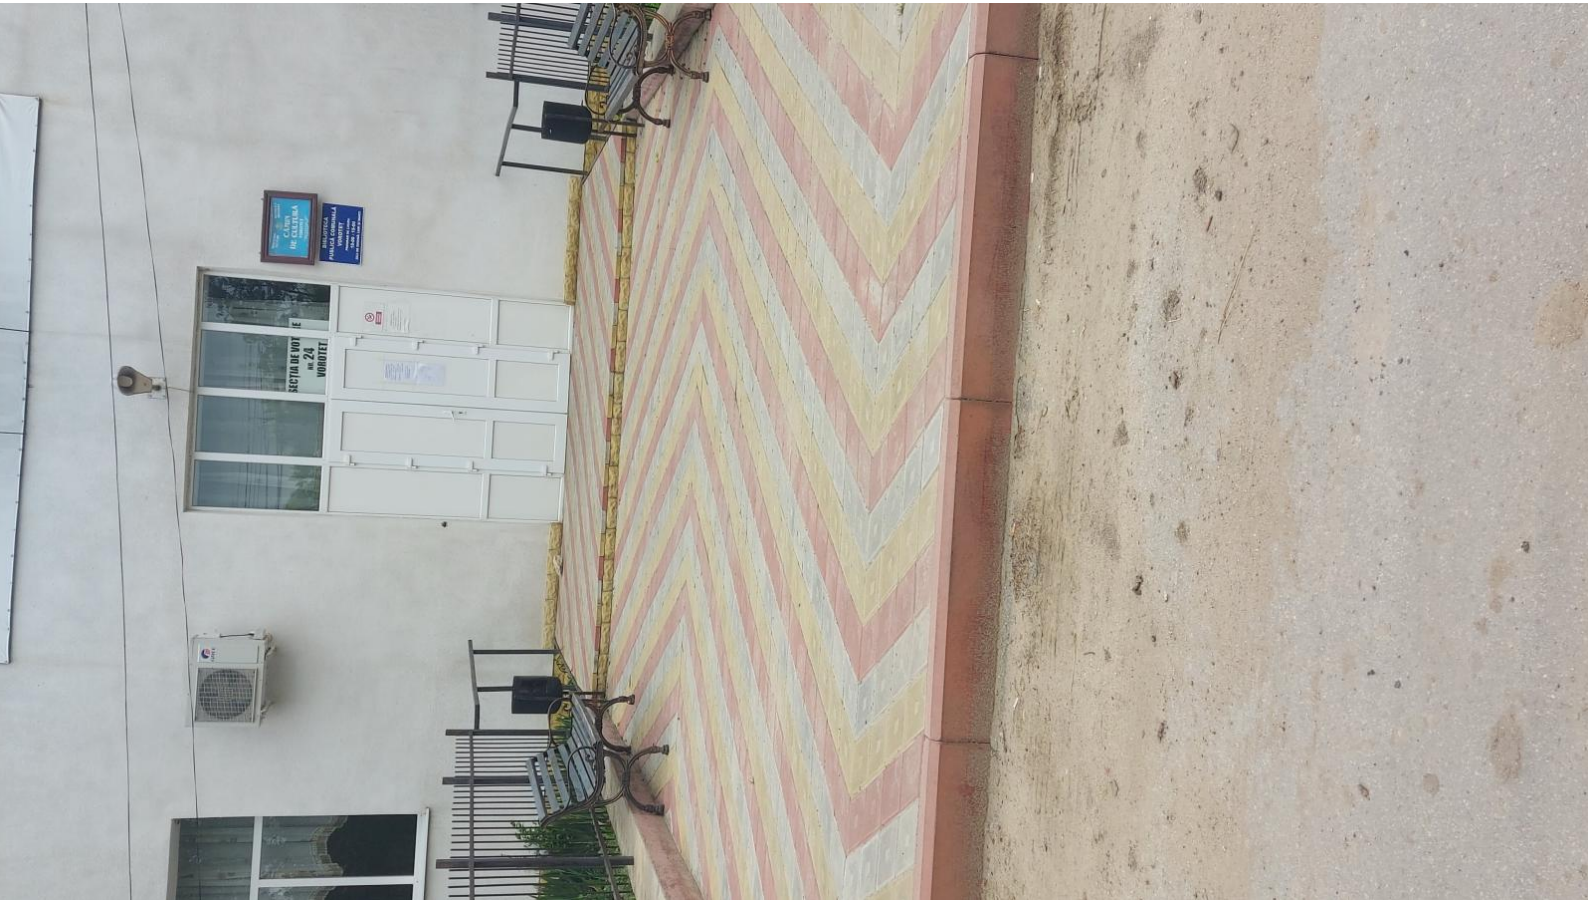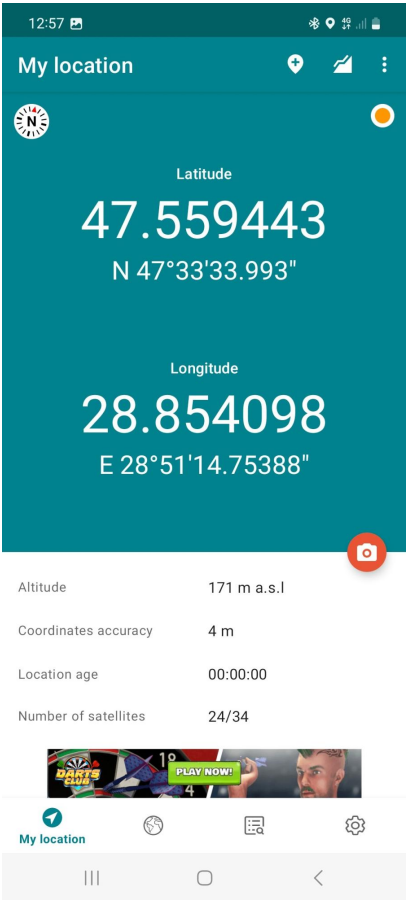

Galerie - Uși

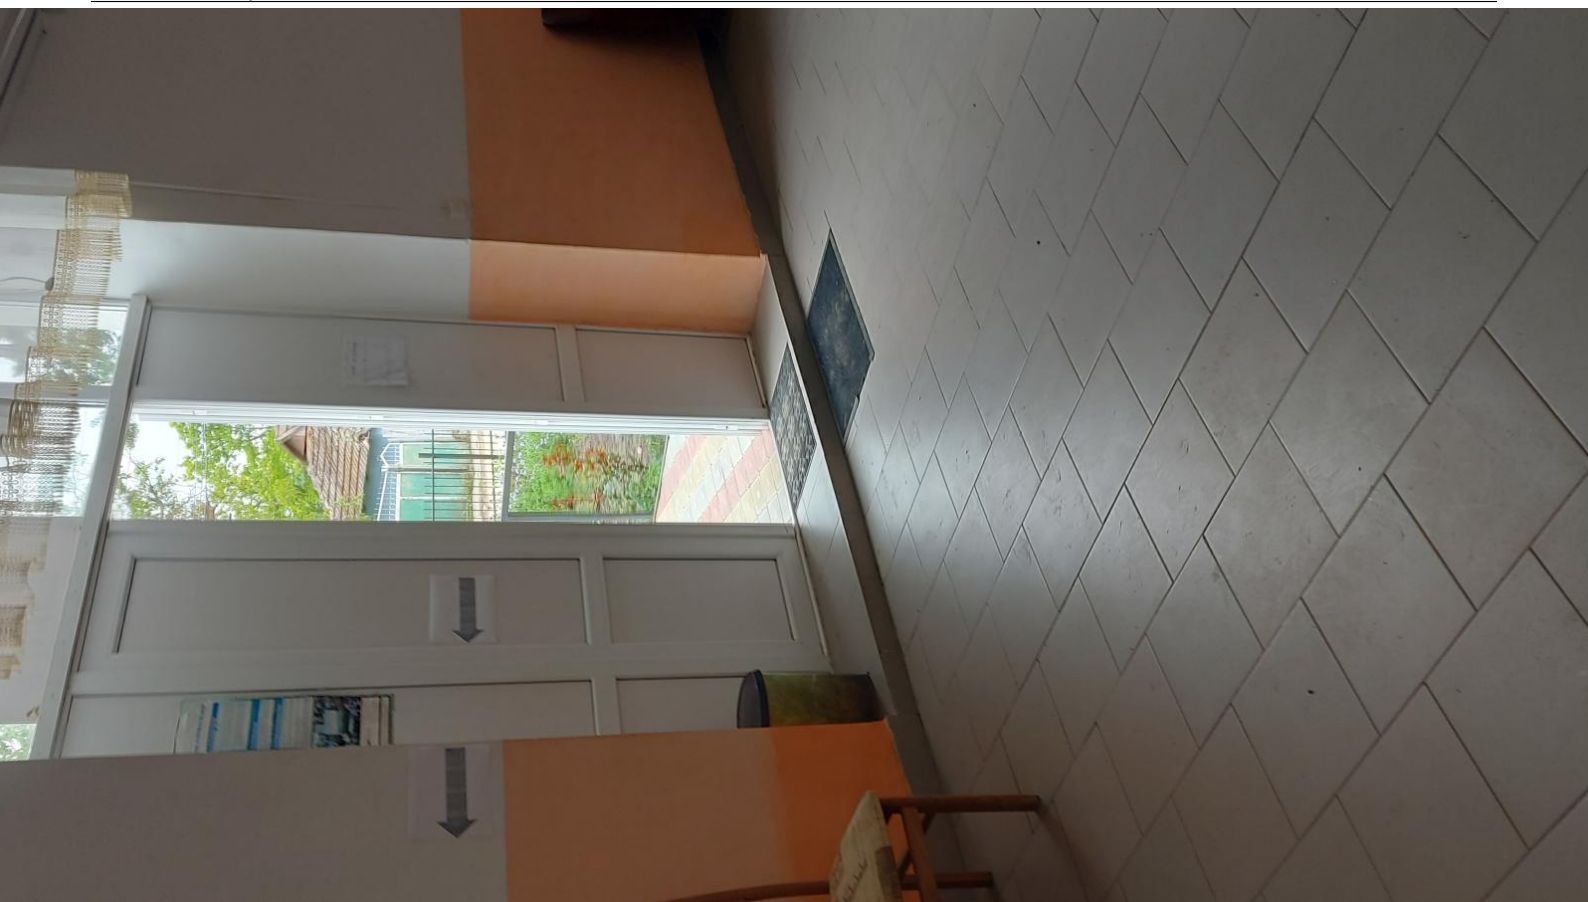

Galerie - Sala de prestare a serviciului

