

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 27-05-2025

Echipa de evaluare: Cazanescu Mircea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: marinocazanescu@gmail.com, 069272766

| Categorii            | Indicatori                      | Date colectate |
|----------------------|---------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Tarigrad (Drochia)              |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                               |                |
| Instituția:          | BESV-14/45 gimnaziu ion creanga |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională         |                |
| Latitudinea:         | 48.046725 ,                     |                |
| Longitudinea:        | 27.77145                        |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Prundiș                              |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Deteriorate                          |
| Trotuare:                                                                         | Da                                   |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă                              |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                   |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                   |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                   |
| Borduri:                                                                          | Da, 3 borduri , înălțimea:12 cm      |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 2 scări/trepte , înălțimea:20 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                   |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                            |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

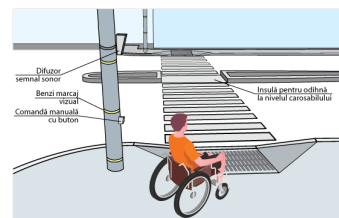


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 11 trepte, înălțime totală a treptelor/scărilor (cm) 210 cm                  |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 125 cm x 350 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 2 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                       |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |

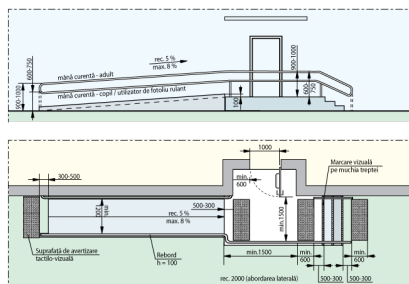


Fig. V.32b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

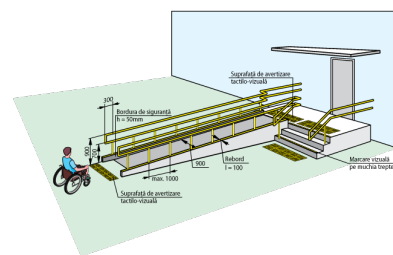


Fig. V.31a Rampă de acces perpendiculară pe intrare în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Nu                                   |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Da                                   |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                   |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                   |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                   |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | - Ușa mică din cea dublă se deschide |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

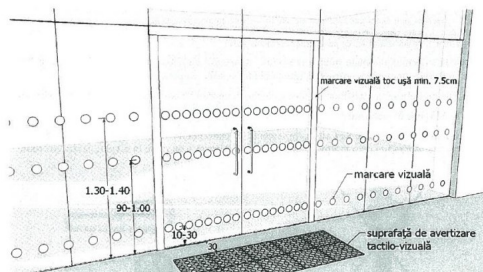


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Da

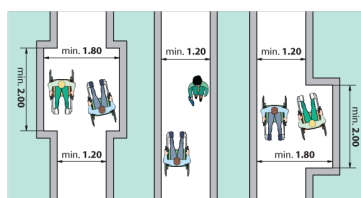


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj

Trepte:

Nu

Culori contrastante pentru trepte:

Da  
Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

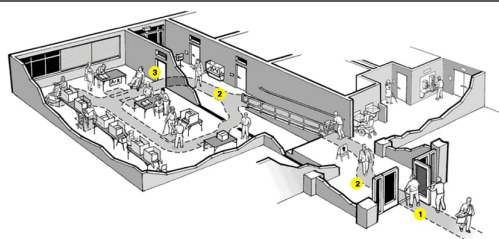

## Grup sanitar





## **Galerie - Intrare în clădire**

---



## **Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



