

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 24-03-2023

Echipa de evaluare: Koroli Victor, Evaluator

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: vkoroli@gmail.com, +373

| Categorii            | Indicatori                       | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Cimislia (Cimislia)              |                |
| Adresa, strada, nr.: | Str. Ștefan cel Mare și Sfânt 15 |                |
| Instituția:          | Liceul Teoretic „Ion Creangă”    |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională          |                |
| Latitudinea:         | 46.522318643843 ,                |                |
| Longitudinea:        | 28.783506908402                  |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt     |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative |
| Trotuare:                                                                         | Da         |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină       |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu         |
| Prag poartă:                                                                      | Nu         |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu         |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu         |
| Borduri:                                                                          | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu         |
| Nivel:                                                                            | Orizontal  |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

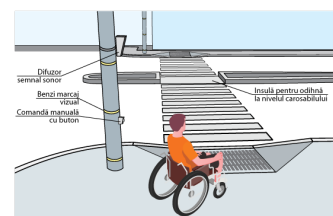


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |
| Borduri la trecere spre clădire:                               | Nu |

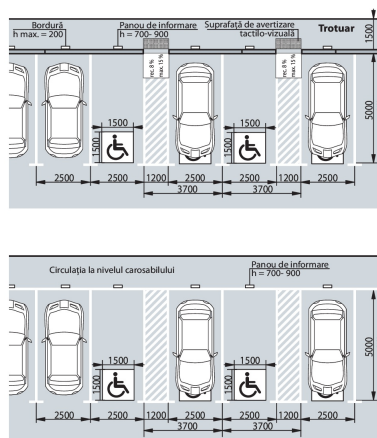


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 1 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)10 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 300 cm x 150 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 10 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                                | 48 cm                                                                            |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 113 cm                                                                           |
| Rampa este din:                                                                                 | Beton                                                                            |
| Rampa este de tip:                                                                              | Mobilă                                                                           |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Nu                                                                               |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                               | -                                                                                |

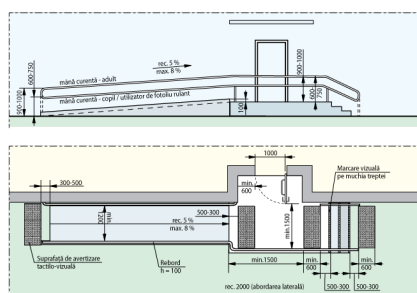


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

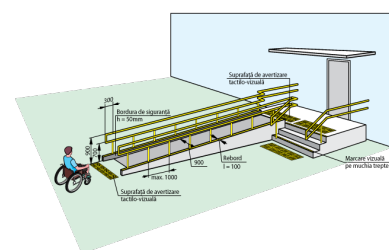


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
|           | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
|           | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                |
|           | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 66 cm + 66 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm                                 |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 5 + 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

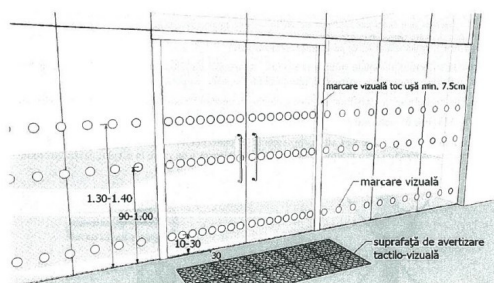


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                    |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 150 cm , nu există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                                                    |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                    |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                    |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                    |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu                                                                                                                                                                    |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                                                    |


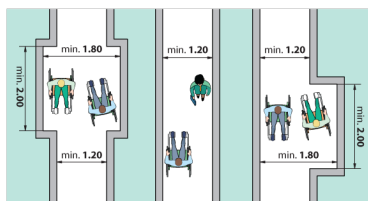


Fig.V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

| Categorii         | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de: | Parter                                                                               |                                                                                                                   |
|                   | Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
|                   | Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
|                   | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|                   | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|                   | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|                   | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

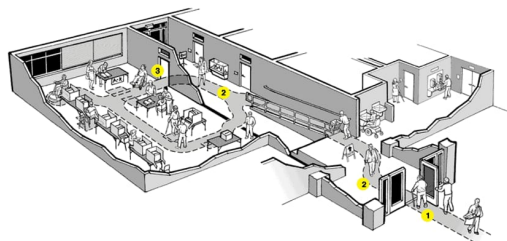

## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 69 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 240 cm x 200 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 81 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Da , dimensiunea de: 20 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
| Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 120 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                                                                                |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Parțial                                                                                                           |

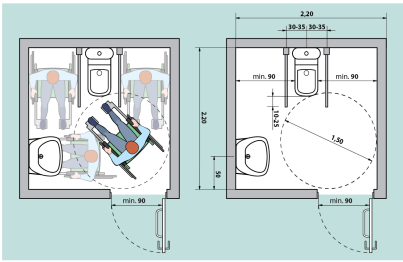


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

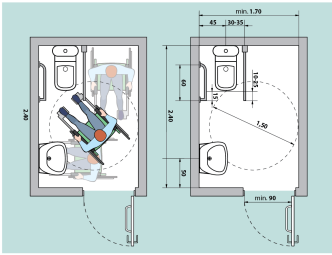


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



## Galerie - Intrare în clădire



## Galerie - Uși





---

## Galerie - Coridoare

---











