

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 26-05-2025

Echipa de evaluare: Vasile Savca, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: savcavasile79@gmail.com, 060027900

| Categorii            | Indicatori                    | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Cirnateni noi (Causeni)       |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Ștefan cel Mare nr. 54   |                |
| Instituția:          | BESV-10/20 (Căminul cultural) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                          |                |
| Latitudinea:         | 46.6514 ,                     |                |
| Longitudinea:        | 29.135913                     |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt     |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative |
| Trotuare:                                                                         | Da         |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă    |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu         |
| Prag poartă:                                                                      | Nu         |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu         |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu         |
| Borduri:                                                                          | Nu         |
| Nivel:                                                                            | Orizontal  |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

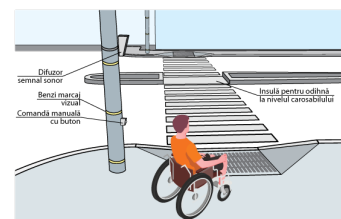


Fig. IV.14.a Traversarea străzii cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |

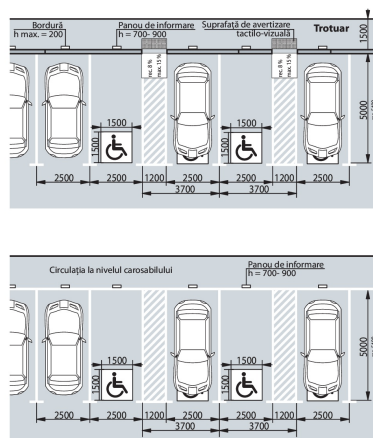


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                                       |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                                       |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 2 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)42 cm                                                            |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                                       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                                                 |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 270 cm                                                                                                                   |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 42 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                                                              |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                         |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                                       |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                                       |
| Lungimea rampei:                                                                                | 170 cm                                                                                                                   |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 90 cm                                                                                                                    |
| Rampa este din:                                                                                 | Metal                                                                                                                    |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                                                     |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                                                       |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 73. Înălțimea barele de sus: 90 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Da, la înălțimea: 5 cm                                                                                                   |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                                       |

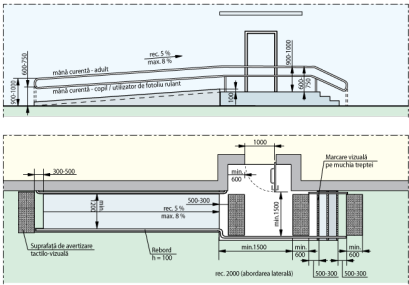


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

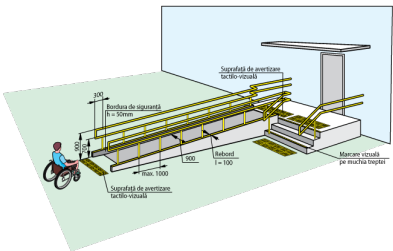


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | - Ușa mică din cea dublă este blocată                                                                             |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 14 + 40 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

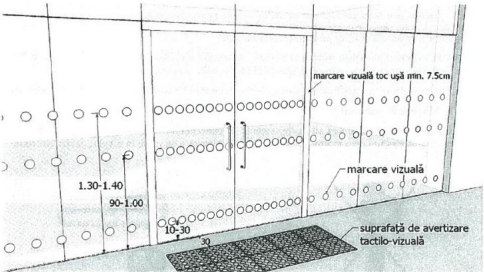


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

|            |    |
|------------|----|
| Coridoare: | Nu |
|------------|----|


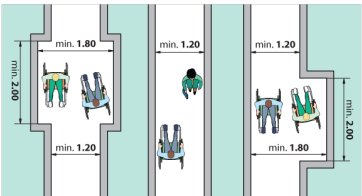


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Este la nivel de: | Parter |
|-------------------|--------|

| Categorii | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj                                                          |
|           | Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Da<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
|           | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|           | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|           | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

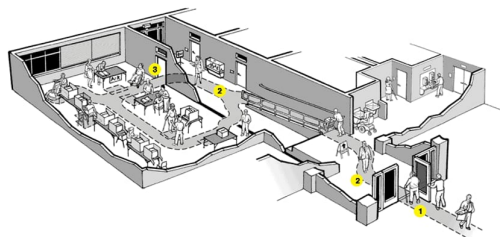

## Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

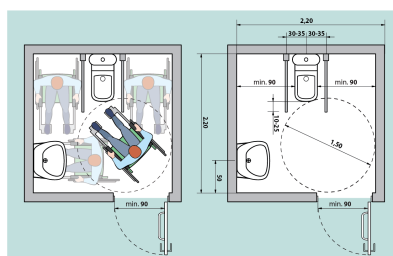


Fig. V.42.a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip A


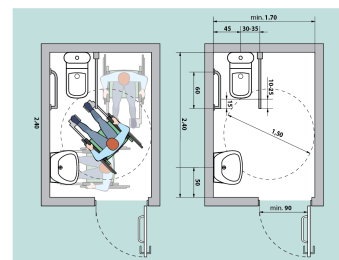


Fig. V.43.a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip B



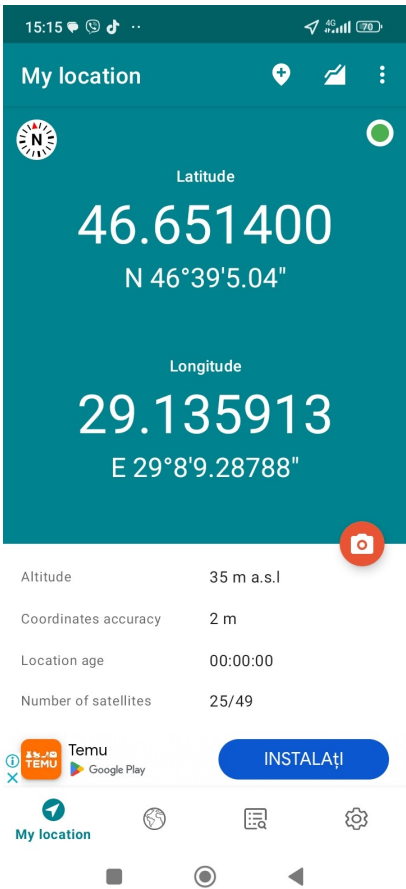

## **Galerie - Intrare în clădire**

---



## **Galerie - Uși**

---





---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---

