

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **11-06-2025**

Echipa de evaluare: **Zubcov Ecaterina, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ecaterina.zubcov@motivation-md.org, +37378801329**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Ciobanovca (Anenii noi)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV-4/16 (I.P. gimnaziul Ciobanovca)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.815055 ,	
Longitudinea:	29.199526	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 130 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)65 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	133 cm x 300 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	65 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	363 cm
Lățimea rampei:	120 cm
Rampa este din:	-
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Nu
Sunt bare de suport:	Da Bara este doar pe partea da . Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 35. Înălțimea barele de sus: 95 .
Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	Nu

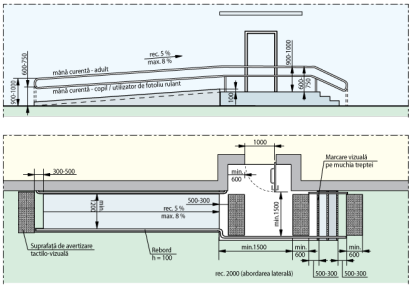


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

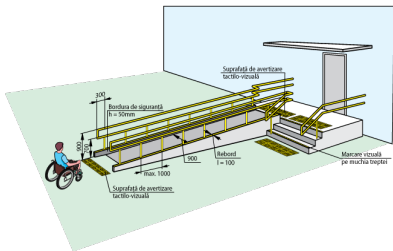


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 64 cm + 64 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

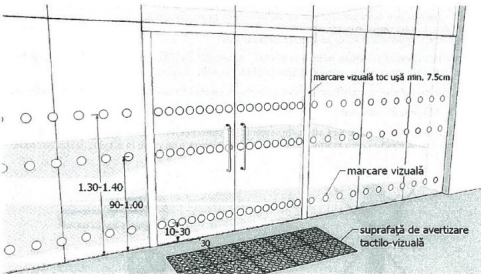


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Nu
------------	----


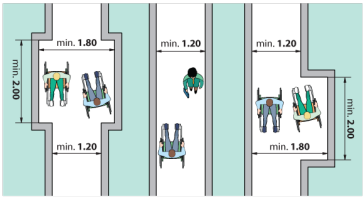


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Etaj
-------------------	------

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj
	Trepte:	Da, 5 trepte , înălțimea:106 cm
	Culori contrastante pentru trepte:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Bariere/obstacole:	Da . De tipul: piloni
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

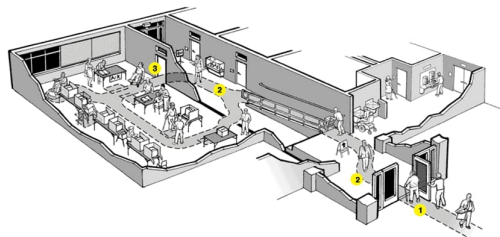

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?	Nu
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	67 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 4 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	81 cm x 350 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	81 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	81 cm x 120 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușa cabină WC:	-
Tipul vasului WC:	0
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 80 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
Este uscător de mâini:	Da , nu se află lângă lavoar , la înălțimea de: 126 cm Standard: maxim 100 cm
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

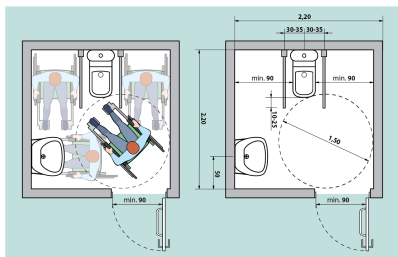


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



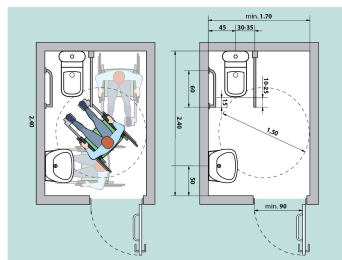


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



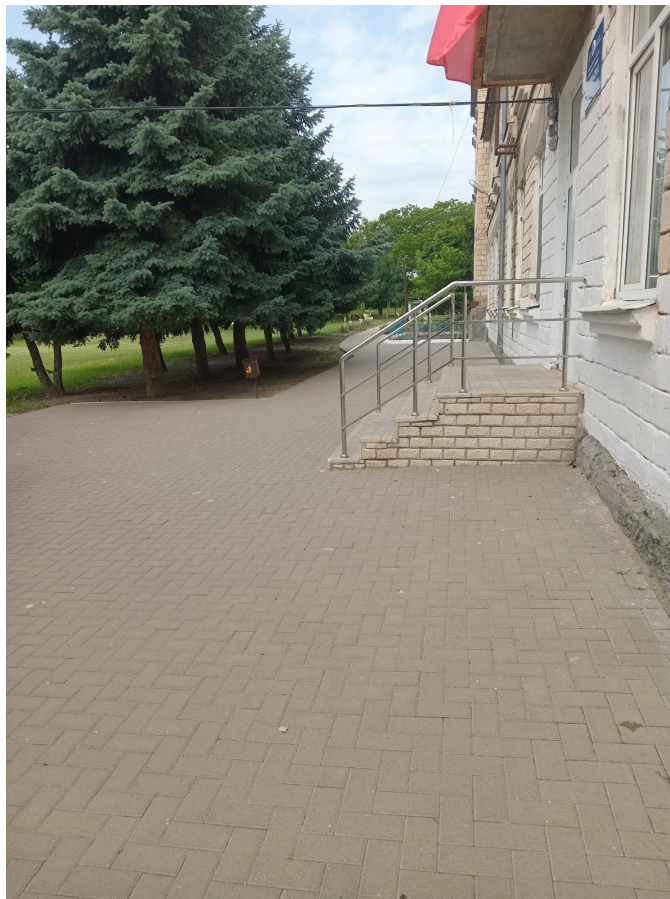

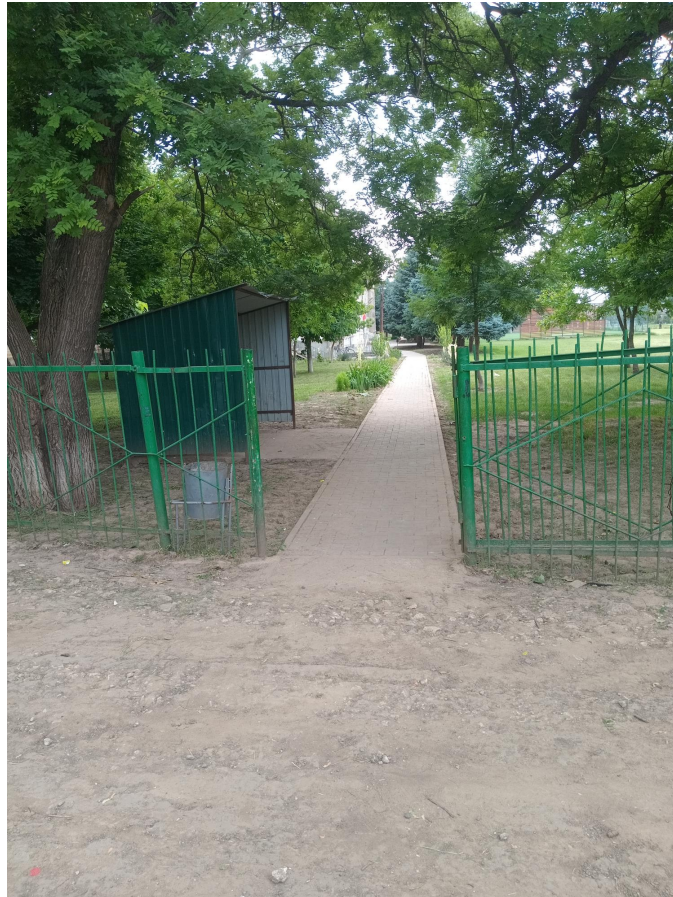

Galerie - Intrare în clădire





Galerie - Uși







Galerie - Sala de prestare a serviciului





Galerie - Grup sanitar



