

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 29-05-2025

Echipa de evaluare: Vasile Savca, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: savcavasile79@gmail.com, 060027900

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Firladeni (Causeni)	
Adresa, strada, nr.:	str. Liceului 18	
Instituția:	BESV-37/14 (Primărie)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.78879 ,	
Longitudinea:	29.365365	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

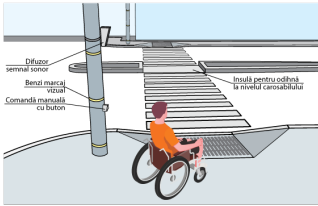


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

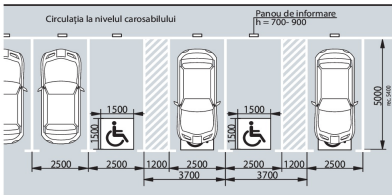
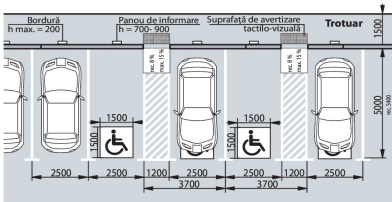


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:

Nu

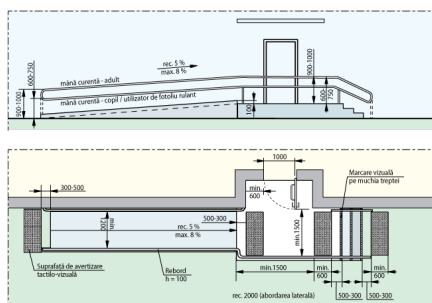


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

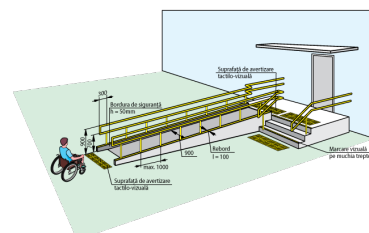


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:

Nu

Există o intrare/ieșire de rezervă?

Da

La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:

Nu

Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):

Da

Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:

Da . Este prin lateral . Ușa nu este semnalată printr-un indicator

Dimensiuni ușă de intrare:

Simplă: 85 cm
Standard: trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Un prag cu înălțimea: 2 cm
Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm

Uși în interior:

Lățimea: 1 cm , 73 cm

Praguri de la ușile de interior:

Prag 1 cu înălțimea: 1 cm
Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Prag 2 cu înălțimea: 4 cm
Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm

Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:

Nu
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

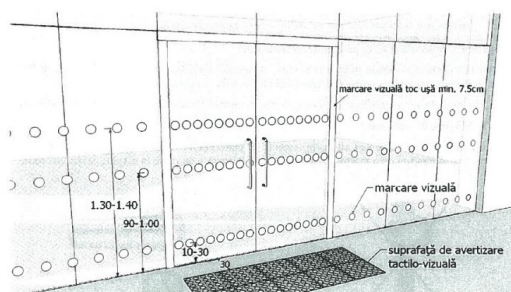


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:

Da

Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:

Da

Suprafață alunecoasă:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Parțial


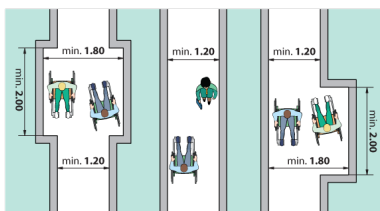


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Nu
Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

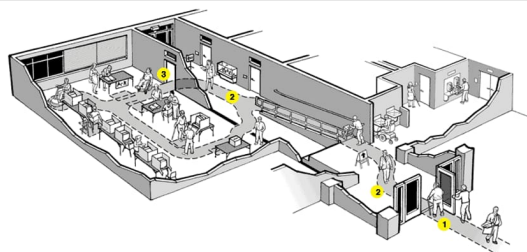

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Demisol
Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?	Nu
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	80 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 10 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	80 cm x 120 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	90 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni cabină WC:	80 cm x 120 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Tipul vasului WC:	0
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Funie
	Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 67 cm Standard: minim 67 cm
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 160 cm Standard: maxim 100 cm
	Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

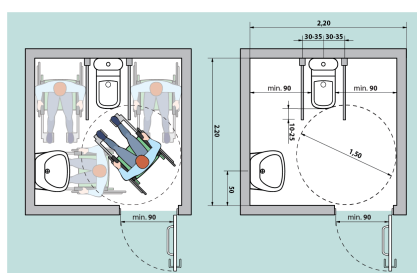


Fig. V42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

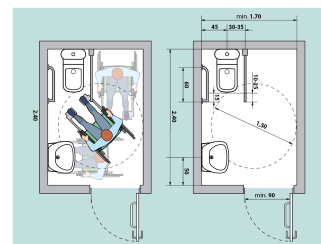


Fig. V43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Intrare în clădire







