

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 29-05-2025

Echipa de evaluare: Cazanescu Mircea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: marinocazanescu@gmail.com, 069272766

| Categorii            | Indicatori                   | Date colectate |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Plop (Donduseni)             |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                            |                |
| Instituția:          | BESV 13/18 primaria          |                |
| Tipul instituției:   | Administrație publică locală |                |
| Latitudinea:         | 48.251874 ,                  |                |
| Longitudinea:        | 27.706191                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                               |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                           |
| Trotuare:                                                                         | Da                                   |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă                              |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                                   |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                   |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                   |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                   |
| Borduri:                                                                          | Da, 2 borduri , înălțimea:15 cm      |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 1 scări/trepte , înălțimea:20 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                   |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș                    |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

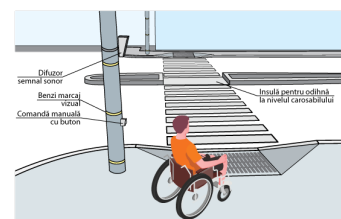


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |

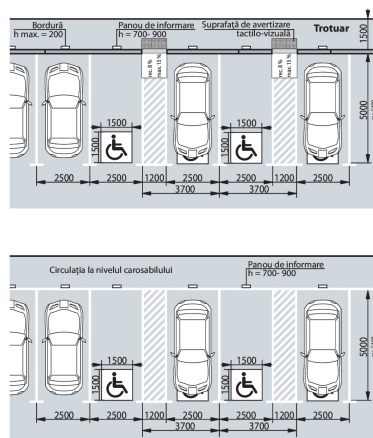


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 8 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)80 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 80 cm x 280 cm                                                                   |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |

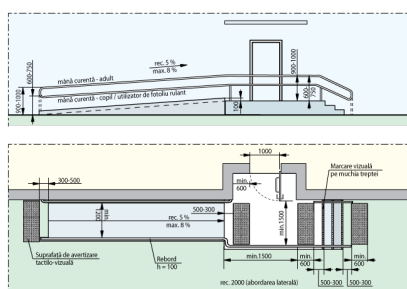


Fig. V.32b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

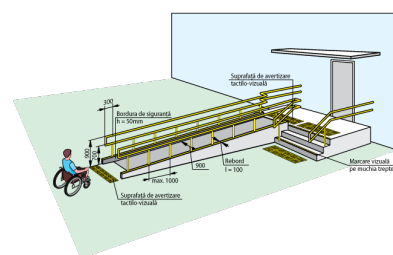


Fig. V.31a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

Există o singură intrare comună:

-

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

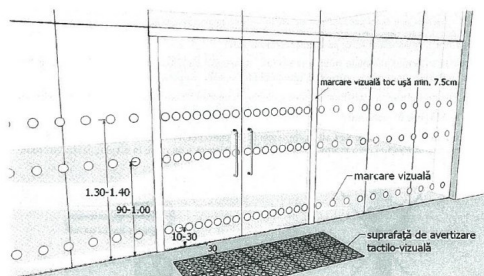


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Da

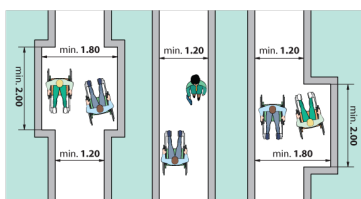


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

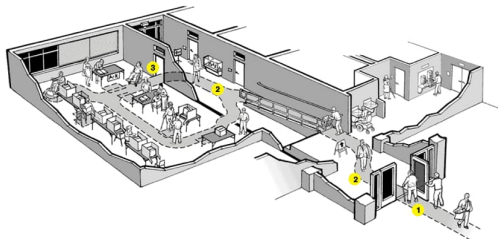

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?

Nu

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Da

Ușa de intrare WC interior, lățime:

50 cm  
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

| Categorii | Indicatori                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag uşă de intrare:                                                              | Prag cu înălţimea: 5 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
|           | Dimensiuni grup sanitar:                                                          | 90 cm x 150 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
|           | Uşa cabină WC, lăţime:                                                            | 50 cm<br>Standard: uşa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|           | Uşa cabinei se deschide în :                                                      | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|           | Prag uşa cabină WC:                                                               | Prag cu înălţimea: 5 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
|           | Tipul vasului WC:                                                                 | 0                                                                                                                 |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                      | Nu                                                                                                                |
|           | Lavoar/chiuveţă:                                                                  | Da                                                                                                                |
|           | Este spaţiu liber sub lavoar:                                                     | Nu                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                            | Nu                                                                                                                |
|           | Întrerupătoarele sunt poziţionate la o înălţime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                              | Nu<br>Standard: este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Da                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi şi lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |

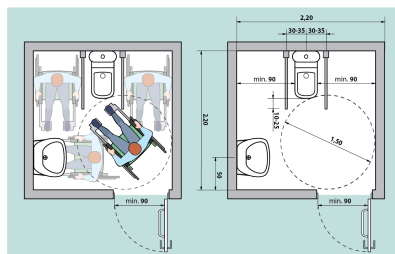


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

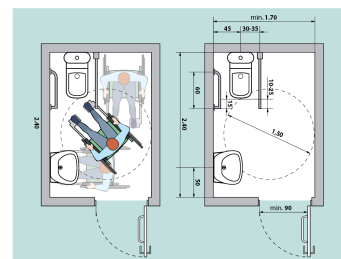


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







---

**Galerie - Intrare în clădire**

---



## Galerie - Uși

---



## Galerie - Grup sanitar

---



