

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **12-06-2025**

Echipa de evaluare: **Scura Valentina, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **jugleaandreea@gmail.com, 069860536**

| Categorii            | Indicatori                | Date colectate |
|----------------------|---------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Glodeni (Glodeni)         |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                         |                |
| Instituția:          | BESV-19/4(Camin cultural) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                      |                |
| Latitudinea:         | 47.775034 ,               |                |
| Longitudinea:        | 27.517927                 |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt     |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative |
| Trotuare:                                                                         | Da         |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină       |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu         |
| Prag poartă:                                                                      | Nu         |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu         |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu         |
| Borduri:                                                                          | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu         |
| Nivel:                                                                            | Orizontal  |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                 |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                 |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 7 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)130 cm                                     |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                           |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 610 cm x 130130 cm                                                                                 |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 130 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                 |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                 |
| Lungimea rampei:                                                                                | 310 cm                                                                                             |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 94 cm                                                                                              |
| Rampa este din:                                                                                 | Gresie                                                                                             |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                               |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Nu                                                                                                 |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Nu                                                                                                 |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                                                 |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                 |

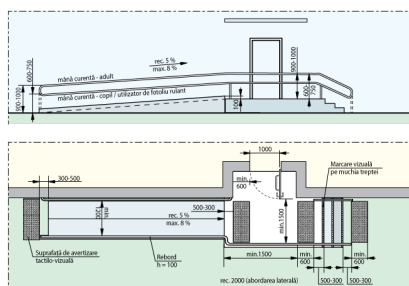


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

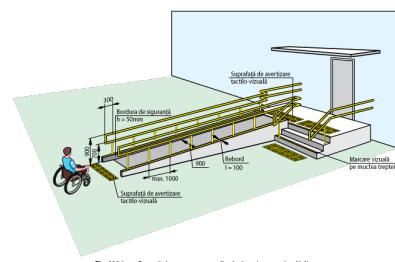


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                                                       |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 76 cm + 80 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                  |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 4 + 7 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                       |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 66 cm , 72 cm                                                                                                                                   |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

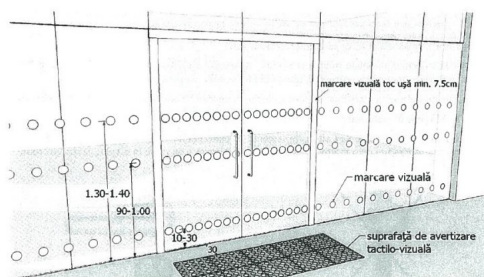


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|            |    |
|------------|----|
| Coridoare: | Nu |
|------------|----|


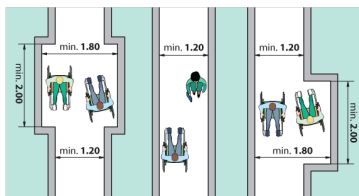


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                           | Parter                                                   |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator: | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj |
| Trepte:                                                     | Nu                                                       |
| Bariere/obstacole:                                          | Da                                                       |

| Categorii | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|           | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|           | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

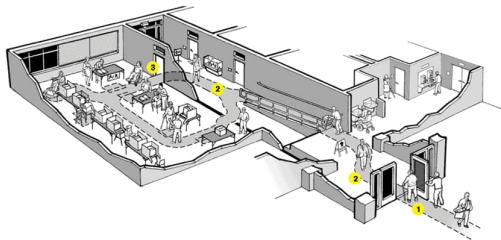

Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Nu |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

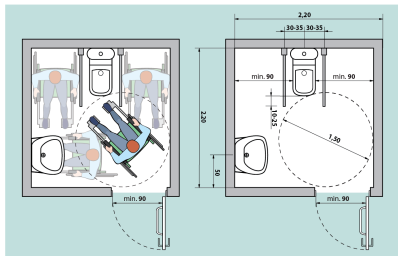


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

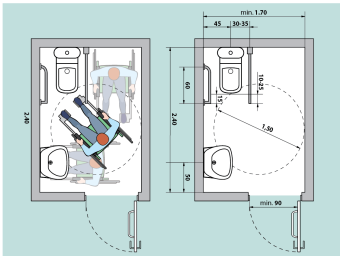


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## **Galerie - Căi de acces către clădire**

---



## **Galerie - Intrare în clădire**

---





