

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 05-06-2025

Echipa de evaluare: Vasile Savca, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: savcavasile79@gmail.com, 060027900

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Alava (Stefan voda)	
Adresa, strada, nr.:	str. Roza	
Instituția:	BESV-32/4(Grădinița)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.509828 ,	
Longitudinea:	29.566335	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Deteriorate
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 100 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Da, 1 bariere , înălțimea: cm
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

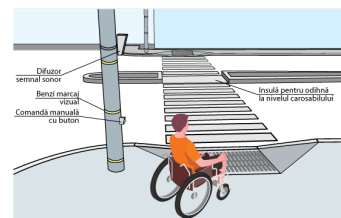


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 8 trepte, Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm) 20 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	350 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	120 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Da



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

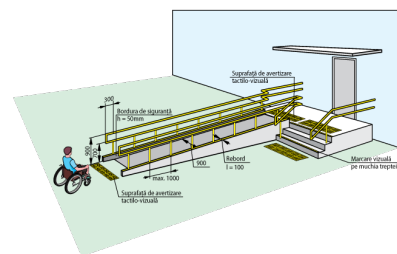


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 75 cm + 33 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă este blocată
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 1 cm , 70 cm , 2 cm , 70 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 1 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm Prag 2 cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

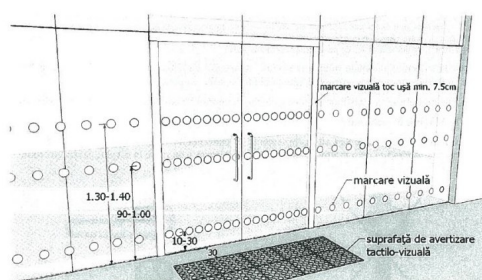


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușă și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Nu
------------	----

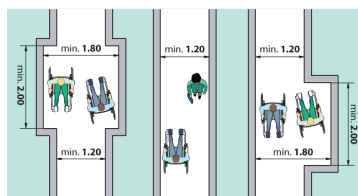


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Nu
Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	57 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Dimensiuni grup sanitar:	200 cm x 90 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	57 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Interior Standard: exterior
Tipul vasului WC:	0
Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 80 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
Întreprupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Da , la înălțimea de: 150 cm Standard: maxim 130 cm
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Parțial

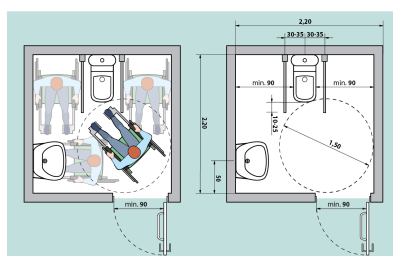


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


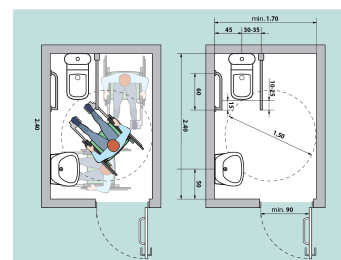


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





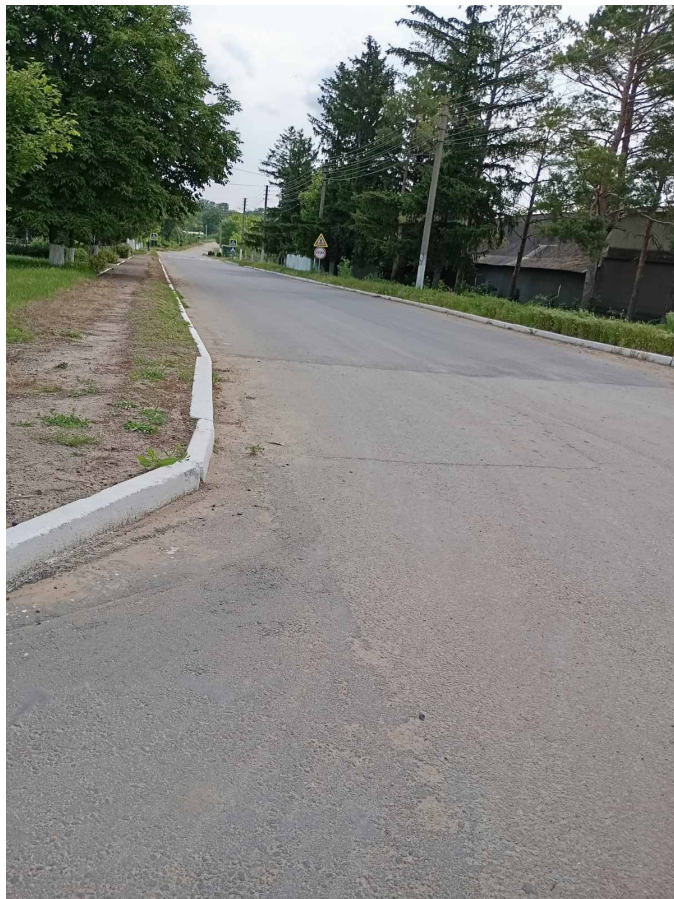

Galerie - Intrare în clădire









Galerie - Grup sanitar

