

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 03-06-2025

Echipa de evaluare: Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale "ECOU", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ecou.cahul@gmail.com, +37369708107

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Colibasi (Cahul)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV Colibași nr.7/32, Liceul Teoretic "Vasile Alexandri"	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	45.716364 ,	
Longitudinea:	28.174368	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 160 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Da, 4 scări/trepte , înălțimea:18 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 10 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)17 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	195 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	90 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

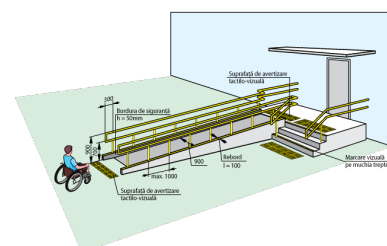


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 75 cm + 55 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 140 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Da , 1 trepte , înălțimea:10 cm
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culmile principale:	Da

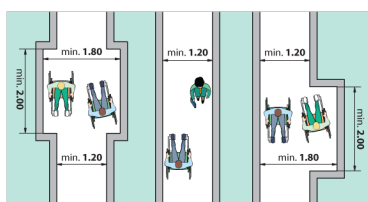


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Trepte:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Da
Ușa de intrare WC interior, lățime:	96 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 1 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	200 cm x 550 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	82 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Interior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	200 cm x 180 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
Tipul vasului WC:	Pe podea
Vasul WC are bare de suport:	Da, 1, la înălțimea de: 70 cm Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 16 cm Standard: minim 67 cm
Este uscător de mâini:	Nu
Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Da , la înălțimea de: 155 cm Standard: maxim 130 cm
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da



Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A



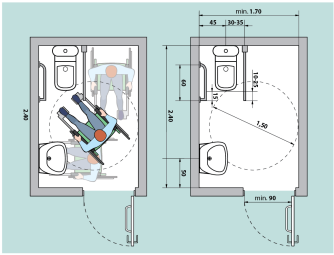



Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale

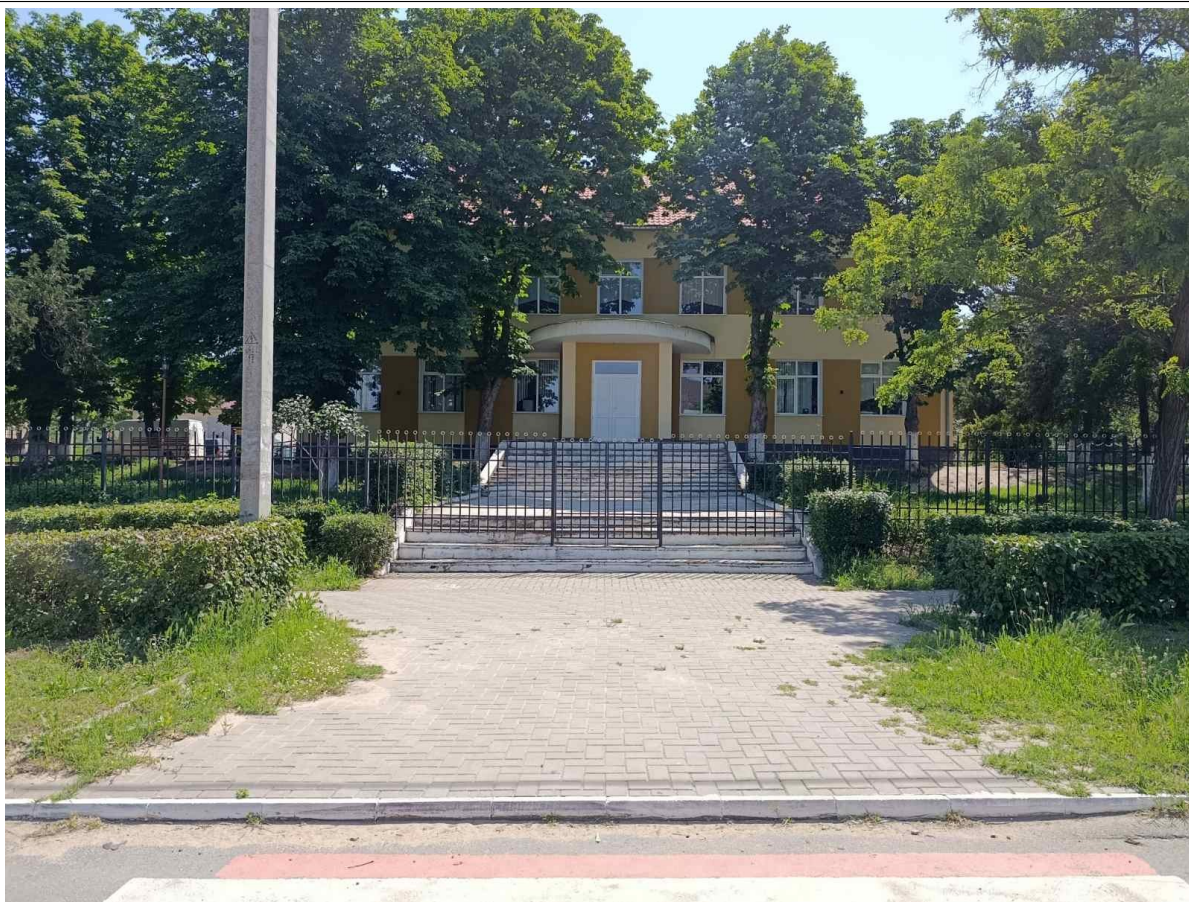


Galerie - Căi de acces către clădire

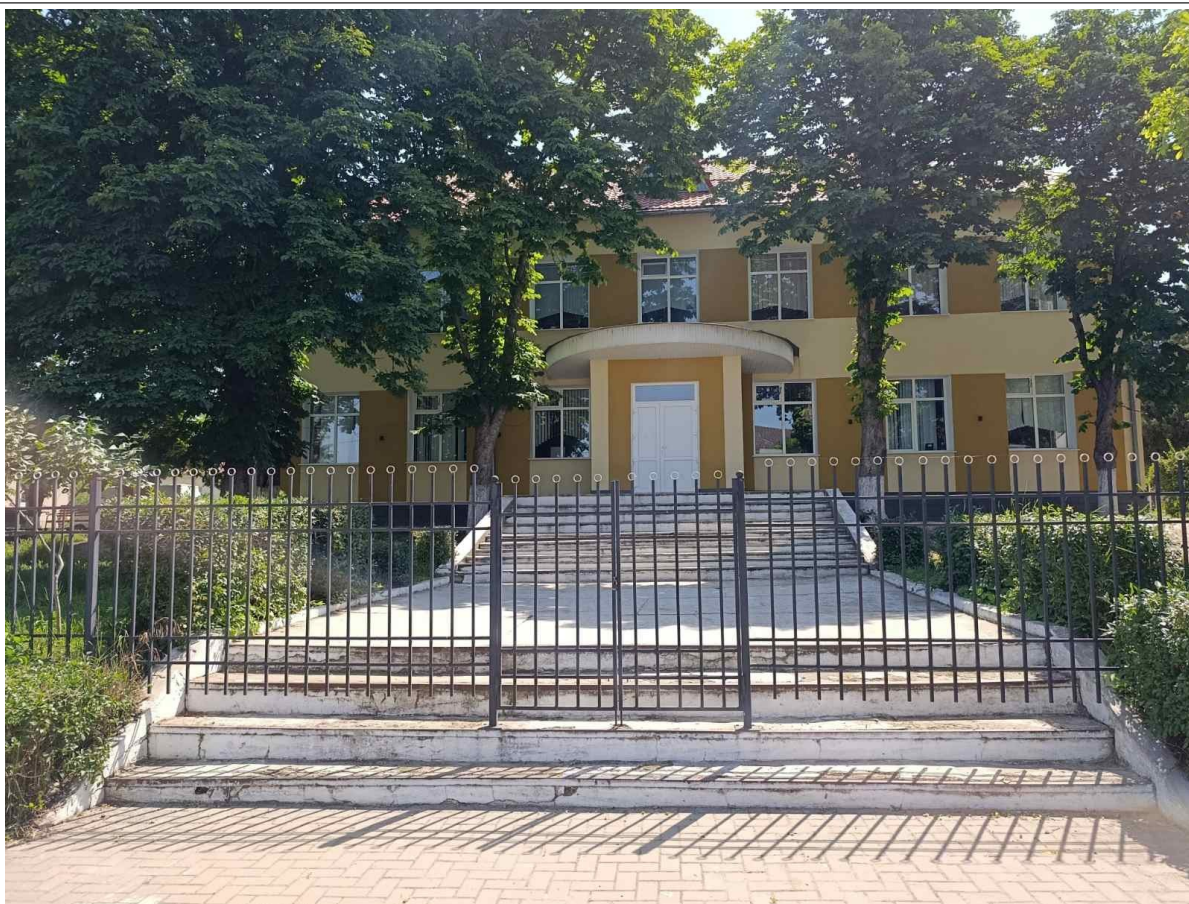

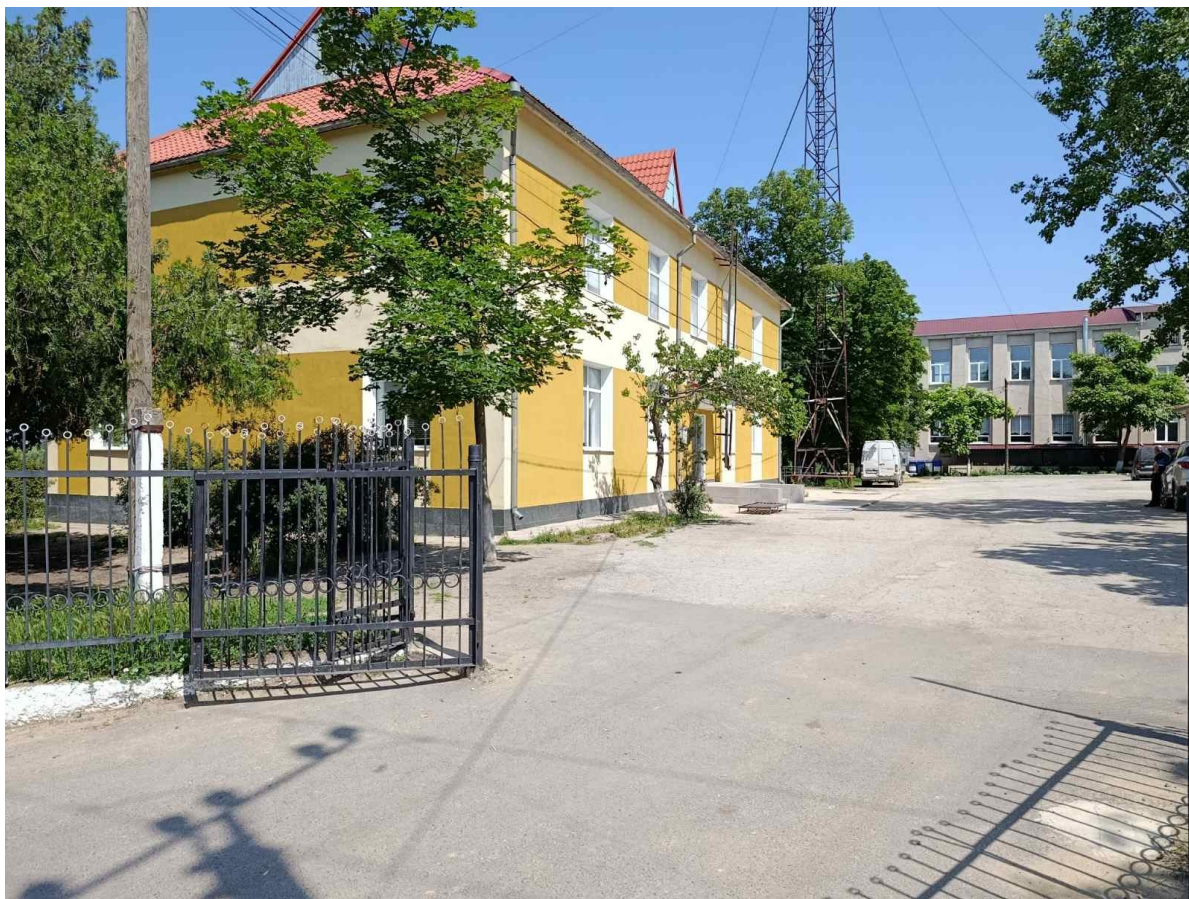

Galerie - Loc de parcare

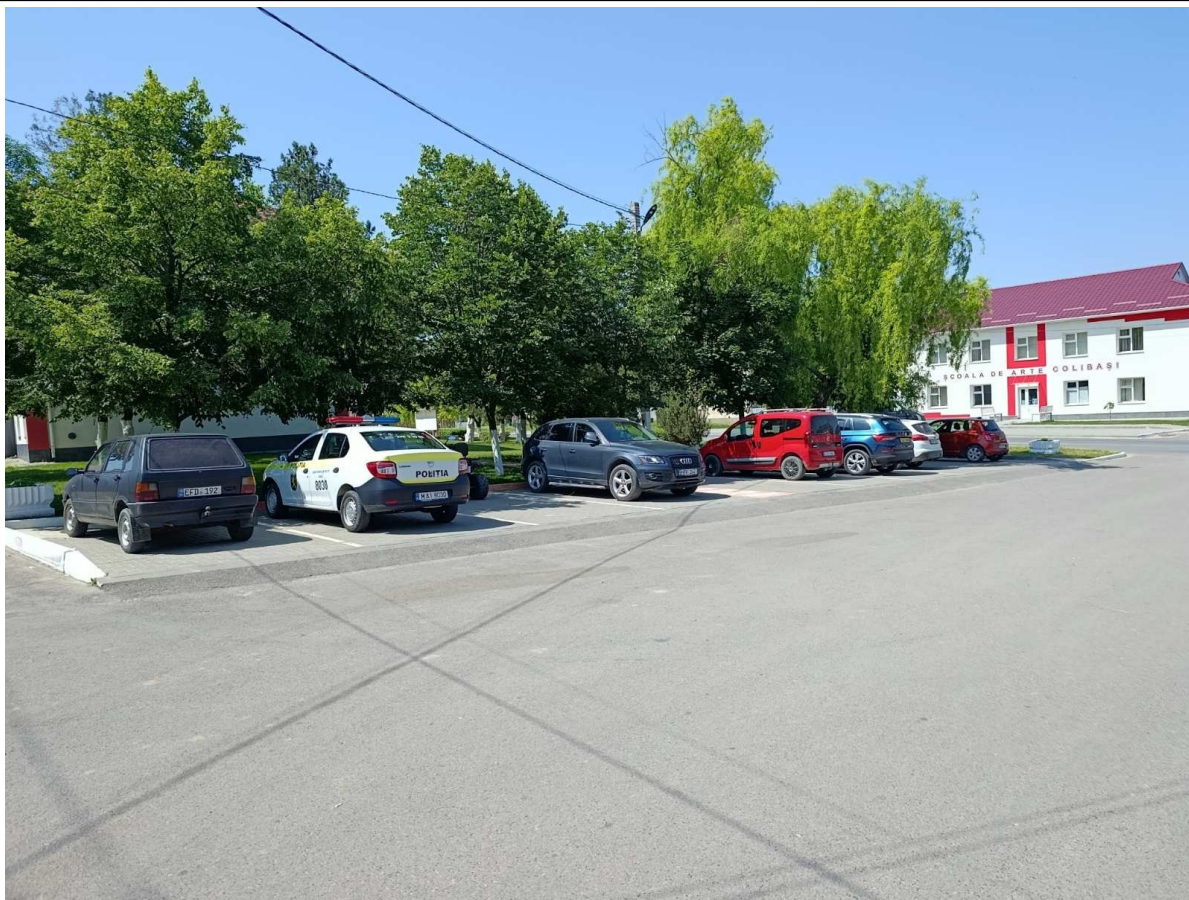

Galerie - Intrare în clădire



Galerie - Uși





Galerie - Sala de prestare a serviciului





Galerie - Grup sanitar



