

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 29-08-2023

Echipa de evaluare: Ion Balan, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionelbalanel@gmail.com,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Comrat (Comrat)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	Judecatoria Comrat Oficiul Central	
Tipul instituției:	Instanțe judecatorești	
Latitudinea:	46.29247339168 ,	
Longitudinea:	28.654426414287	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:10 cm
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu
Borduri la trecere spre clădire:	Da, cu înălțimea de 10cm



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)65 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	270 cm
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	435 cm
Lățimea rampei:	140 cm
Rampa este din:	Pavaj
Rampa este de tip:	Mobilă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	-
Sunt bare de suport:	Da Bara este doar pe partea da . Barele au două rânduri. Înălțimea barele de sus: 90 .
Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)	-
Bariere/obstacole	-



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

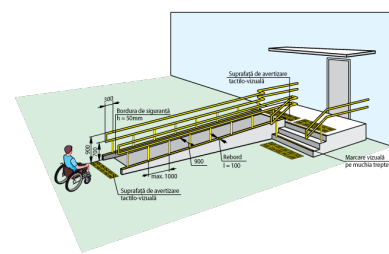


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrare în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 75 cm + 75 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 1 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 87 cm , 90 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 7 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

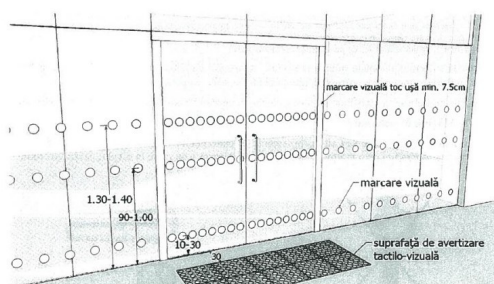


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	200 cm Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

Categorii	Indicatori	Date colectate
Este la nivel de:	Parter	
	Trepte:	Nu
	Culori contrastante pentru trepte:	Da Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	90 cm Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	-
Dimensiuni grup sanitar:	140 cm x 300 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Vasul WC are bare de suport:	Da, 2, la înălțimea de: 70 cm Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă și distanța între ele: 65 cm Standard: circa 60 cm
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Da
Este uscător de mâini:	Da , nu se află lângă lavoar
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 80 cm
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da



Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A

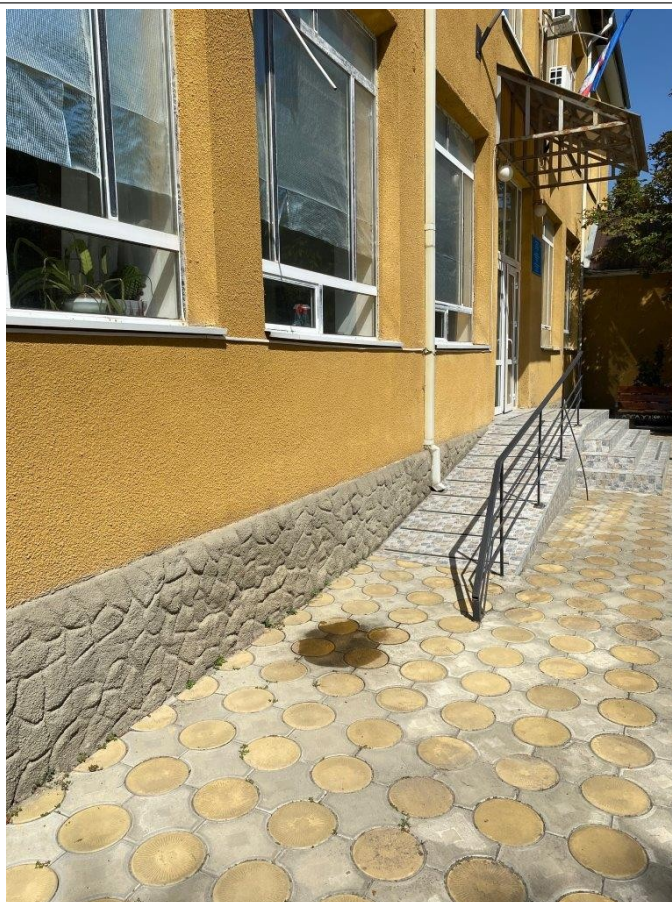



Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire




Galerie - Intrare în clădire



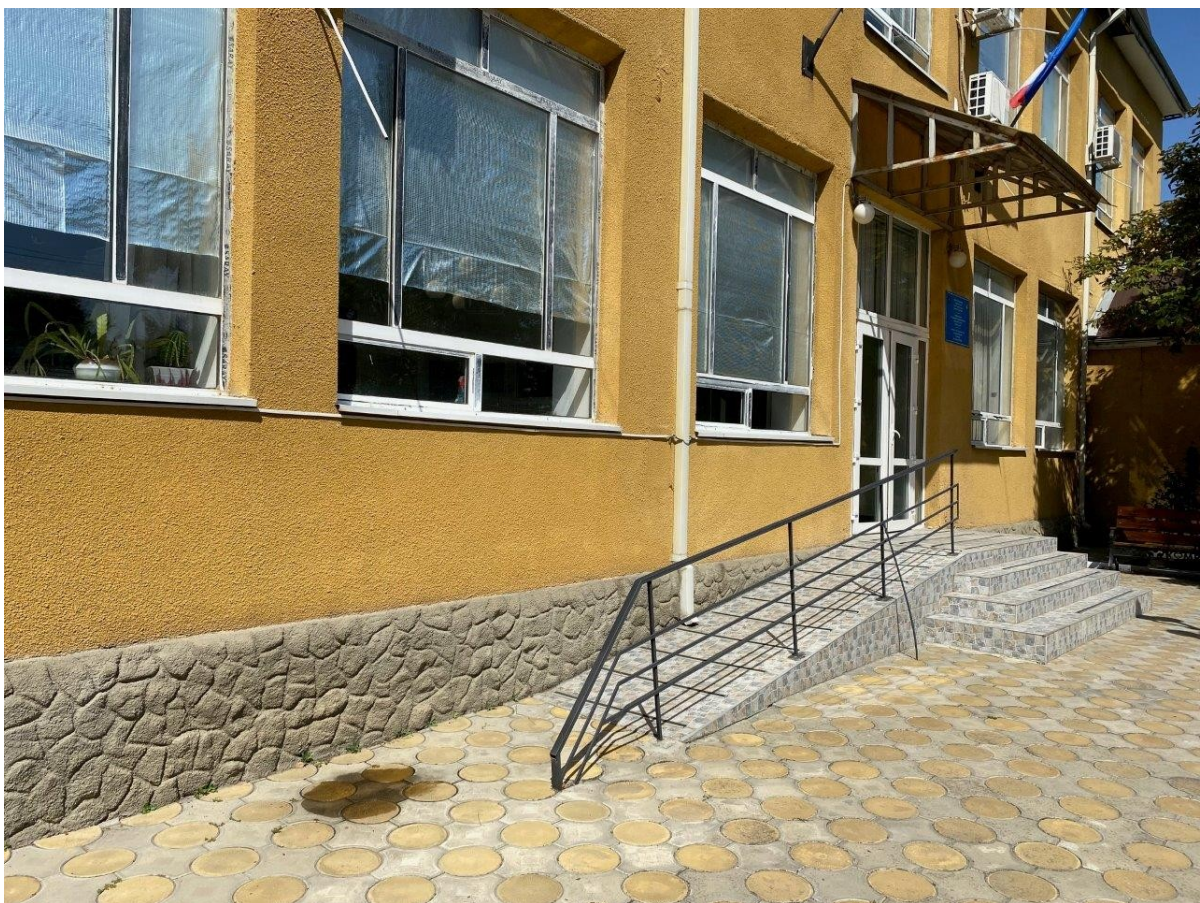


Galerie - Uși

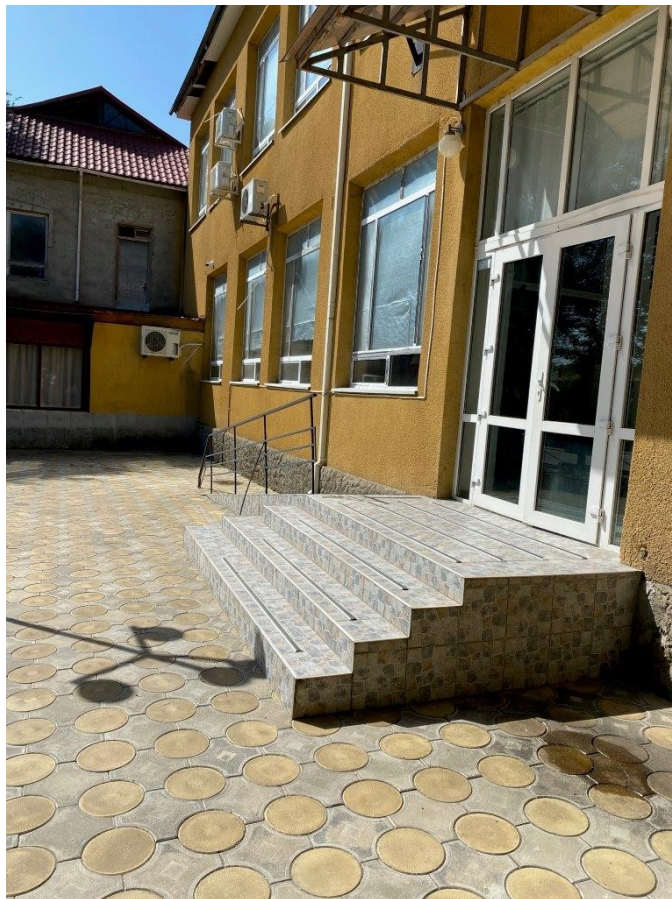

Galerie - Coridoare



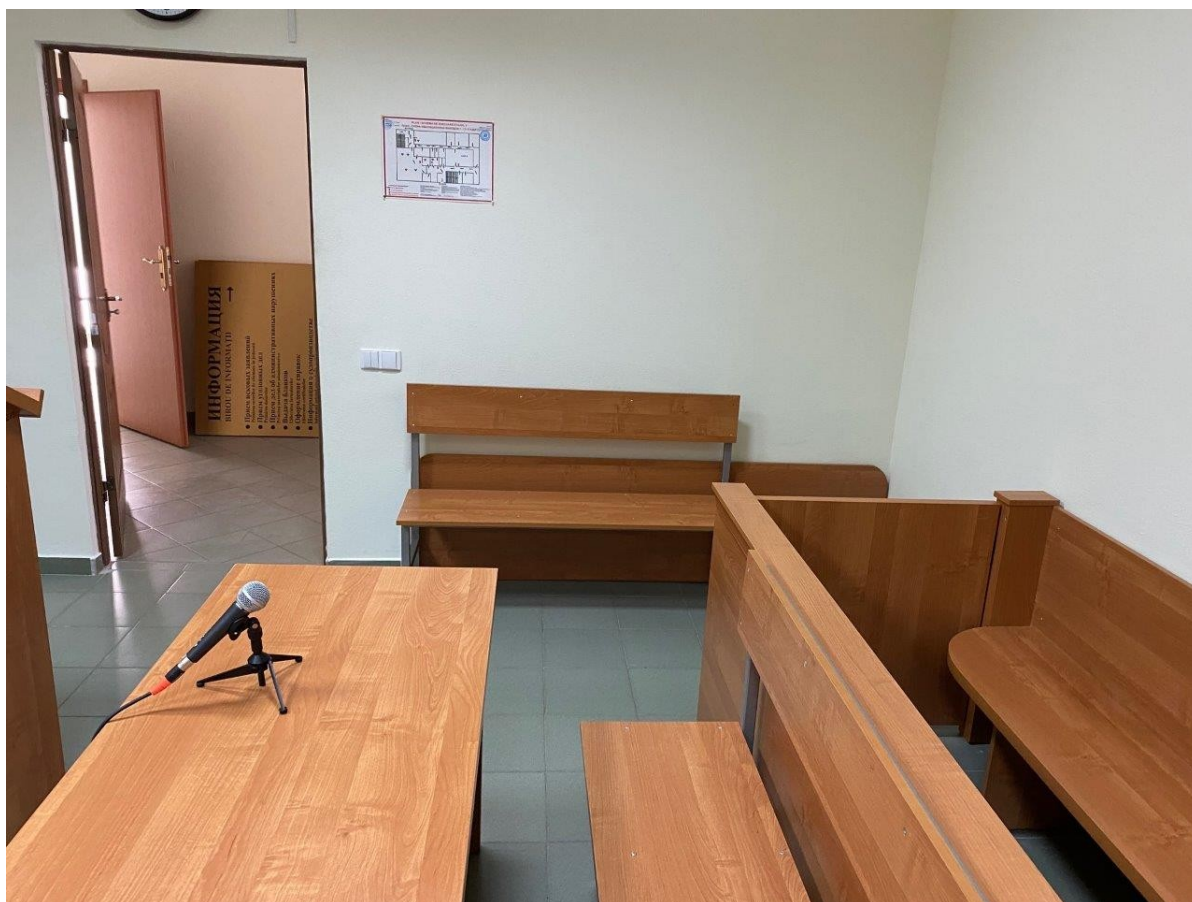







Galerie - Grup sanitar

